


SKÝRINGAR LOFTRÆSISLAGNIR:
LOFTRÆSISLAGNIR SKULU VERA ÚR 0,6MM BLIKKI.
LOFTSTOKKA Í ÞAKRÝMUM SKAL EINANGRA MED 50MM
STEINULLARMÓTTUM OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA
GILDANDI BRUNA OG HLJÓÐKRÖFUR.
Á STÚTA KOMI ø125MM ÚTSOGSVENTLAR


Grunnmynd neysluvatnslagna
1:50

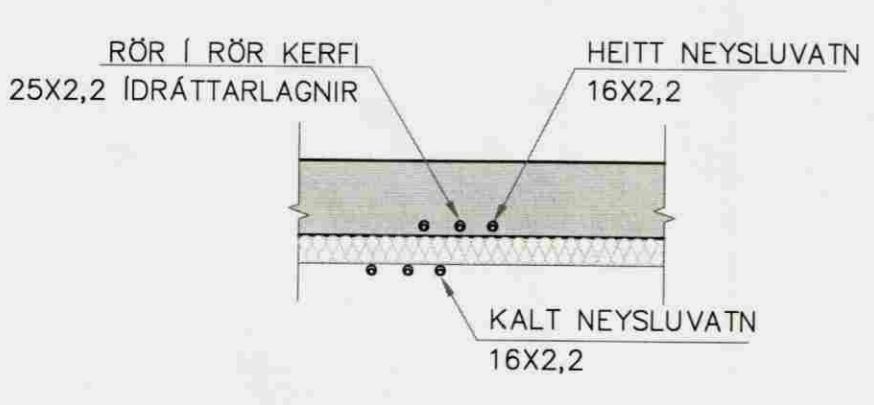

Snið í botnplötu
1:20


SKÝRINGAR, NEYSLUVATNSLAGNIR
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI PE PEX
PLASTRÖR MED SÜREFNISKÁPU. RÖR SKULU VERA
VOTTUÐ AF RANNSÖKNARSTOFNUN
BYGGINGARÍÐNÁÐARINS.
ÞRÝSTIPRÓFA SKAL NEYSLUVATNSLAGNIR VIÐ ÞRÝSTING
1,5X VINNUPRÝSTING, LÁGMARK 15 BAR EÐA
SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.
ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA SKV. GILDANDI
REGLUGERÐUM UM HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR
KALT NEYSLUVATN SKAL LAGT UNDIR GÖLFEINANGRUN
UNDIR STEYPTA PLÖTU, EN HEITT NEYSLUVATN Í
PLÖTU OFAN Á EINANGRUN.
HEITT NEYSLUVATN
KALT NEYSLUVATN

ENGIN VAINSVETA ER Á STAÐNUM ÞVI ER ALLT HEITT
NEYSLUVATN UPPHITAÐ Í HITAKÚT MED DÆLU.
ÞAR SEM LAGNIR FARA UNDIR VEGGI SKAL KOMA
FYRIR HLIF A RÖRIN SEM VERNDAR ÞAU FYRIR
HNJASKI.

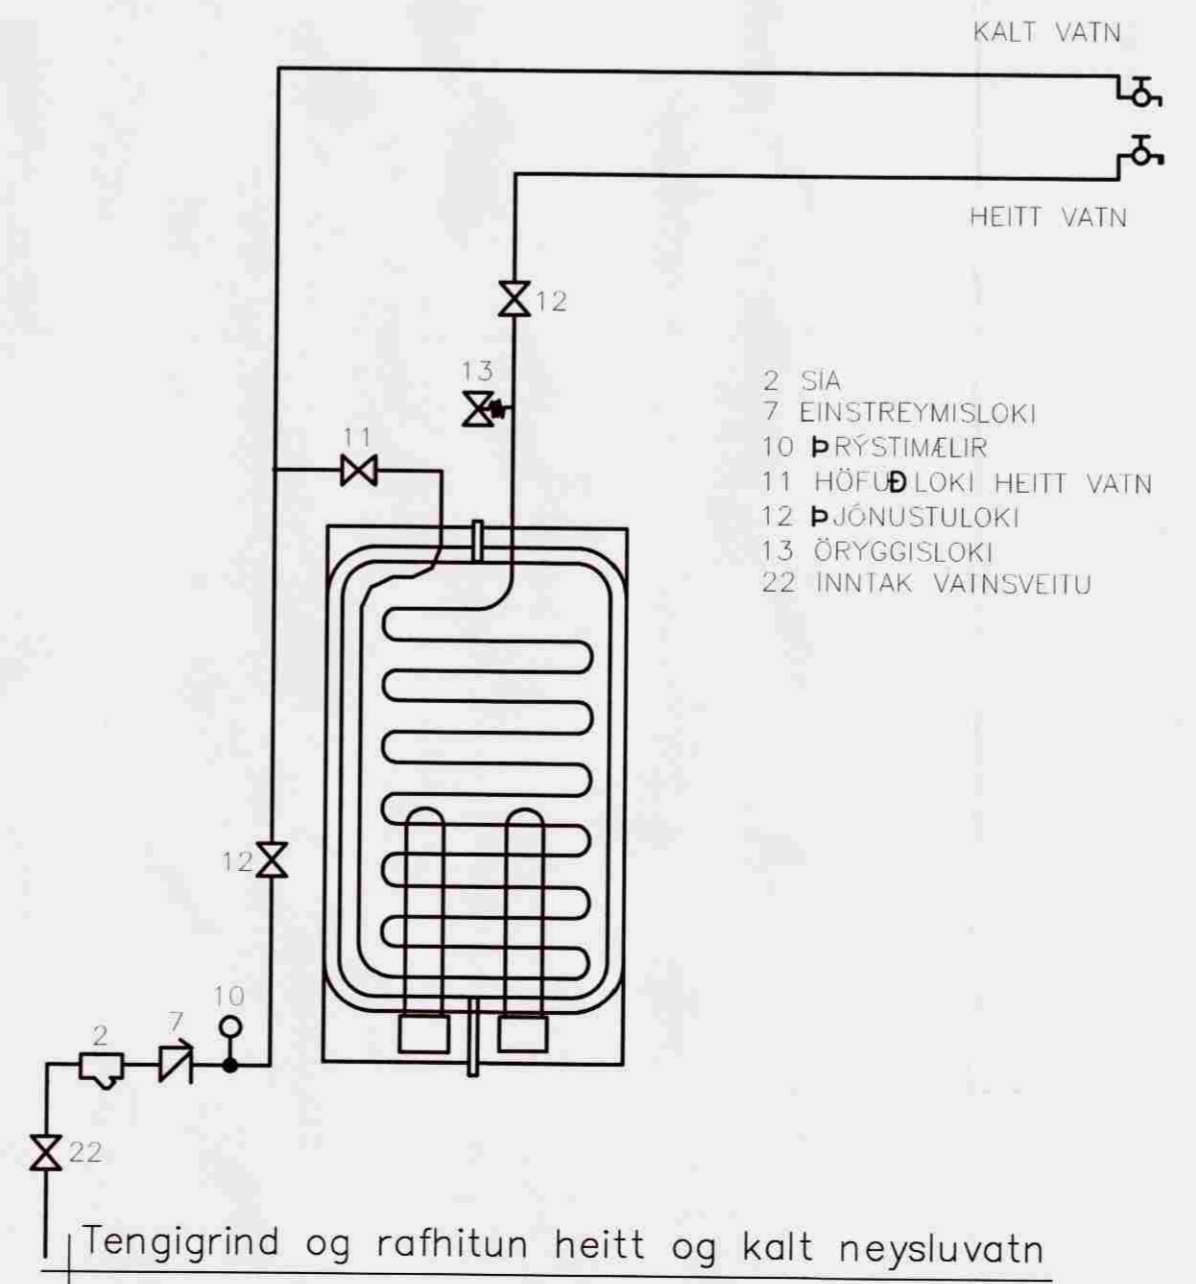


Tengigrind og rafhitun heitt og kalt neysluvatn

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR
[KENNISNÐ]

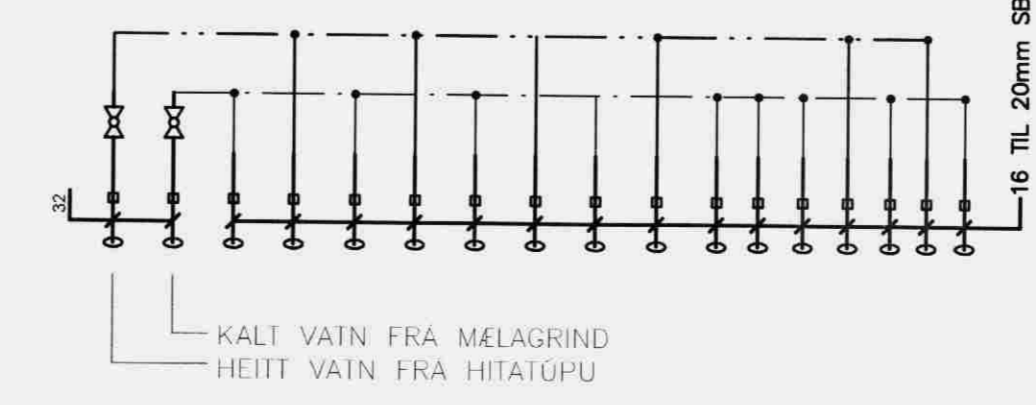

16 TL 20mm SBR. GRUNNMUND

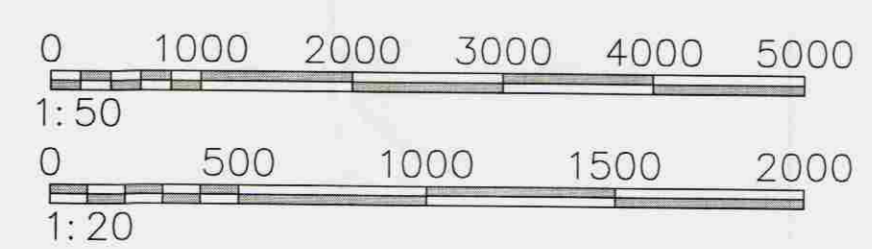

Breyting nr:	Tæð:	Dag:
-	-	-
Verkfræðistofan Höfn		
Þverholt 11, 105 Reykjavík kt: 521203-4040 S: 578-2800 http://www.vsh.is		
<input checked="" type="checkbox"/> Sturlaugur Þorsteinsson	250253-2579	Byggingarverkfræðingur
<input type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
<input type="checkbox"/> Benedikt Grétar Ásmundsson	021065-5369	Byggingateknifræðingur
Verskipti: Bratholt, Biskupstungum		
Númer: BGA	Netfang: gretar@vsh.is	Tel. númer: BGA
Dagsetning: 23.06.08	Telning:	Vísir: KA
Málsvæði: 1:50	Neysluvatn Grunnmynd sökklar	
Samþykkt höfundar: <i>SJA</i>	Númer teikningar:	P301
Samþykkt samráðinguneyndar: <i>Kjartan Val Þósson</i>	Verðmálar:	08-011