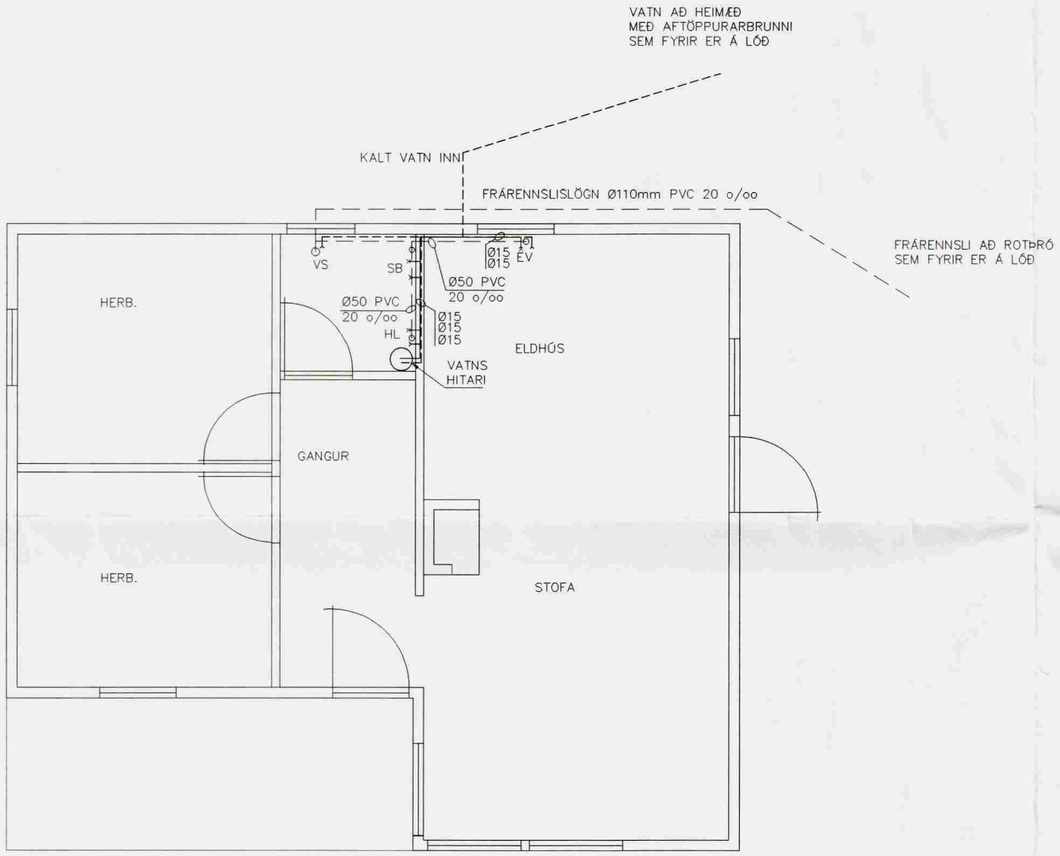

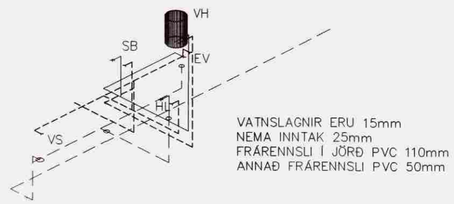

VATNSLAGNIR ERU 15mm
NEMA INNTAK 25mm
FRÁRENNSLI Í JÖRÐ PVC 110mm
ANNAÐ FRÁRENNSLI PVC 50mm

TENGIGRIND.

1. RENNILOKI.
2. SÍA

NEYSLUKERFI:
PÍPUR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR SAMKVÆMT DIN 2440.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFIÐ SKAL þRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm þRÝSTINGI.

FRÁRENNSLISLAGNIR FRÁ TÆKJUM SKULU VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK OG HALLA MINNST 20 o/oo

HEITT NEYSLUVATN

KALT NEYSLUVATN

FRÁRENNSLISLAGNIR

TV Tækniþjónusta Verktakar ehf. Skipholt 70, 105 Reykjavik

Númer: 3.01	Verkheiti :	Sumarhús Bláskógarbyggð Aratungu C – Gata 3		
	Efni :	Varn og frárennsli, rúmmmynd		
Verk: 05042004	Mælikvarði:	1:50	Dags: 06.09.2004	Breytt:
	Hannað :	Tryggvi Jakobsson kt.040549-2509	Skúli Finnbogason kt.080752-4909	
	Samþykkt:	TJ Tryggvi Jakobsson	SF	