UNDIRSTAÐA S1, GRUNNMYND. 1:20

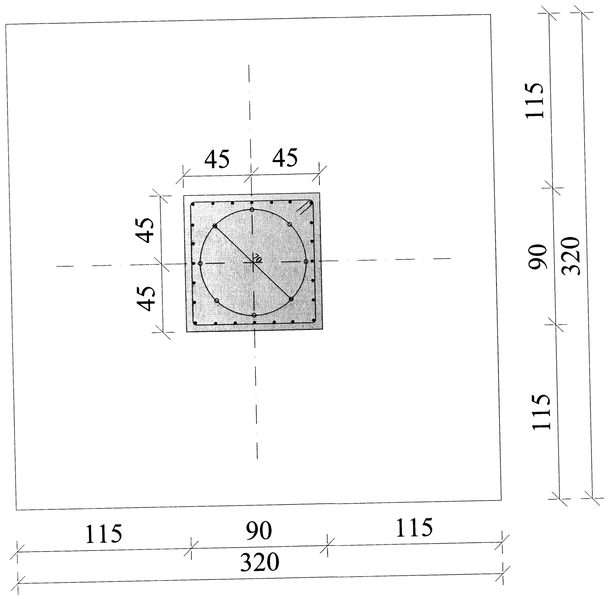

S1 SÚLA. 1:20
1-03

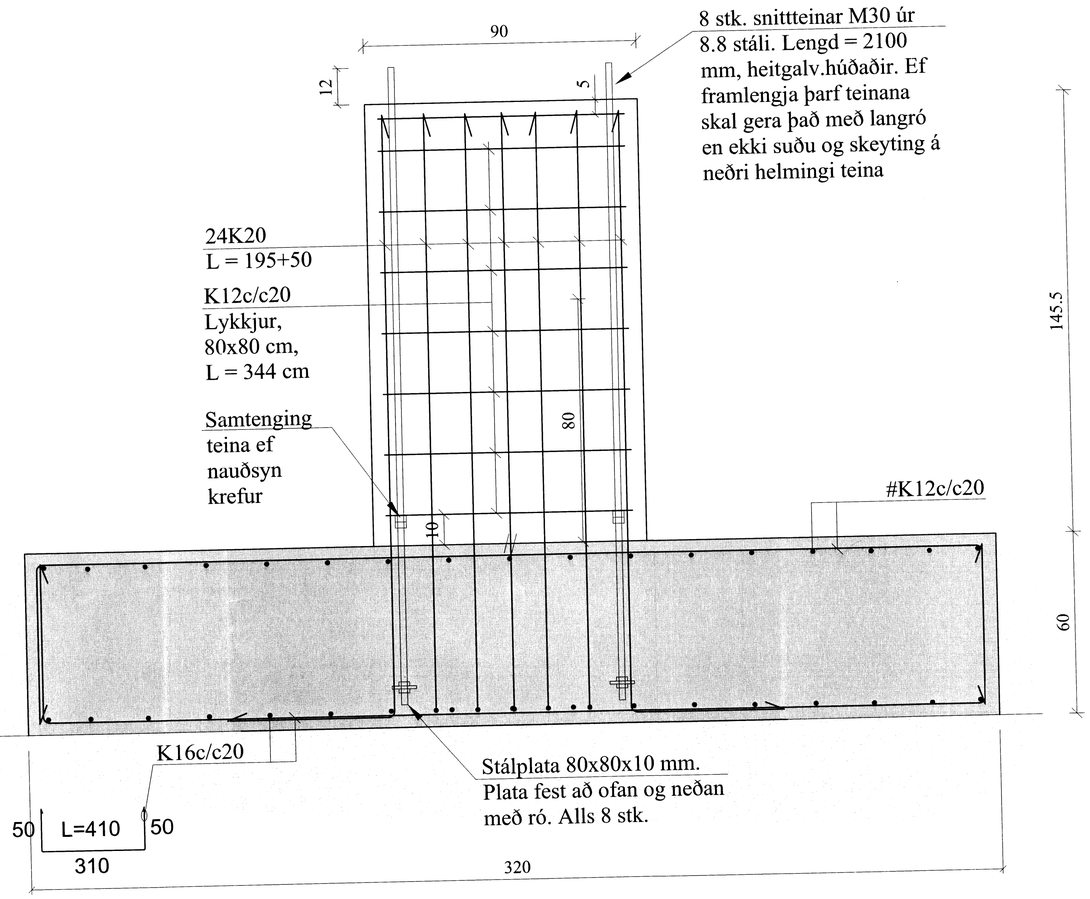

UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPAÐRI MÖL.
MESTA ÁLAG Á GRUNN = 0,15 MPa.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Steypa. 30/37 - S2 - Ae.
Steypuhula = 5 cm.
Teinar, sem steypast í undirstöðu, skulu hafa innbyrðis nákvæmni +-1 mm í plani og +-5 mm í hæð.

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2/E1 ≤ 2,2 - E2 ≥ 120 Mpa

Reikn.	JKR	Ágúst '14	Útgefið:	12.08.2014
Teikn.	JKR	Ágúst '14	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samp.				

DALBRAUT 14
Laugavatni

Nr. 1-03

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR MASTURS, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingaverkfræðingur
VJK ehf
Síðumúla 9
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4629
Netfang: jokris54@gmail.com

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
24 SEPT. 2014
Byggingarfulltrúi