


Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
 11.06.2014  
 Byggingarfulltrúi

GRUNDUN: JARÐVEGSSKIFTI

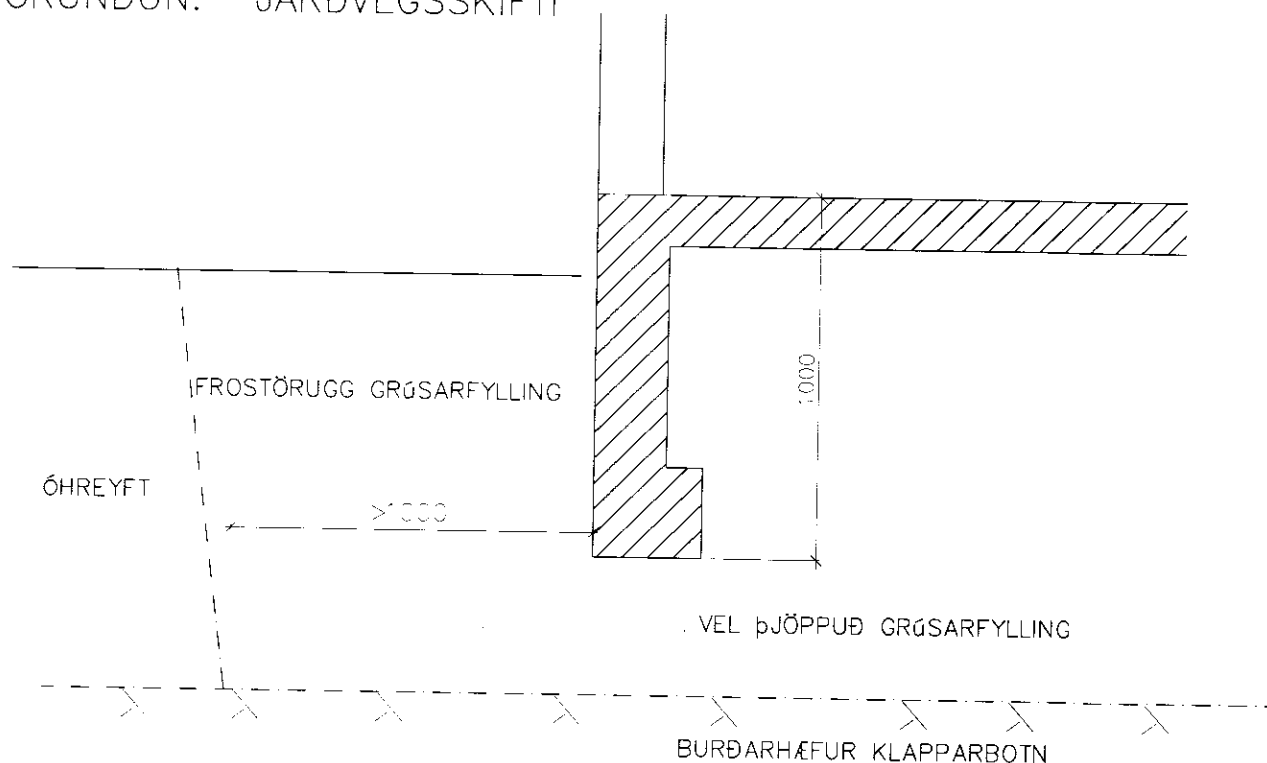

GRUNDUN: SKÝRINGAR

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN KLAPPARBOTN.

ÞAR SEM FYLLING KEMUR UNDIR SÖKKLA SKAL FYLLA MEÐ FROSTÖRUGGRI GRÚS, BLEYTA HÆFILEGA OG ÞJAPPA SAMKVÆMT MEÐFYLGJANDI TÖFLU.

Á SAMA HÁTT SKAL FYLLA OG ÞJAPPA GRÚS INN Í SÖKKLA. SAMSKONAR GRÚS SKAL FYLLA AÐ SÖKKLUM.

TÆKI	LAGÞYKKT (m)	FJÖLDI YFIRFERÐA
5,0 TN VIBRÓVALTARI	0,4	6
0,5 TN VIBRÓPLATA	0,3	4
0,3 TN VIBRÓPLATA	0,2	4

ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR (PLÖTUPRÓF):

$E2 \geq 100 \text{ MPa}$   
 $E2/E1 \leq 2,2$

NR:	DAGS	BREYTING	AF
LYNGHEIDI 23, B10 -VEGAGEÐ, S 4825223, 8629529 KT. 490103-2280			
REYKHOLT Í BLÁSKÓGARBYGGÐ			KVARDI: 1:20
LANDNR: 221755	FASTAVR: 000-0000	VA'SH... 01	BI ADST: A3
DÆLUHÚS HITAVEITU, BURÐARVIRKI GRUNDUN			HANNAÐ: SPJ
			TEIKNAD: SPJ
			DAGS: 4.06.2014
SAMÞ:	Sieg Jak		KT. 100745-6580
			NR: 12001 B1