

GRUNNMYND GÓLFGEYSLA
1:50

MÓTTÆKID
21. AUG. 2013
Guðrún Þorjón
Byggingafræðingur / Aðstoðarkennari

SKÝRINGAR

Gólfgeyslagnir skulu vera 18x2,0mm PEX með súrefniskápu. Lagnir skal prófa á sama hátt og aðrar lagnir nema við 9 Bar þrýsting. Allt efni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð (áður RB).

Gólfgeysla lagnir skal leggja ofaná járngrind og skal steypuhula ofaná lögnum vera 45mm. Lagnir skulu vera lármark 100mm frá öllum veggjum. Gera skal sérstakar ráðstafanir til að vernda rör er leggjast undir vegg.


Frá tengigrind að gólfhitaslaufu skal rör dragast í ídráttarrör.

Allan frágang skal framkvæma samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.


Gólfefni: flisar

Öll vinna skal fagmannlega unnin og í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar og íslenskra staðla

Ø18x2,0 PE-Xa RÖR
LEGGIST OFAN Á JÄRNAGRIND.
100mm FRÄ MILLIVEGG

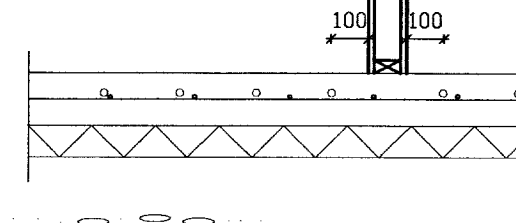

Ø18x2,0 PE-Xa RÖR
LEGGIST OFAN Á JÄRNAGRIND.
100mm FRÄ ÚTVEGG

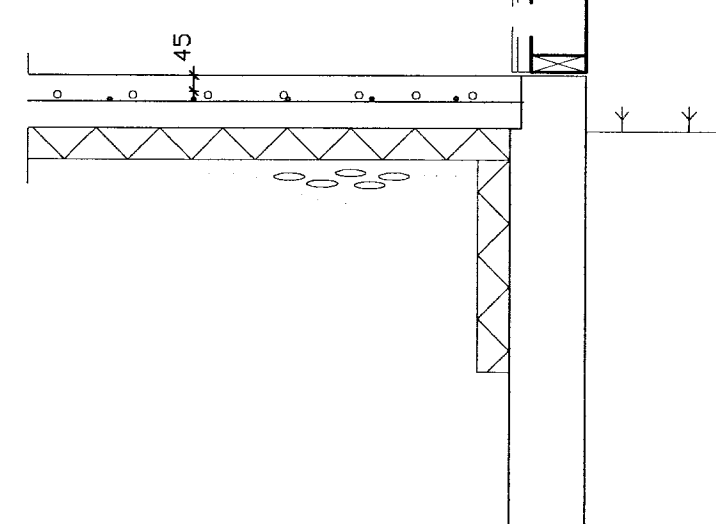

Frágangur gólfhitalagna í plötu
1:20

DYNJANDISVEGUR 32 - BISKUPSTUNGUM
PIPULAGNIR
FRÍSTUNDAHÚS
GÓLFHITI

TEIÐINGI NÚM.
302

VEÐI NÚM. 13-004	VIÐMÁL. JFM	TEIÐINGI NÚM. JFM	VIÐMÁL. JFM	DAGI. 17.06.2013
---------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------

Birgir LEO
BIRGIR LEO ÓLAFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR S:899-8180 - kt.200270-5179

M2 TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680
EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS
S: 482 4050 / 861 4052

JÓN FRÍDRIK MATTHÍASSON - BYGGINGAFRÆÐINGUR BÞÍ - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS
ADALUPPDRAEFTIR - SKIPULOG - RAÐGJÖF - EIGNASKIPPTAFERLÝSINGAR