

MÓTTEKIÐ
 22 SEPT. 2008
[Signature]
 Byggingafrútrúi uppsv. Ámessystu og Flóáhr.

Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

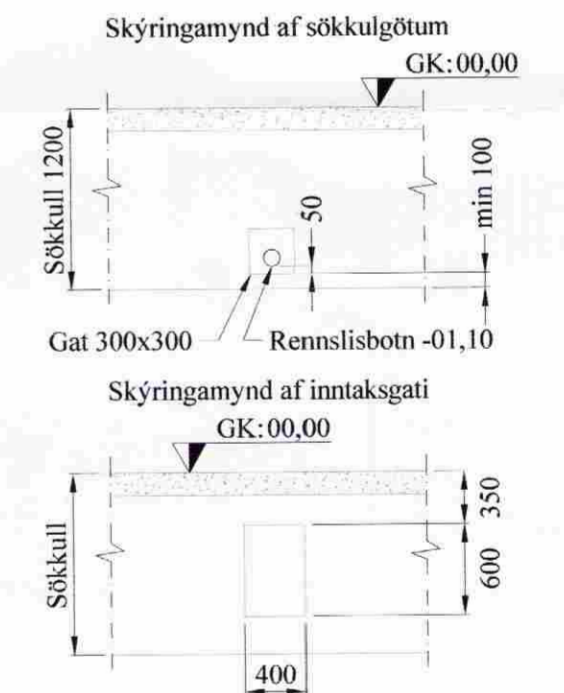

VERK:	Fellskot Lóð nr 3 801 Bláskógarbyggð	TEIKN NR.:	161
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd sökkla	KVARDI:	1:50
DAGS:	09.09.08	TEIKN:	BL
SAMP:	<i>[Signature]</i> 040546-2009	NR:	01 005
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógarbyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			