

MÓTTEDIÐ
 28 SEPT. 2008
 Byggingafulltrúi uppáv. Árneseyju og Flóahv.

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC (HÁ 1.3 20% MEST 100% NEIÐA ANNAÐ KOMI FRAM)
 LAGNOR OFAN GRUNNPLETTU ERU ÍR PP (HVALYRÞYRILEN)
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ 90° TL. GERÐUR ÞÉTTIRINGURIM
 UMÍVÆRFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MÍNNEST (50mm SANDLAG
 ER ÞVIÞRIST ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS ÖLL MÁT
 ERU Í 1mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM A TILKYNGLUM

■ SÖKKUL OG INNLEIÐING
 STÆRD SÖKKULGATA FR 80x200mm OG INNLEIÐING ER
 400x600mm. SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLAÐI 520-02 OG 520-03

*ATH! AL LUK KÓLAR MIDAST VÐ RENNSLI ERMÖN

K - ÞÉTTIRINGUR LAGNA
 HL - HANDLAUG
 SV - SAGUVASKUK
 VS - VATNSVAERN
 BK - BARKAR
 SB - STYTTUBAÐ
 TV - ELDHUVASKUK
 UV - UPPKOTTAVEL
 BV - ÞAKRENNINGURFALL
 IR - IRREINISVATN MEÐ LÖKI
 GK - GOLFÓTI
 GN50 - GÖLFNIBURFALL DN50
 GN65 - GÖLFNIBURFALL DN65 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0.75)
 GN70 - GÖLFNIBURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1.0)
 GN100 - GÖLFNIBURFALL DN100

SKÖP PLOGIN
 REGNVATNSGÖN / DREN
 AFRENSLI HEIÐAVATNI
 INNIAK KALT VATN
 INNIAK HEITT VATN

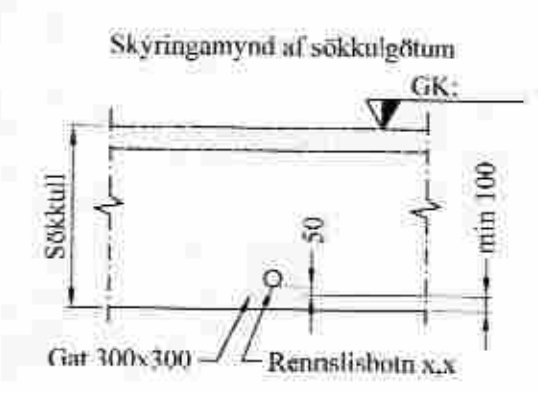

Ídráttarlagnir og innleiðing í plötu

Stímalagnir	1stk 480 mm skráttarirni af að löðarmarkum
Ráfragslagnir	1stk 480 mm skráttarirni af að löðarmarkum
Saguvaskubla	1stk 4100 mm
Til vana	1stk 4100 mm
Frærensli hitaveitu	1stk 475 mm skráttarirni af að löðarmarkum
Kalt vatn	1stk 475 mm skráttarirni af að löðarmarkum

TENGINGAR HEIMÆÐA

VERK:	Fellskoti 1.0ð nr. 3 801 Bláskógabyggð	TEKJN. NR.:	522
HLAUTE:	Lagnir - sökkull Frærensli, regnvatn	KVÆRDI:	1.50
ÞÁÐS:	20.09.08	FRÆÐN:	DI
SAMP:	040546-2009	NR:	01 005
Bent Larsen Friðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 496-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			