Grunnmynd mkv. 1:50

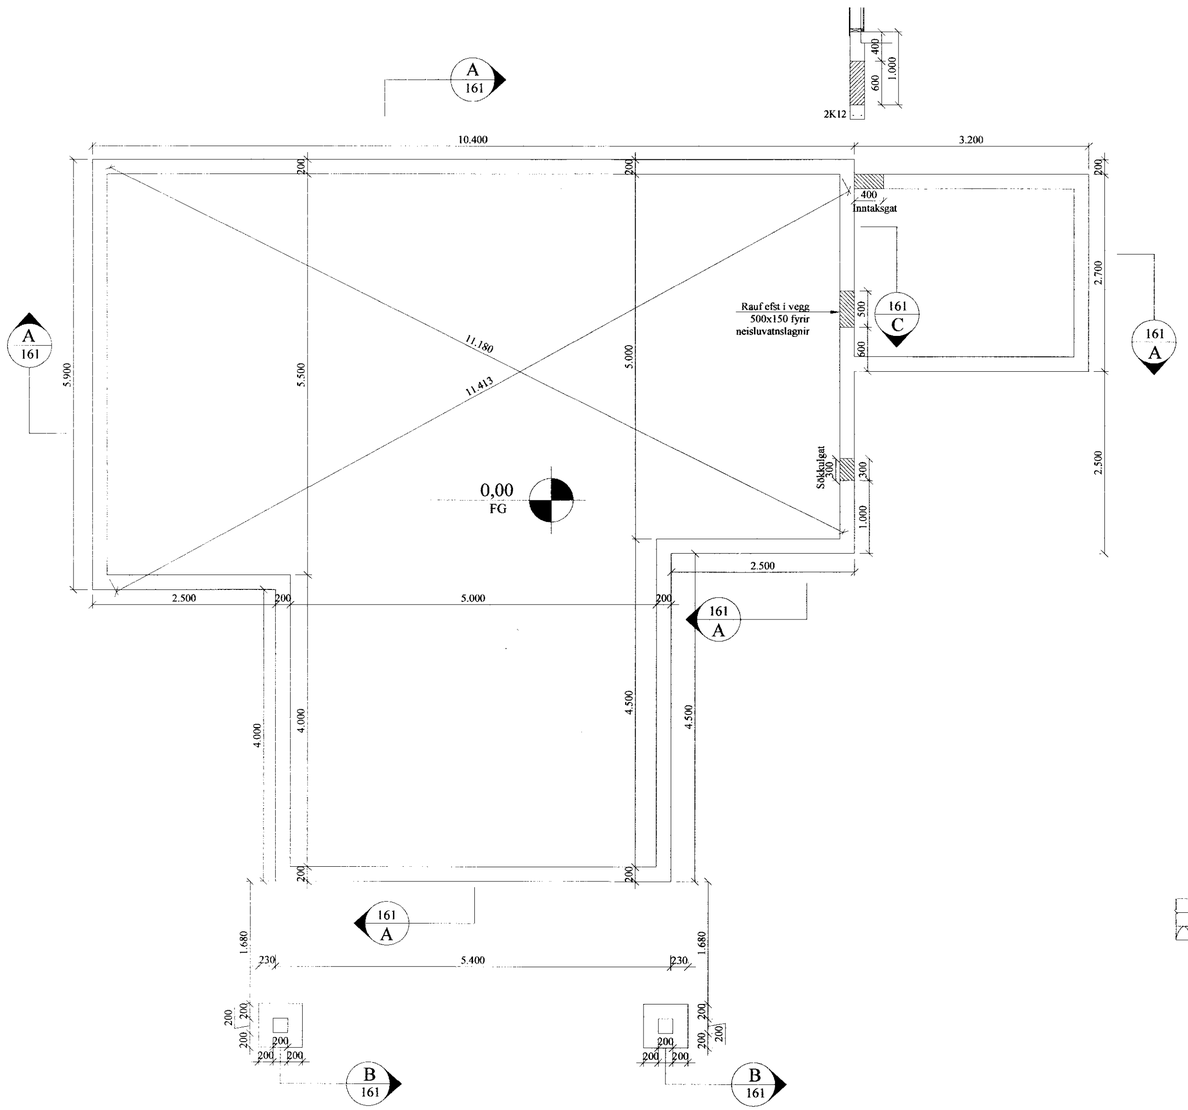

Snið mkv. 1:20

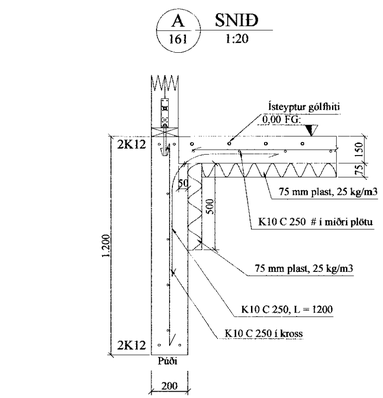

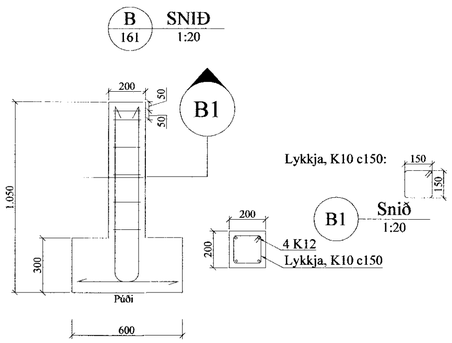

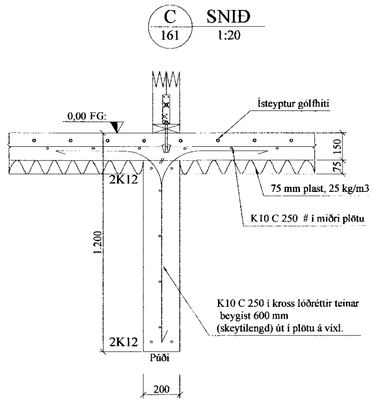

MÓTTEKIÐ
16 MAÍ 2012
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Langholt 3. Laugarási. Bláskóarbyggð.	Teikn nr: 161
Burðarvirki Grunnmynd sökkla og snið	Frumstærð: A2
Dags: 16-04-12 Mkv: 1:50/1:20	Hann: GÞS
Samþ: (020162-3099) V.nr: 2011	Teikn: GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS