

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**  
PIPUMÁL ERU HEITI RÖRA.  
ÖLL PIPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
LAGNAREFNI ERU MAPRESS RYDFRITT STÁL  
MED KLEMDUM TENGJUM.  
NEYSLUVATNSLAGNIR EINGRIST  
MED WOPF ÁDRAGI MED EINANGRUN OG RAKAVÖRN.  
LÍMBAND Á SAMSKYPTUM EDA ANNAD SAMBÆRILEGT.

**HITALAGNIR:**  
PIPUMÁL ERU HEITI RÖRA.  
ÖLL PIPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
LAGNAREFNI ERU SVÖRT MAPRESS STÁLROD  
MED KLEMDUM TENGJUM.  
HITALAGNIR EINGRIST MED WOPF  
ÁDRAGI MED EINANGRUN OG RAKAVÖRN, LÍMBAND  
Á SAMSKYPTUM EDA ANNAD SAMBÆRILEGT.

**OFNAR:**  
STÚTAR OFNA SÉU 10mm (3/8").  
ÞEGAR OFNACERD HEFUR VERID VALIN,  
SKULU AFKÖST YRIFARIN.  
Á ALLA OFNA KOMI STILLTÉ OG LOKI SKV.  
OFNAKRÁ. ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI  
VID GILDANDI REGLUGERDIR OG ÞÆR  
ÞRYSTIÞRÓFADAR.

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD  
AF NYSKÖPUNARMÍÐSTÖÐ ÍSLANDS.

- SKAMMSTAFANIR:**
- HL HANDLAUG
  - SV SKÖLVASKUR
  - SB STURTUBAD
  - BK BAKKR
  - EV ELDHÚSVASKUR
  - VS VATNSALERNI
  - UV UPPÞVOTTAVEL
  - PV ÞVOTTAVEL
  - ÞVS ÞVASKAL
  - BR BRUNASLANGA
  - GS GARDSLANGA
  - LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
  - LN/LU LÖGN NIDUR/UPP
- LÍNUGERDIR:**
- KALT NEYSLUVATN
  - HEITT NEYSLUVATN
  - FRAMRÁS OFNA (TÚR)
  - BAKRÁS OFNA (RETUR)

HÖNNUN LAGNA MIDAST VID MAPRESS  
LAGNIR. SAMBÆRILEGAR STÆRDIR EF  
NOTAD ER ALPÆX. PLATLAGNIR SKAL ÞÓ  
EKKI NOTA VID HITASTIG HERRA EN 70°C.

OFNALAGNIR				
	Mapress	Pexal		
	svart	dí (mm)	Ø	dí (mm)
DN10	12x1,2	9,6	Ø14x2,0	10,0
DN12	15x1,2	12,6	Ø16x2,0	12,0
DN15	18x1,2	15,6	Ø20x2,0	16,0
DN20	22x1,5	19,0	Ø26x3,0	20,0
DN25	28x1,5	25,0	Ø32x3,0	26,0
DN32	35x1,5	32,0	Ø40x3,5	33,0
DN40	42x1,5	39,0	Ø50x4,0	42,0
DN50	54x1,5	51,0	Ø63x4,5	54,0

NEYSLUVATNSLAGNIR				
	Mapress	Pexal		
	ryðfrítt	dí (mm)	Ø	dí (mm)
DN10				
DN12	15x1,0	13,0	16x2,0	12,0
DN15	18x1,0	16,0	20x2,0	16,0
DN20	22x1,2	19,6	26x3,0	20,0
DN25	28x1,2	25,6	32x3,0	26,0
DN32	35x1,5	32,0	40x3,5	33,0
DN40	42x1,5	39,0	50x4,0	42,0
DN50	54x1,5	51,0	63x4,5	54,0

STÁLLAGNIR ERU MED HILFDARKAÐU

VERNTVEIÐTÖFA ÁRORCAR ehf  
AUSTURVEG 69 800 SELFOSS  
SM 482 480 FAX 482 481  
www.veitaborg.is veitaborg@veitaborg.is

**SGHUS**  
AUSTURVEG 69 800 SELFOSS  
SM 482 350 FAX 482 351  
NETFANG: sghus@sghus.is  
VEFANG: www.sghus.is


**MYRKHOLT, BLÁSKÓGABYGGD**

LAGNIR: MW:  
GRUNNMYND OFNA OG NEYSLUVATNS MW: 1:50  
SNID OG SKYRNINGAR MW: 1:20/1:50  
HÁNN: GUNNAR SIGURÐORSSON TEKNI: ÞÓRUNN SIGÐORSD.  
VERÐNÆMR: 8024 SKRANERNR: 8024-301-313-U1  
DAGSETNING: 18.06.2008 SAMPRYKT: [Signature] TEKNI: 313  
201170-3979

GRUNNMYND NEYSLUVATNS- OG OFNALAGNA  
MKV. 1:50

**ÞRYSTIÞRÓF:**  
ÞRYSTIÞRÓFA SKAL MED KÖLDU VATNI.  
ÞRÓFUNARÞRYSTINGUR SKAL VERA 1,5 x VEIÐUÞRYSTINGUR,  
ÞÓ ALDREI MINNI ER 6 BÖR. ÞRYSTINGUR SKAL STANDA  
A.M.K 24 KLST. AN ÞESS AD FALLA MEIRA EN 0,2 BÖR.  
MELINAKVEMNI ÞRYSTIMELIS SKAL VERA A.M.K 0,1 BAR.  
LAGNIR SKULU EKKI HULDAR FYRIR EN LEKA OG ÞRYSTIÞRÓF  
HEFUR VERID FRAMKVÆMT.

**SKÖLUN:**  
SKOLA SKAL ALLAR LAGNIR VANDLEGA AÐUR EN OFNAR OG  
HREINLITSTÆKI ER TENGD VID.

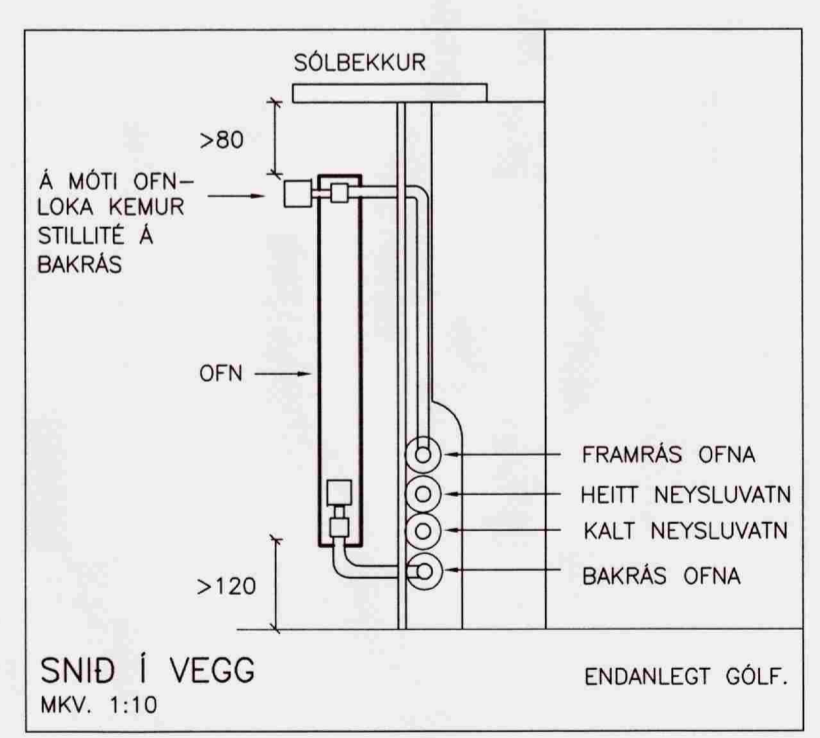


**SNID Í VEGG**  
MKV. 1:10

ENDANLEGT GÓLF.

**FESTINGAR / HÁMARKS KLEMMUBIL**

HITALAGNIR / NEYSLUVATNSLAGNIR			
Mapress	Klemma	Pexal	Klemma
svart	bíl (m)	Ø	bíl (m)
DN10	12x1,2	1,25	14x2,0
DN12	15x1,2	1,25	16x2,0
DN15	18x1,2	1,50	20x2,0
DN20	22x1,5	2,00	26x3,0
DN25	28x1,5	2,25	32x3,0
DN32	35x1,5	2,75	40x3,5
DN40	42x1,5	3,00	50x4,0
DN50	54x1,5	3,50	63x4,5

**RÖRAFESTINGAR !**  
ÞENSLA Í RÖRUM ER TEKIN UPP Á ENDUM OG  
Í BEYGJUM. FÖST KLEMMAN KEMUR Á LEGG  
MITT Á MILLI BEYGJA OG STYRKLEMMUR Á LEGG  
MILLI MIDJU OG BEYGJU. KLEMMAN SKAL  
EKKI VERA NÆR BEYGJU EN 300MM.

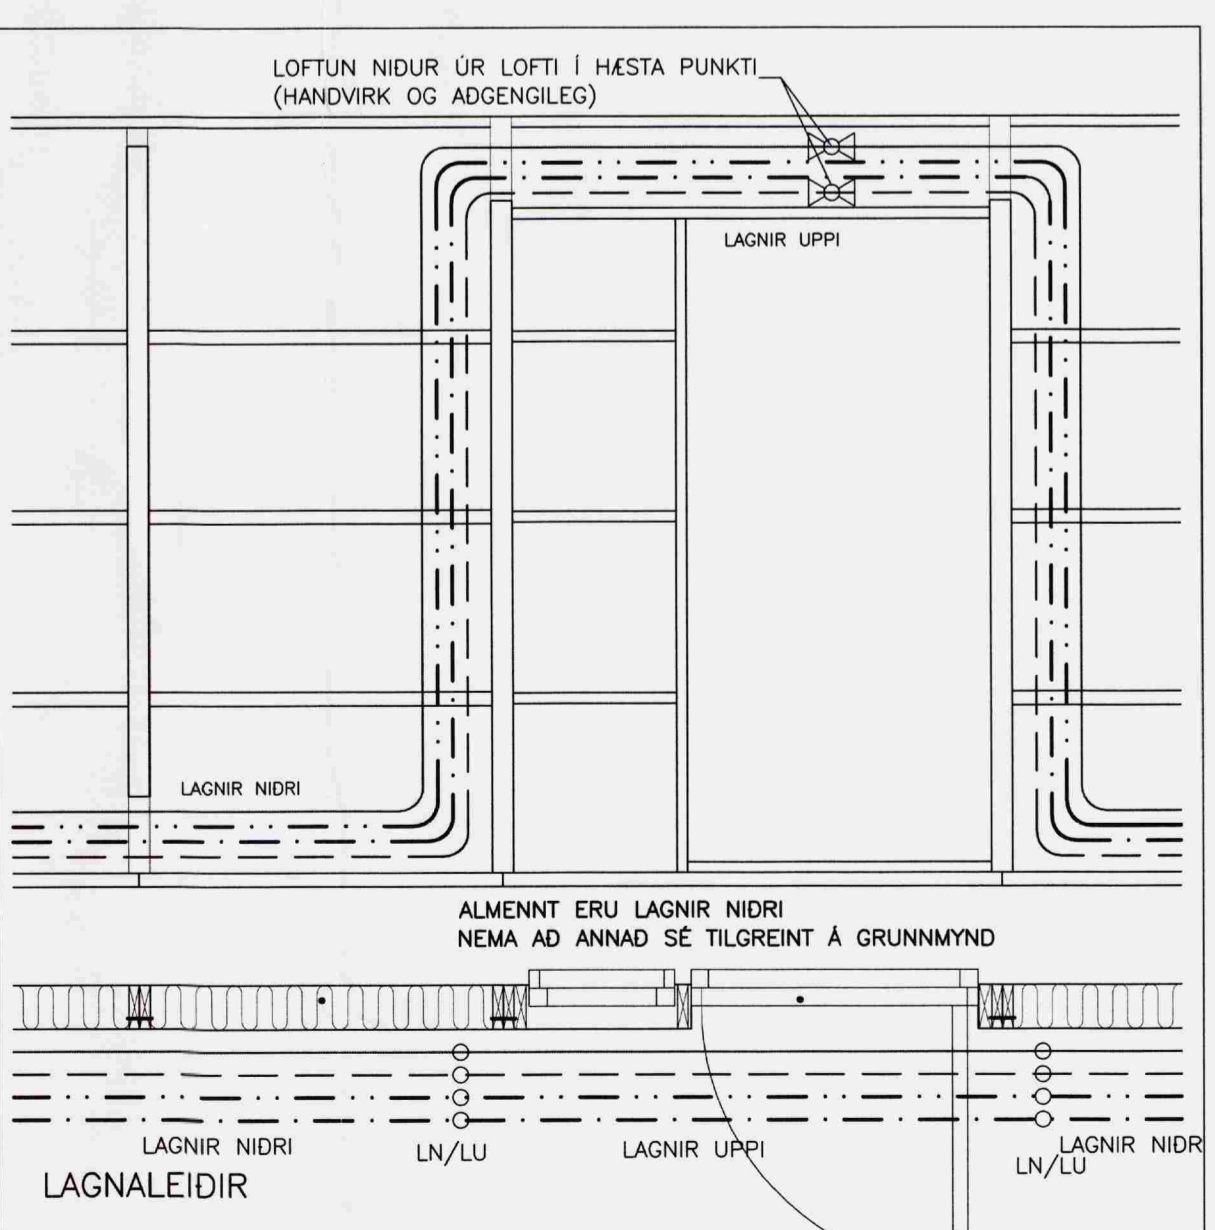

**OFNATAFLA FYRIR:**  
MYRKHOLT.  
MIDAD ER VID HENRAD OFNA ΔT 40°C  
FLESTIR OFNLOKAR ERU LOFTHITASTYRDIR FRAMRÁSARLOKAR.  
Á BAHHERBERGI, ANDYRRI OG ÞVOTTAHÚSI ERU VATNSHITASTYRDIR BAKRÁSARLOKAR.  
LOKAR ERU DN10, ÞRYSTIFALL 0,1 BAR.

OFNATAFLA							
OFN NR.	GERD	LENGD	HÆD	STUTAR	AFKÖST	STILLT.	GERD LOKA
	OFNS	mm	mm	STADSETNING	W	LOKA	STADSETNING
101	33	3000	400	B-C	3786	6	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
102	33	900	400	A-D	1136	3	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
103	33	2000	400	B-C	2524	4,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
104	33	500	600	B-C	874	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
105	33	1000	600	B-C	1242		VATNSHITASTYRDIR, BAKRÁS
106	21	400	500	A-D	338	1,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
107	21	400	500	A-D	338	1,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
108	33	400	500	A-D	605	2	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
109	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
110	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
111	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
112	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
113	33	900	600	B-C	1573		VATNSHITASTYRDIR, BAKRÁS
114	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
115	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
116	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
117	21	900	600	B-C	886	2,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
118	33	400	500	B-C	605	2	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
119	21	400	500	B-C	338	1,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
120	21	400	500	A-D	338	1,5	LOFTHITASTYRDIR, FRAMRÁS
121	11	800	500	A-D	478		VATNSHITASTYRDIR, BAKRÁS

STALOFNAR SÉU SKV. IST 69.1  
STÁLÞYKKT > 1,2 MM  
ÞRYSTIÞOL > 8 BAR.

MELA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VID OFNATÖFLU  
AÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERD. HÆD OFNA SÉ MINNST  
200 MM MINNI EN HÆD UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGGU  
GÓLFU, OG LENGD OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGD GLUGGA.