

MÓTTAKIÐ			
02 OKT. 2013			
Byggingaáhrif, Típpróf, Afsinkun og Flóðar			
DAGI:	NR:	BREYTINGAR:	SAMR.:

Neysluvatnslangir kjallara
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

----- HEITT NEYSLUVATN
 - - - - - KALT NEYSLUVATN

- EV = ELDHÚSVASKUR
- HL = HANDLAUG
- ISS = ÍSSKÁPUR
- SV = SKOLVASKUR
- SB = STURTU BAO
- UP = UPPVOTTAVEL
- VS = VATNSSALERNI
- GK = GARDKRANI
- LP = LOFTPÓÐAR

- LU = LAGNIR UPP
- LN = LAGNIR NIÐUR

NEYSLUVATNSRÖR SKULU VERA ÚR AL/PLAST RÖRUM FRÁ UNIPIPE EDA SAMBÆRILEGU. RÖRIN SKULU ÞOLA INNTAKSHITA OG VERA VOTTUD AF Rb TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARPOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIDLSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIDANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST 1,2 – 1,5M MILLIBILI. SJÁ TÖFLU FRAMLEIDANDA
 NOTA MÁ ÁDRAGSEINANGRUN Í MILLIVEGGJUM SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÖLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 – 20mm (3/8"– 3/4") RÖR: 20mm
- 25 – 40mm (1"– 1 1/2") RÖR: 30mm
- 50 – 100mm (2"– 4") RÖR: 40mm

LEIDSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEJFA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

SÝNILEGAR LEIDSLUR NÆST TÖPPUNARSTAD SKULU VERA ÓEINANGRADAR.

KERFID SKAL PRÓFA EFTIR LEIDBEININGUM FRAMLEIDANDA RÖRA. EF BER Á MILLI LEIDBEININGA FRAMLEIDANAD OG EFTIRFARANDI LÝSINGAR, SKAL FARA EFTIR LEIDBEININGUM FRAMLEIDANDA. KERFID SKAL PRÓFA MED STIGPRÓFUN.

1. FORPRÓFUN: SETJA SKAL 15 BARA ÞRÝSTING Á KERFID. BETA SKAL ÞRÝSTINGUR Á KERFID NÆSTU 30 MÍNÚTUR. Á 10 MÍNÚTU FRESTI. EFTIR ÞAD SKAL ÞRÝSTINGUR STANDA Í 30 MÍNÚTUR OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,6 BÖR. ADALPRÓF SKAL FRAMKVEMA STRAX EFTIR FORPRÓFUN. ÞRÝSTINGUR ER LÁTIN STANDA NÆSTU 2 TÍMA OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BÖR. SKRÁSETJA SKAL NIÐURSTÖÐUR.


ALLT EFNI OG FRÁGANSUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆDI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERDIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

ÁLPEX – STÆRDIR

STÆRD ENDALAGNA ø16x2,0 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

- ÁLPEX ø50x4,5 INNANMÁL ø41
- ÁLPEX ø40x4,0 INNANMÁL ø32
- ÁLPEX ø32x3,0 INNANMÁL ø26
- ÁLPEX ø25x2,5 INNANMÁL ø20
- ÁLPEX ø20x2,25 INNANMÁL ø15,5
- ÁLPEX ø16x2,0 INNANMÁL ø12

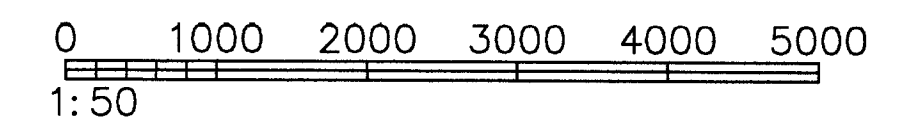

Míðhús B – Sumarhús Bláskógabyggð	Guðmundur Hansson 151283-3648 Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419	DAGI: 30.08.2013 NÚMUR: 411 PERSONAL: 13-12
Laanir Neysluvatnslagnir Grunnmynd & snið	Sumarhús Pálmar Kristmundsson 060455-2259	MALKV: 1:50 NÚMUR: 401

G:\verkefni\1313-12 Míðhús Sumarhús\Teikningar\1-1eðni\11 Míðhús B.dwg