

FRAMKVÆMD PRÓFS:

PRÓFUN SAMKVÆMT DIN 1988
 PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Ppróf=1.5xPveitu
 (MINNST 15bar FYRIR NEYSLUVATN EN 9bar FYRIR HITLAGNIR)
 VID FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 15bar (9bar) OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA
 ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 15 bar (9bar) OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ
 ÞRÝSTINGUR EKKI HAFNA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFNA FALLID
 MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFNA VERID LOKID
 MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.



NIDURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:

1. FORPRÓFUN:
 PRÓFID HEFST KL: _____ A _____ bar
 ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B _____ bar
 ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C _____ bar


2. ADALPRÓFUN:
 ADALPRÓF BYRJAR EFTIR _____ C _____ bar
 AD FORPRÓFI LÝKUR KL: _____ D _____ bar
 ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN.

LEKI O JÁ O NEI

PIPULAGNINGAMEISTARI _____
 DAGSETNING _____
 FRAMKVÆMT AF _____

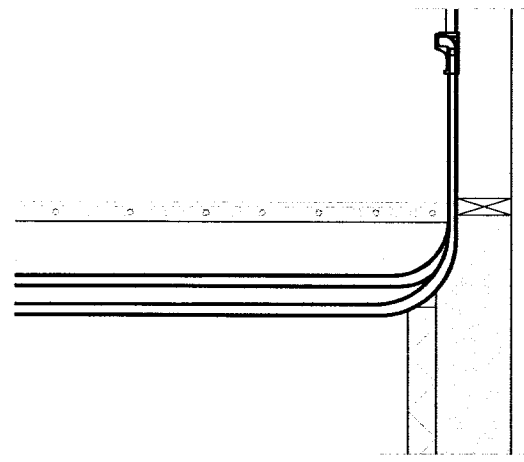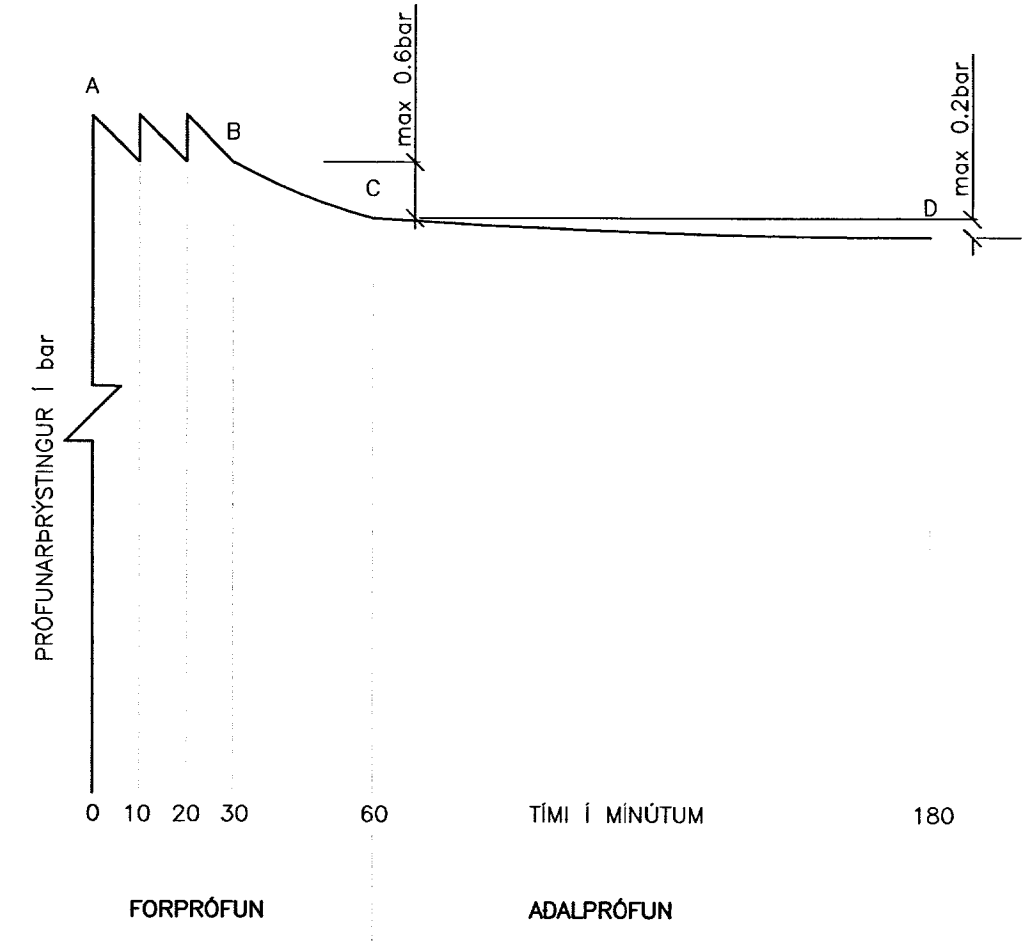

STADSETNING STÚTA
 VID ÚTVEGG
 Mkv. 1:20

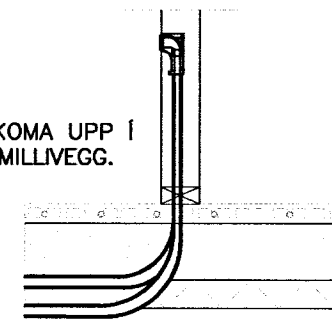

STADSETNING STÚTA
 Í MILLVEGG
 Mkv. 1:20

RÖR Í RÖR LEGGIST UNDIR PLÖTU.
 HEITAR LAGNIR OFAN Á EINANGRUN
 OG KALDAR LAGNIR UNDIR EINANGRUN.

SKÝRINGAR


VATNSLAGNIR:
 ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
 LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI
 IÐRÁTARRÖR ERU HD-polyeten EN IÐREGIN RÖR
 PEX m. SÜREFNISKÁPU
 LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AD TEKJUM ERU
 Ø15x2.5 Í 25/20 HD
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VID 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN
 EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST.
 NIDURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD
 OG VERA UNDIRRITAD AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÜSSINS
 ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)

ÞAR SEM LAGNIR KOMA UPP Í
 MIDJUM MILLVEGG SKAL STYÐJAST
 VID ADALUPPDRETTI ARKITEKTS AF
 STADSETNINGU MILLVEGGJA.

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
 TIL VARNAR LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR
 LIGGJA UNDIR MILLVEGGI
 LÍNUGERDIR:



STÆRDIR

DN	NAFN MÁL
10	15x2.5
13	18x2.5
16	22x3.0
20	28x4.0
26	32x3.0

SKÁLABREKKA 18, BLÁSKÓGABYGGÐ

NEYSLUVATNSLAGNIR	Mallikvarði
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU	1:50
SNID	1:20

SKÝRINGAR OG PRÓFUNARTAFLA			
Hannað: BL	Teiknað: BL	Yfirfarð: 06.04.2004	Dags:
Sköð á disk: 04050 31.dwg	Verker: 04050	Bl.nr: 311	

Samb.íkk: *[Signature]*

**VERKFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is