


GRUNNMYND GÓLFBITA 1:50

FESTING, F1  
FESTING GÓLFBITA VIÐ VEGGJAGRIND, 1:10

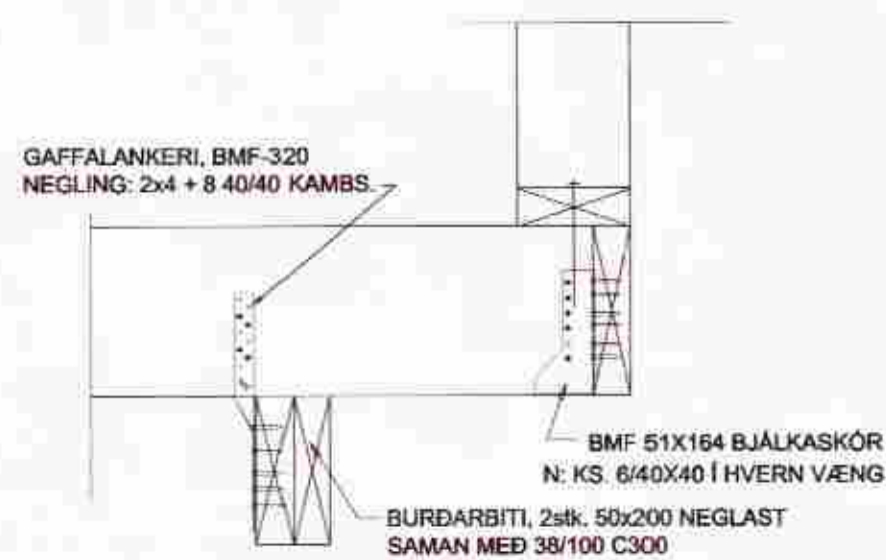

ÚTVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR 50x150 K18 GRINDAREFNI.  
GÓLFREIM 50X150 SKRÚFAST VIÐ GÓLFBITA MED FRANSKRI SKRÚFU (110X10) TVÆR Í HVER SAMKEYTI, (EDA C600 ÞAR SEM REIM ER SAMÐA GÓLFBITA).  
Í ÖLL OP KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR.  
VEGGSTÖÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MED VINKLI BMF 90 M.STYRK.


VEGGIR KLÆÐAST AÐ UTAN MED 9mm GRENKROSSVIÐ.  
KROSSVIÐUR FESTIST VIÐ GRINDUR MED KAMBSAUM 40/35 C200.

Almennar skýringar:  
Önefnd mál eru í millimetrum.  
Kótar eru í metrum.  
Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á þjappaðri fyllingu, mesta álag <0.5MPa.  
Aðflutt burðarfylling í og að sökklum og vera frostþolin og slitsterk og skal komadreifingin vera þannig að góð þjöppun náist.  
Mesta steinastærð í hverju fyllingalagi má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingalagi hvers lags.  
Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingalag standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf  $E2 \geq 125 \text{ Mpa}$  og  $E2/E1 \leq 2.2$ .

Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi: Útsteypa :  $VS < 0.5$  Sementsmagn >300 kg/m<sup>3</sup> Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm Loft : 5-6 %  
Styrkleiki : S 250 Steypust. stál: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en þó skulu lykjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40. Mál á lykjum eru utanmál. Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll op skal setja 2K12 . Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Í ytri brún útveggja skulu járn liggja 3,5 sm frá steypufirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST10



SÜLUUNDIRSTAÐA, S1: 1:20

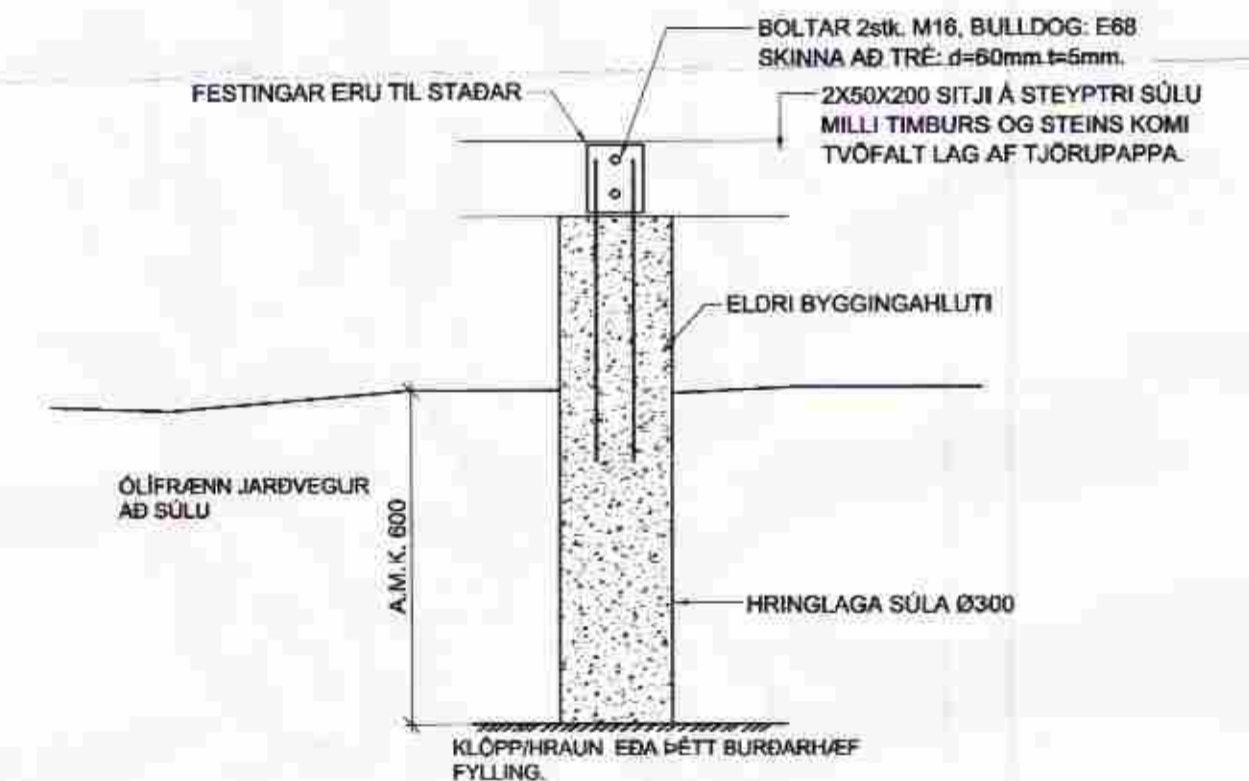

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
Kennitala: 580600-3050

Hannað Teiknað Samþykkt:  
H.Á. I.H. Kennitala 301255-4629

**BAKKASEL, SUMARHÚS**  
Í LANDI SYÐRI REYKJA, BLÁSKÓGARBYGGÐ  
BURÐARVIRKI  
GRUNNMYND GÓLFBITA  
SNIÐ,SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-0.1 Verk nr. 1200  
1:20 1:10

Artun samræmingarhórnunar / hönnunarsjóra: Útgáfa Dags.  
A JAN. 12