SKÝRINGAR

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er 20‰. (2cm á m).
Mesti halli er 300‰, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.
Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við rennslisbotn, það á einnig við um götm þar sem kóti á gati er gefinn við rennslisbotn.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20‰ halla og eru úr ø100 pvc.

Skammstafanir:
PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)
PP plaströr, pp (grá)
BR brunnur
GN gólfniðurfall með vatnslás
GSN gegnumstreymisniðurfall í gólfi
ÞN þakniðurfall
HL handlaug
VS vatnssalerni
SB/BK steypibað/baðkar
EV eldhúsvaskur
UV uppþvottavél
ÞV þvottavél
SV skolvaskur
NF útiniðurfall
HR hreinsistútur með loki
FN fallstammi nr. N
UT útloftun

ath.
Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistæki má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

ath.
Mæla skal hæðarkóta eldri lagna áður en lagt er í grunn.

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

Skolplögn
Regnvatnslögn
Jarðvatnslögn
Afrennsli hitaveitu

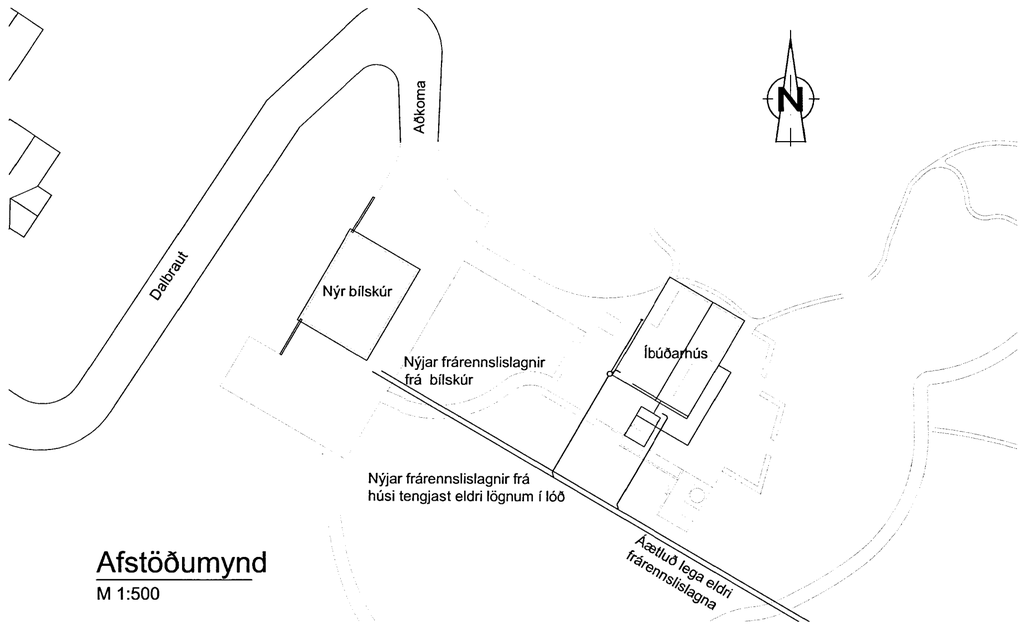

Afstöðumynd
M 1:500

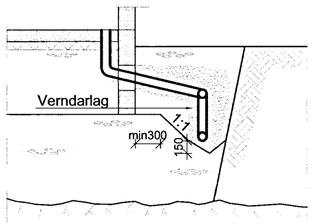

Snið við sökkul
M 1:50

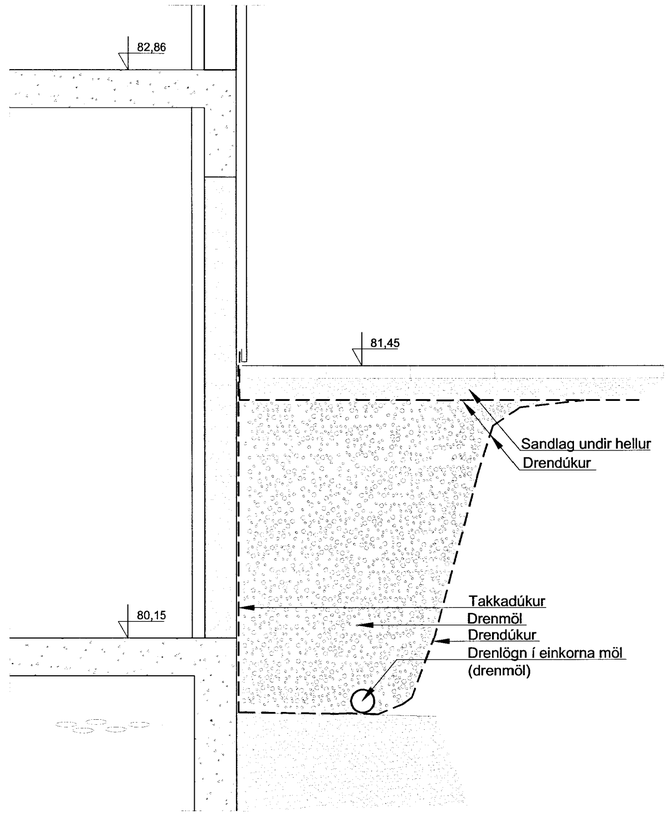

A 01 Snið - drenlögn
M 1:20

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 1–5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is

Sólvangur, Reykholti, Bláskógarb.
Bílgeymsla

Lagnir
Frárennslislagnir
Afstöðumynd
Snið og skýringar

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH
12114	A2	TEIKNAÐ:	SST
01 220-01		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
24.okt.2013	1:50/1:20	A

SAMÞYKKT: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

K:\2012\12114-Sólvangur Bláskógabyggð\Teikningar-teikningaskrá\12114-220-hus.dwg