



Sökkulskaut

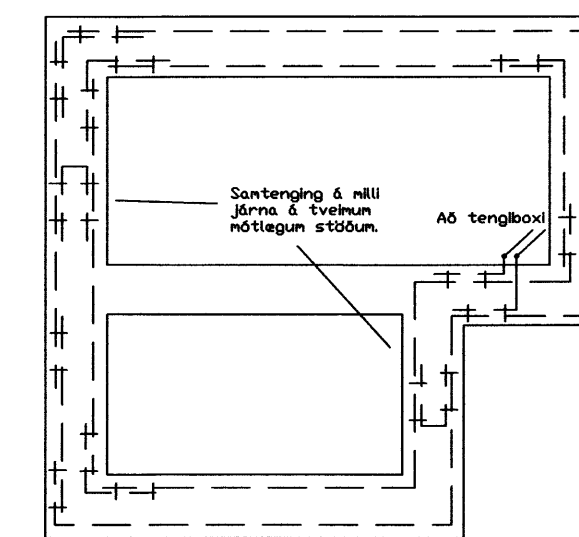


Grundmynd sökkulveggja

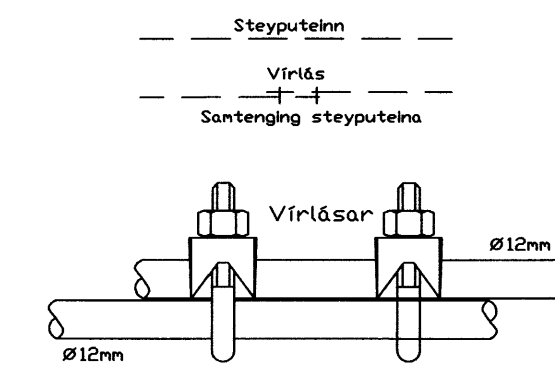


Santenging steyputeina

Setja skal tvo virilása
á hver sanskeyti!

Tengja skal saman tvö neöstu járnið í sökkulveggjum
allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Í raðhús, parhús og hlöstað hús er leiðlegt að tengja
samellegan úthring en tengibox og tenging verði
við hverja heintaug.

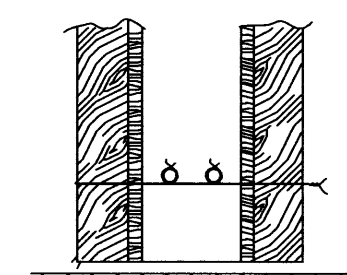

Snið í sökkulvegg
Sýnd eru 2 neöstu steypu-
styrktarjárni í steypunóti
ofan á neöstu nótavirnum.




Koparvír í pípu
tengist eftir atvikun á
PE- eða PEN- skánnu í töflu.

Tengibox fyrir sökkulskaut
skal ávallt vera sjálegi
og aðgengilegt. Stöðsett
við vatnsinntök eða undir
töflu.

EF tengdan eru fleiri taugar
í boxið skal nota safnsáinnu
þannig að auðvelt sé að losa
hverja taug til netinga.


Trygga skal rétta notkun
þessara járna með öruggri
merkingu.

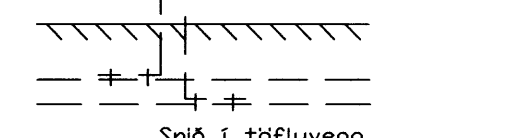


Snið í töfluvegg

Heimtaug, 50mm PEH
lagt útfyrir lóðamörk

4



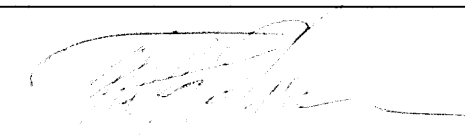Samþykkt arkitekts			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
		Helgi Pálsson Rafiðnfræðingur Hjalalahó 5, 270 Mosfellsbæ S:898-4476 eltec.hp@gmail.com	
Verkefni	Sólvellir 4, sumarhús		
Staður	Reykjavöllum Bláskógabyggða		
Skýring	Afstaða, sökkulskaut		
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	3 af 3
Kt. 270963-5019		Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson	
Mkv	1:500	Dagsetning, 26.05.2014	
Verknúmer		Land nr.	204975