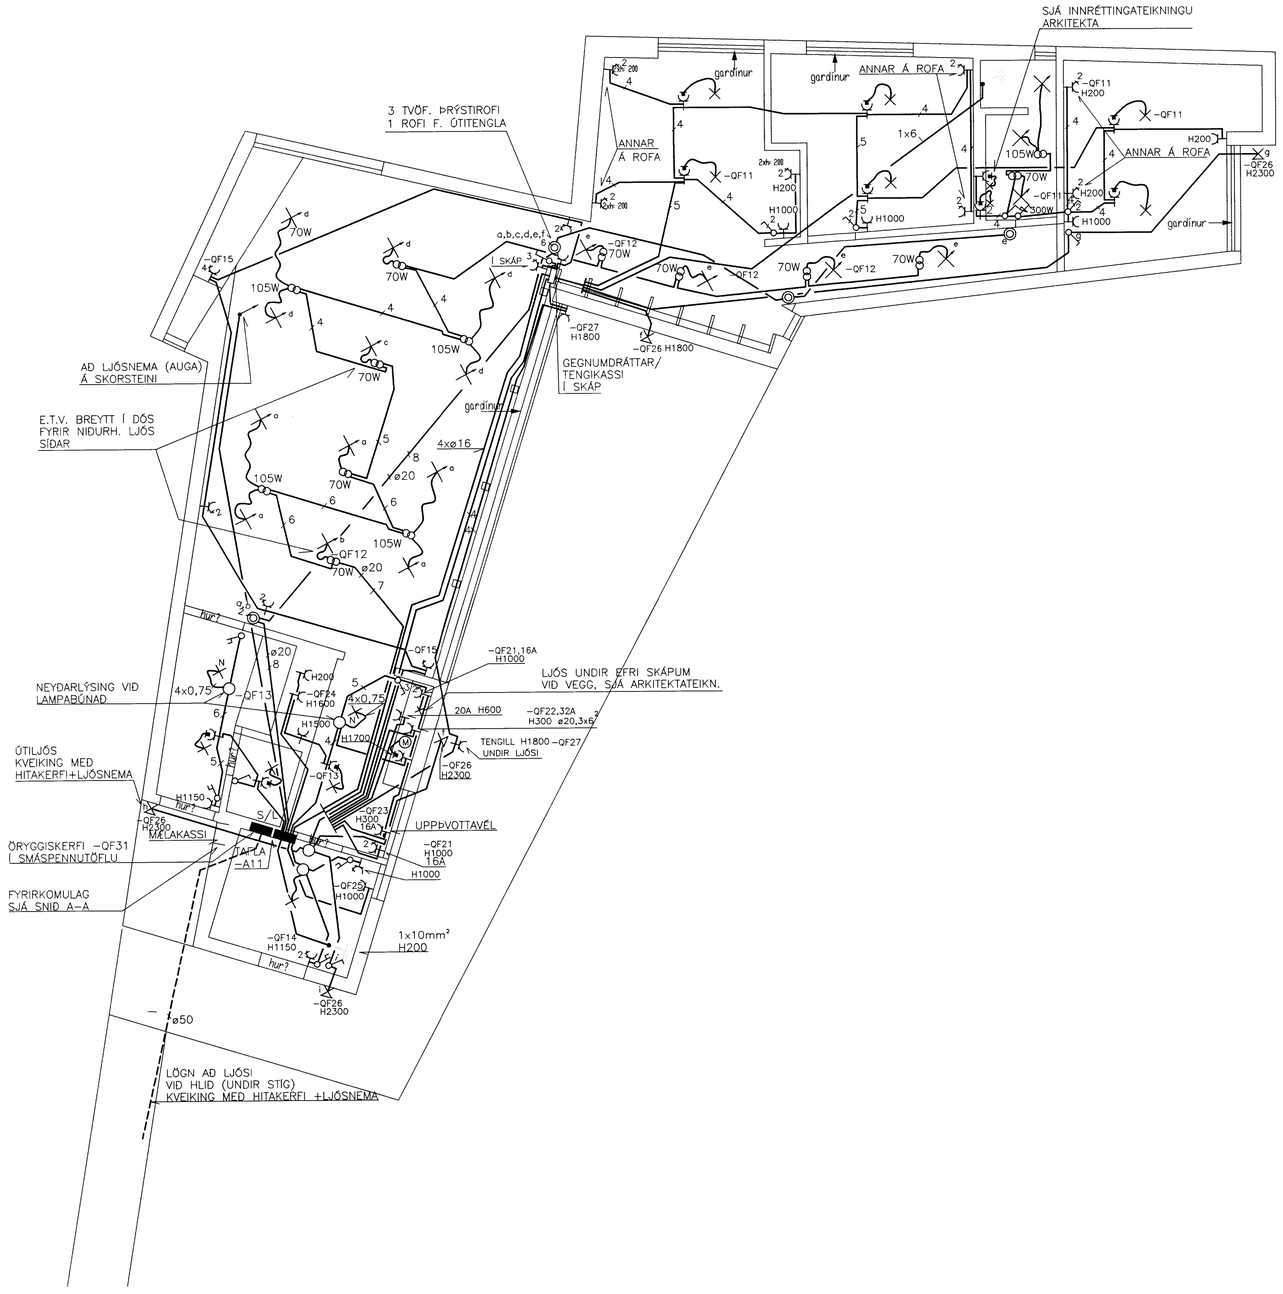

SKÝRINGAR:

LÖGNIN ER INNFELLD PÍPULÖGN ø16mm MEÐ ÍDREGNUM VÍR 3x1,5mm²
NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
HÆÐ ROFA 1150mm OG TENGLA 200mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A OG TENGLA 16A NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
TAKA SKAL MIÐ AF TEIKNINGUM ARKITEKTA VARÐANDI STAÐSETNINGU.
LAMPABÚNAÐAR, ROFA OG TENGLA ATH. SÉRSTAKLEGA FYRIRKOMULAG Á INNRÉTTINGUM OG VIÐ HURÐIR.
FYRIRKOMULAG HLOGENLJÓSA SÉ SKV. REGLUGERÐ.
NOTA SKAL RAFEINDASPENNA MEÐ INNBYGGÐRI YFIRHITAVÖRN.
ALM. ROFA- OG TENGLAEFNI SÉ VALIÐ Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKTA.
HITANEMAR SÉU AF SÖMU FRAMLEIÐSLULÍNU OG ALM. ROFA- OG TENGLAEFNI.

VERKFRÆÐISTOFA JÓHANNS INDRIÐASONAR EHF
CONSULTING ENGINEERS
SÍÐUMÚLI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI (TEL) 568 7319, FAX 568 6887

VALHALLARSTÍGUR 2, KÁRASTAÐALANDI V. ÞINGVALLAVATN

H.ÁJG	RAFLÖGN	LÁGSPENNUKERFI
T. IM	LJÓSA- OG TENGLALÖGN	
D. 30.10.01		
	MKV. 1:50	524409X7 – 524409X7 BL.2

Þessa teikningu má hvorki fjölfalda né dreifa til þriðja aðila án okkar samþykkis. Brot á höfundarétti varða við lög.