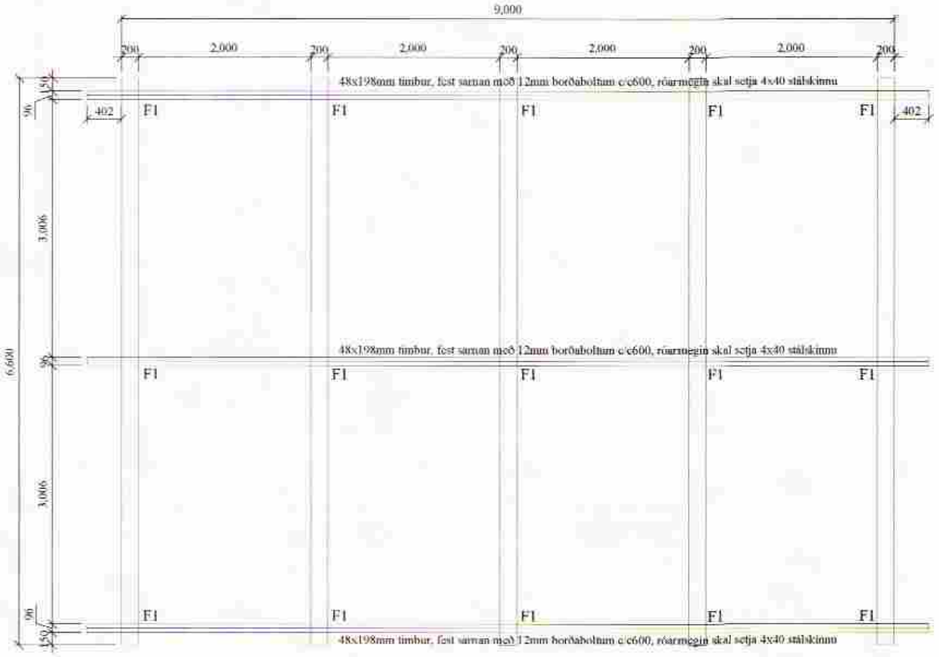

Grunnmynd sökkla m.v. sökkulveggi
mkv. 1:50

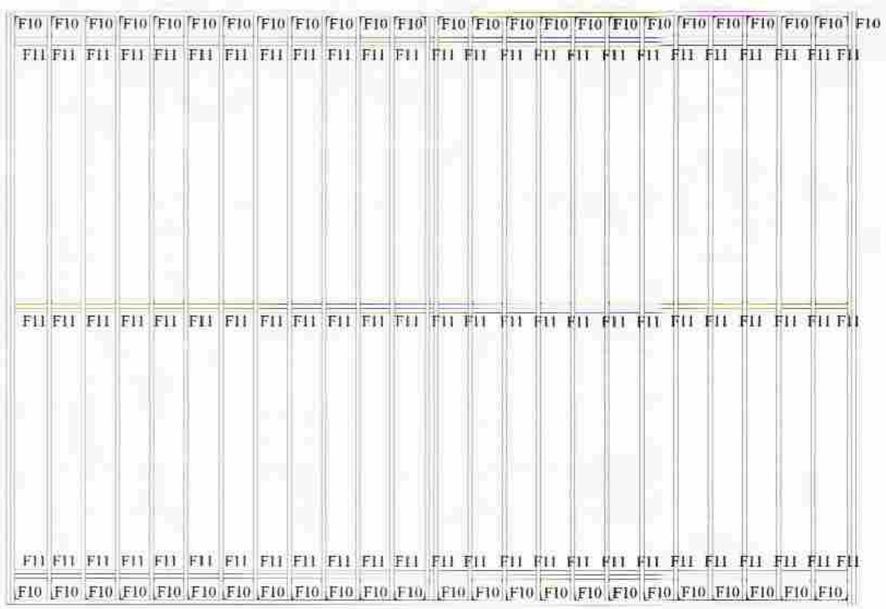

Grunnmynd gólfbita mkv. 1:50

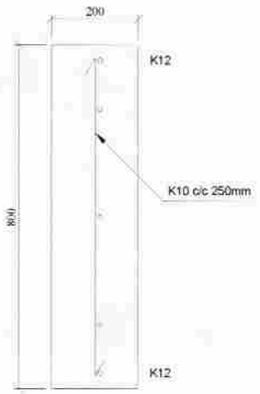

Snið í gegnum
sökkulveggi
mkv. 1:10



F1
Ísteypt BMF festing
2 stk. 40x400x2,0
Negling 40/40
kambsaumur, 2 x 7
stk

Samþykkt
15 APR. 2008
Byggingarfulltrúi/upplýsingafulltrúi/umsjónarmaður

Almennar skýringar

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar

F10
BMF vinkill nr. 105 m/styrkingu neglur með KS 4/40 2x60 stk í vinkil. 3x 6x150mm ryðfríar skrúfur í gegnum reim í endatré gólfbita

F11
2 x BMF þakásankeri nr. 290 negld með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			
Ⓔ			

Hamar, færanleg hús
801 Selfoss

Teikn nr: 210

Sérteikningar-Burðarvirki
Gólfbitar

Frumstærð: A2

Dags: 27.02.2008 | Kv: | 1:50 | Hann: AI
Samþ: 020102-3099 | V.nr: 06 056 | Teikn: AI

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS B. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS