

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
 B INNTAK HITAVEITU
 C AFRENNSLI HITAVEITU
 ► RENNSLISSTEFNA
 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKEI
 2. SÍA
 3. VATNSMÆLIR
 4. EINSTREYMISLOKI
 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
 6. ÞRÝSTIMÆLIR
 7. HITAMÆLIR
 8. TÆMING
 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
 10. MÓTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
 12. ÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
 14.
 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
 17. ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA 0.8 l/sek
 18. MÓTORLOKI, TENGÐUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
 19. HITA- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
 20. VARMASKIPTIR T.D: DANFOSS, (XB 06H-1 26) EÐA SAMBÆRILEGGUR.

HUGSANLEG
 SNJÓBRÆÐSILA

ÞRÝSTIPRÓF FYRIR PLASTLAGNIR:

FRAMKVÆMD PRÓFS:

PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Ppróf=1.5xPveitu (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIÐUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI HAFA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFIÐ FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFA FALLID MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFA VERID LOKID MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:

1. FORPRÓFUN:

PRÓFIÐ HEFST KL: _____ A _____ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B _____ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C _____ bar

2. ADALPRÓFUN:

ADALPRÓF BYRJAR EFTIR

AÐ FORPRÓFI LÝKUR KL: _____ C _____ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D _____ bar


LEKI O JÁ O NEI

ÞÍPULAGNINGAMEISTARI _____

DAGSETNING _____

FRAMKVÆMT AF _____

STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI. HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA (1.6m - 2m FRÁ GÓLFI)

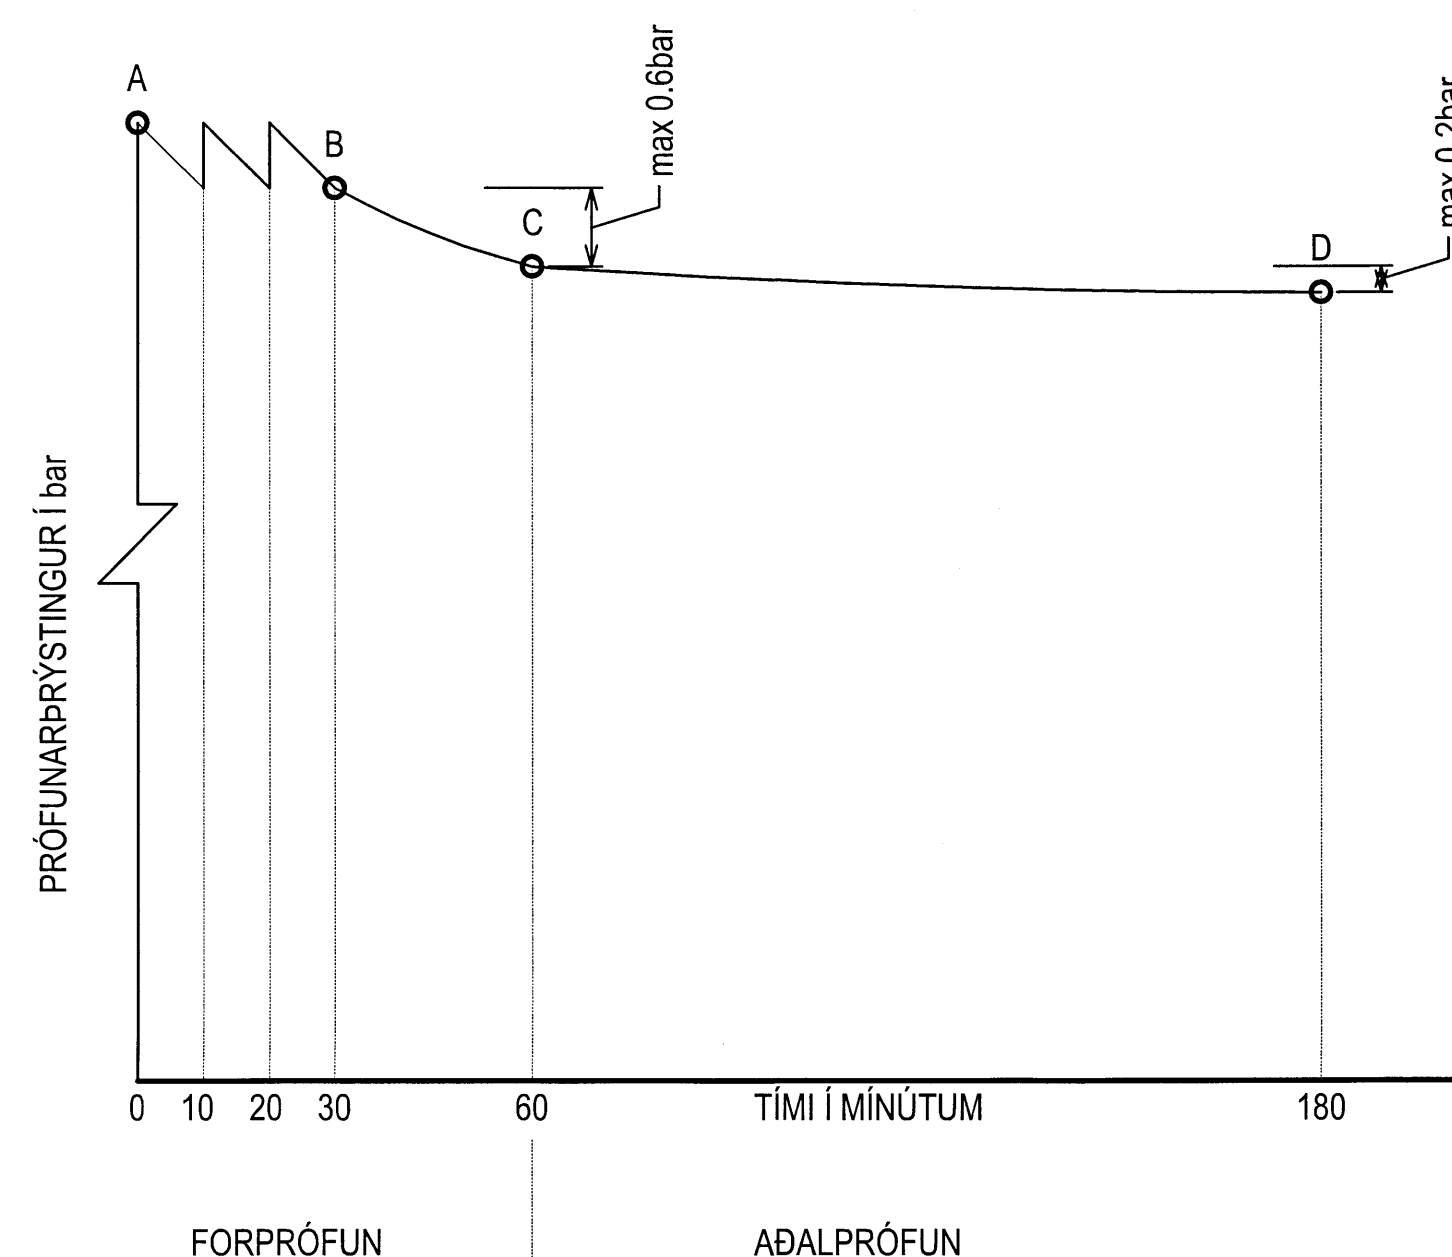

ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	12.02.2014	BÁ	FRUMÚTGÁFA

SGHUS
 KLÆNGSSEL
 LAGNIR MKV: ----
 KERFISMYND/PRÓFUNARBLAD MKV: ----
 --- MKV: ----
 DAGS: 12.02.2014 VERKNR: --- HANNAÐ: BÁ TEIKNAD: BÁ TEIKN. NR: 590-U1
 SAMÞYKKT: _____
 SAMÞYKKT HÖNNUNARSTJÓRA: _____ 050244-4319