


**Skýringar:**

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 20x2mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 steypit í plötu (dýpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkoka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólfplagnir áður en steypit er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypit er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólfplögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: \_\_\_\_\_

Gólfhitalögn bakrennsli: \_\_\_\_\_

Ídráttarrör: \_\_\_\_\_

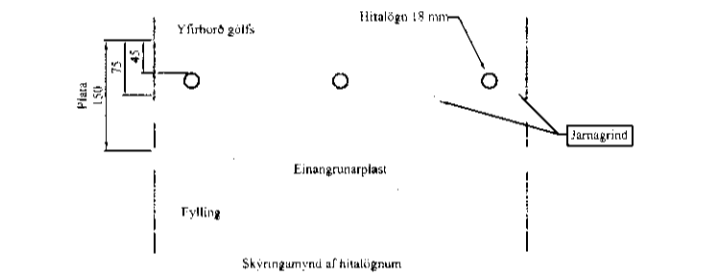

SLAUFA NR. 15  
LENGD: 104m  
c/c 100/150mm

SLAUFA NR. 14  
LENGD: 69m  
c/c 100/150mm

SLAUFA NR. 13  
LENGD: 102m  
c/c 200mm

SLAUFA NR. 12  
LENGD: 106m  
c/c 200mm

SLAUFA NR. 10  
LENGD: 86m  
c/c 100mm

SLAUFA NR. 11  
LENGD: 68m  
c/c 150mm

SLAUFA NR. 8  
LENGD: 123m  
c/c 100mm

SLAUFA NR. 9  
LENGD: 118m  
c/c 100/150mm

VERK:	Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.:	561
HLUTI:	Lagnir - sökkull Gólfhiti	KVARDI:	1:50
DAGS:	10.05.12	TEIKN:	BL
SAMPR:	Björgvin Viglúðsson 0405462009	NR:	01 116
Bent Larsen Fróðason Fells koti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			