

Samþykkt  
08 JUL 2003  
Byggingarfulltrúi uppsveita Arnar

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu. Skeyta skal möskva yfir 2 bil (300 mm).

Skýringamynd af sökkulgötum

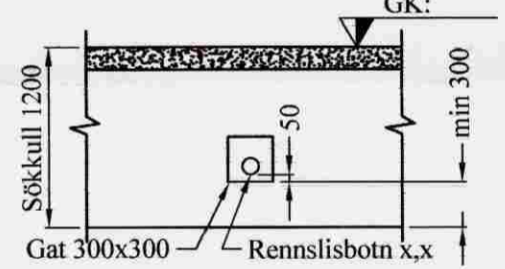

Skýringamynd af inntaksgati

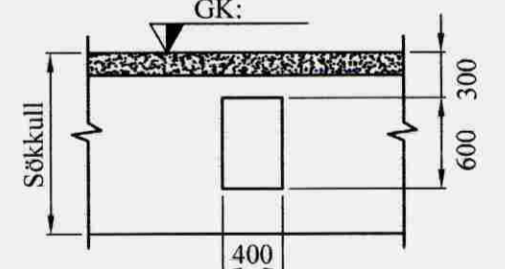

Kótar miðast við neðri brún gats

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Stekkholt  
801 Flóahreppi  
Teikn nr: 161

Burðarvirki  
Grunnmynd sökkla  
Frumstærð: A2

Dags: 11.10.07 Mkv: 1:50 Hann: GþS  
Samþ: 020162-3099 V.nr: 07 148 Teikn: BL

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS