
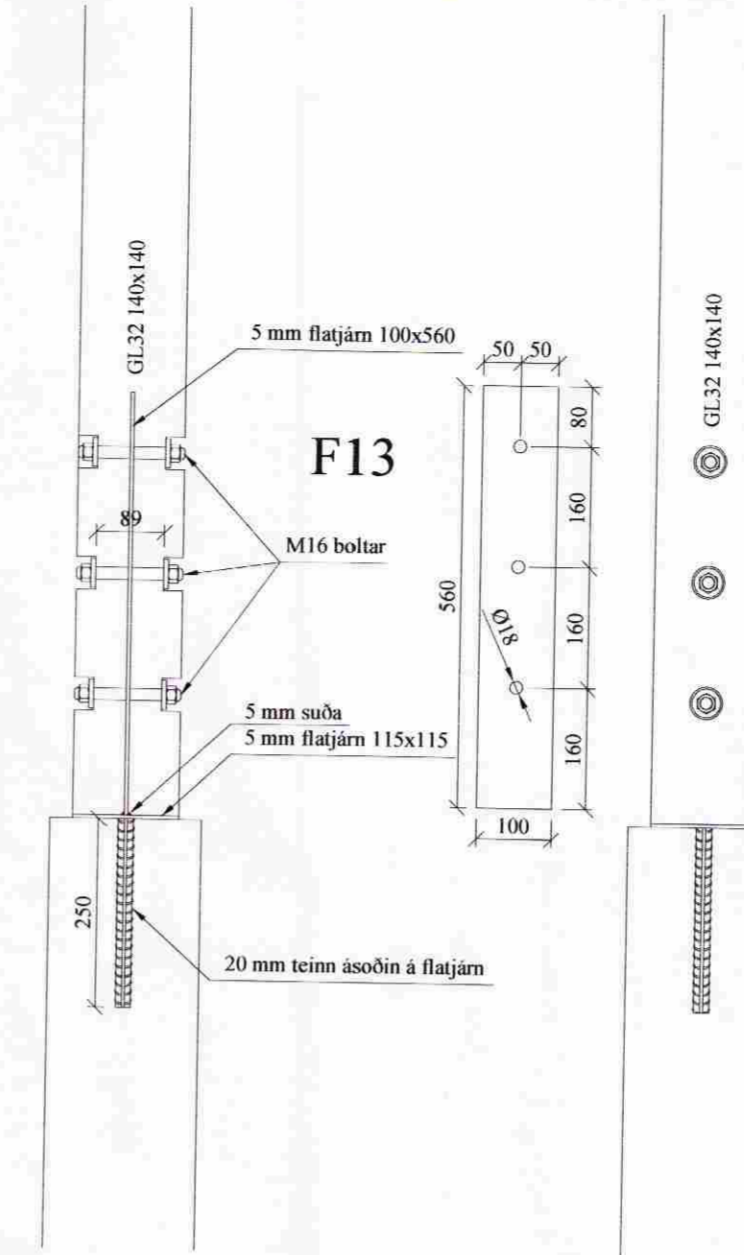


F4 a/b
F4a - Ásýnd 1:5

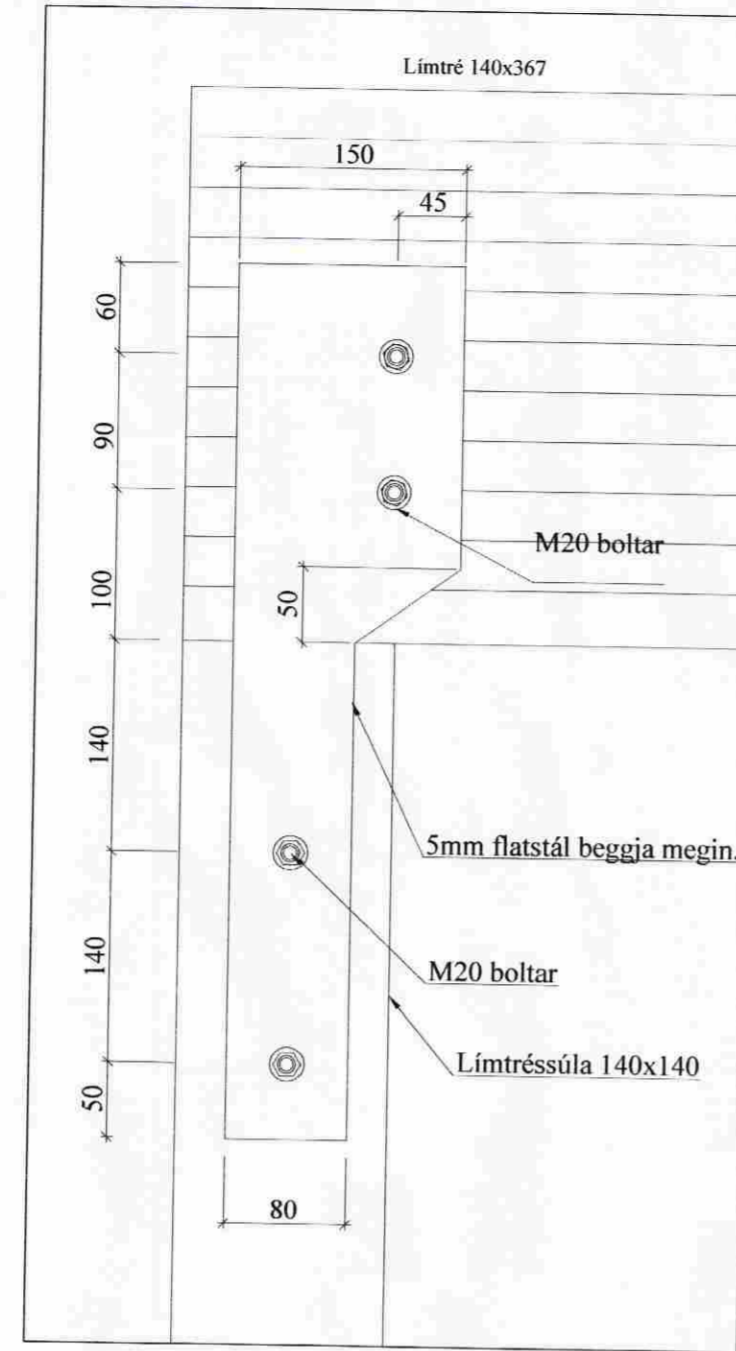

MÓTTEKID
19 AUG 2008
Byggingafulfrui uppsveita
Árnessýslu og Flóahrepps

Almennar skýringar - þakvirki

Allur víður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert sperrubíl. Lofta skal yfir alla límtrésbita.

Festingar:



F1

2 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x4 stk. ks. 40/4.

F4-F13


Sjá sérmyndir

F4 b-Ásýnd 1:5

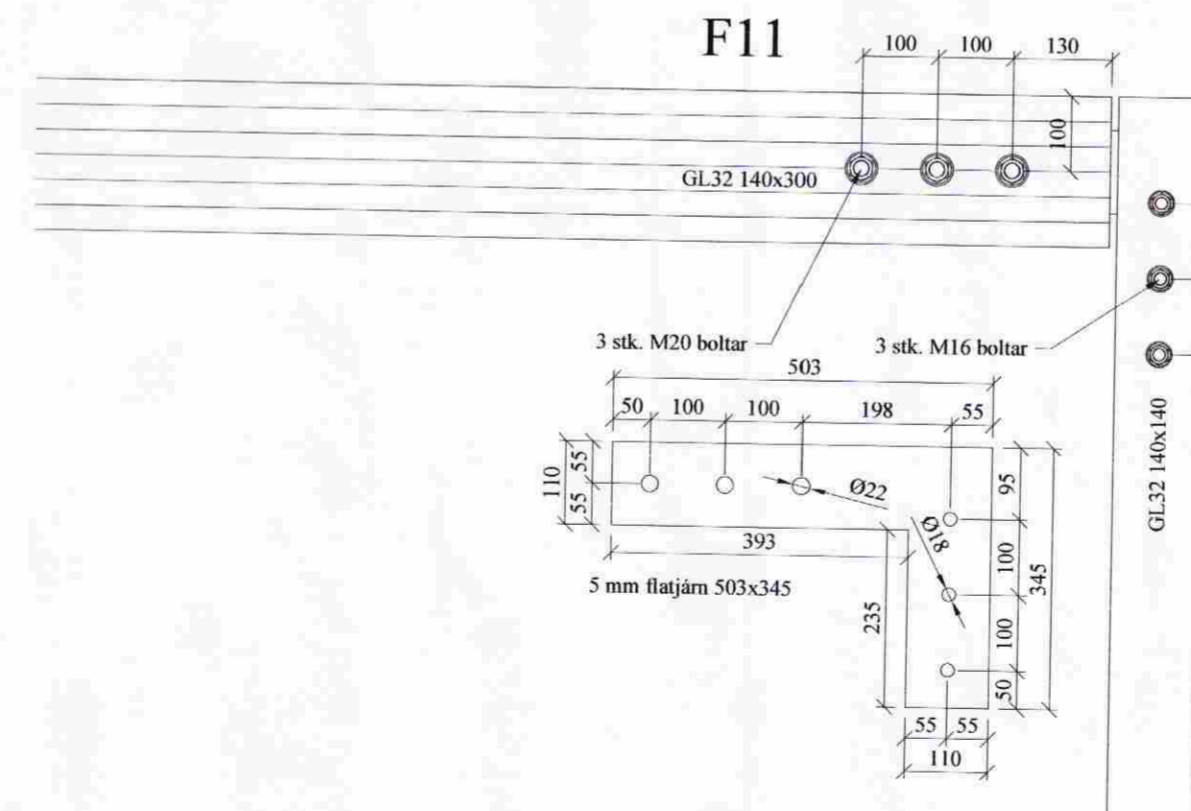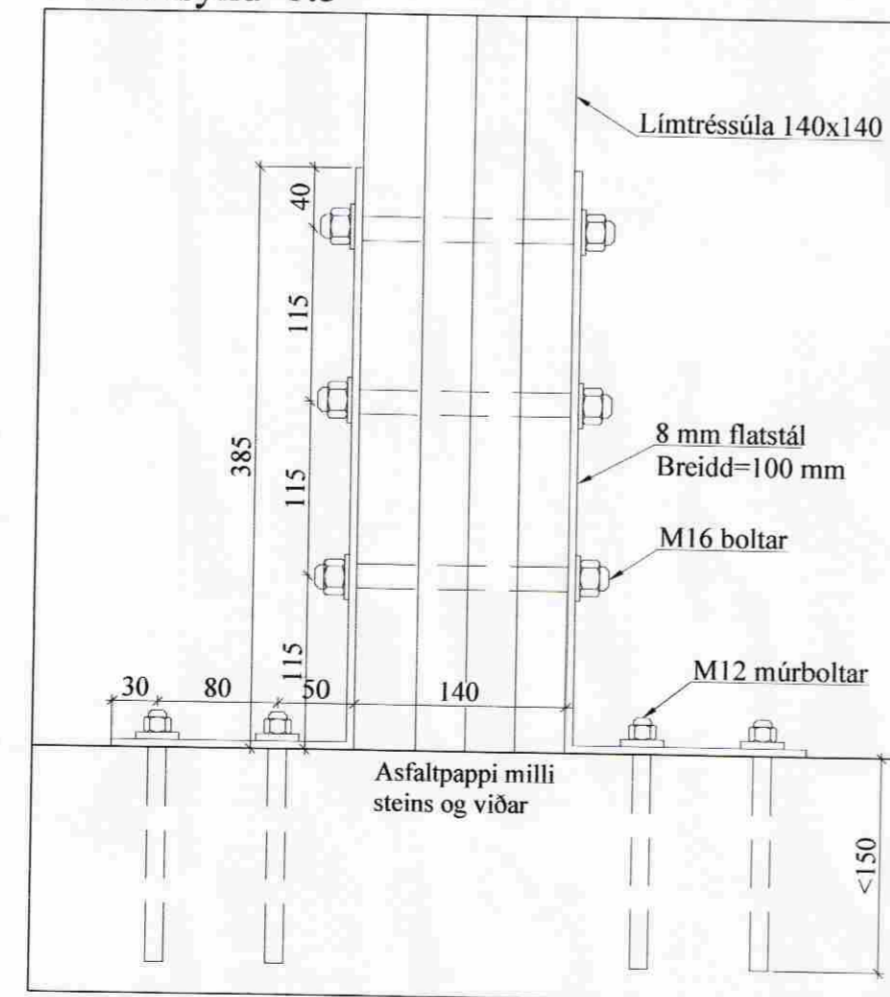


Sérmynd af samskeytum 1:10

Frágangur á samskeytum á sperrum.

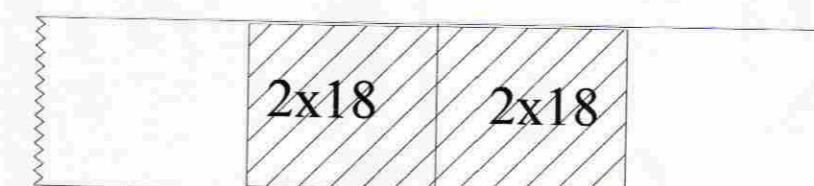

2 x 215 x 500 álímt

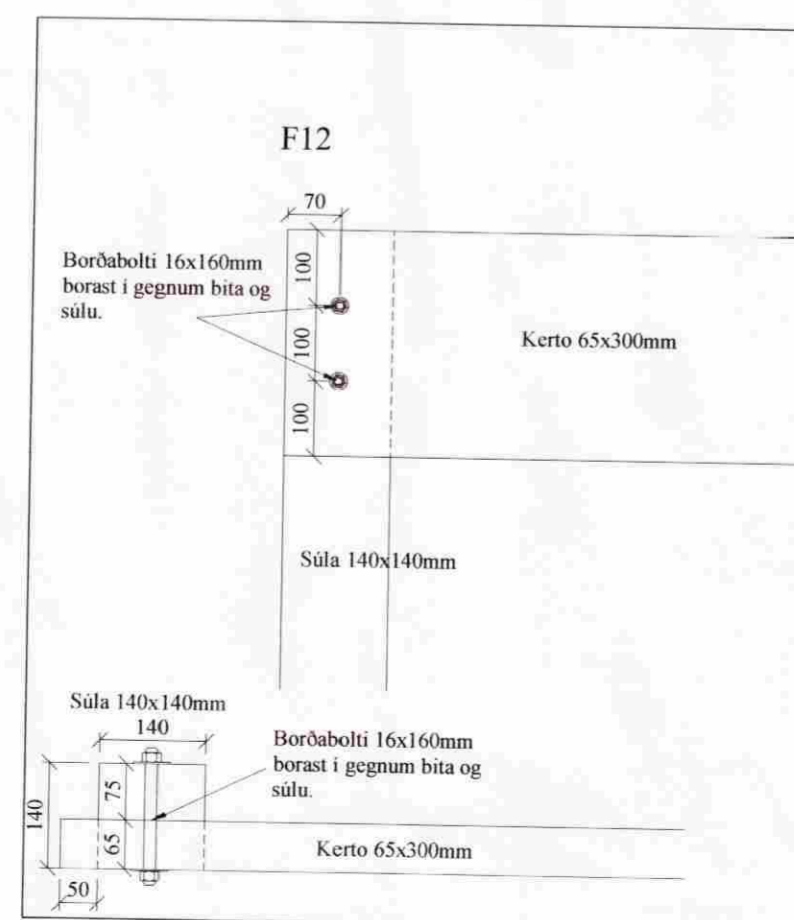

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Stekkholt
801 Flóahreppi

Teikn nr.
271

Burðarvirki
Sérhlutar

Frumstærð:
A2

Dags: 26.05.08 Mkr 1:10/1:5 Hann: GBS
Samp: 260162-3099 V.nr: 07 148 Teikn: BL

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS