

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

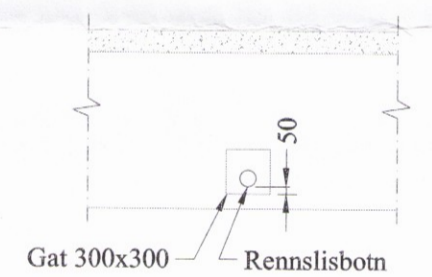

Skýringamynd af inntaksgati

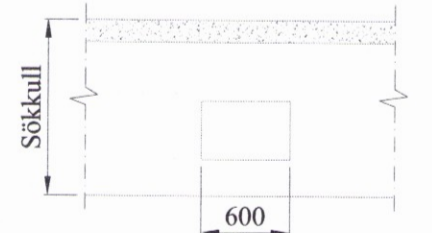

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samþ:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús

TEIKNÚMÉR: 163

VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla

ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglúndsson 040546-2009

BLADSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglúndsson 040546-2009

DAGS: 22.09.16

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com

VERKNR: 15-15
 MKV: 1:50