

FRAMKVÆMD PRÓFS:
 PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Ppróf=1.5xPveitu (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SíÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIÐUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI HAFA FALLIÐ UM MEIRA EN 0.6bar.

AÐALPRÓFIÐ FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFA FALLIÐ MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AÐ PRÓF TELJIST HAFA VERIÐ LOKIÐ MEÐ FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:

1. FORPRÓFUN: PRÓFIÐ HEFST KL: _____ A _____ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B _____ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C _____ bar

2. AÐALPRÓFUN: AÐALPRÓF BYRJAR EFTIR AÐ FORPRÓFI LÝKUR KL: _____ C _____ bar


ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D _____ bar

LEKI O JÁ O NEI

PIPLAGNINGAMEISTARI _____

DAGSETNING _____

FRAMKVÆMT AF _____

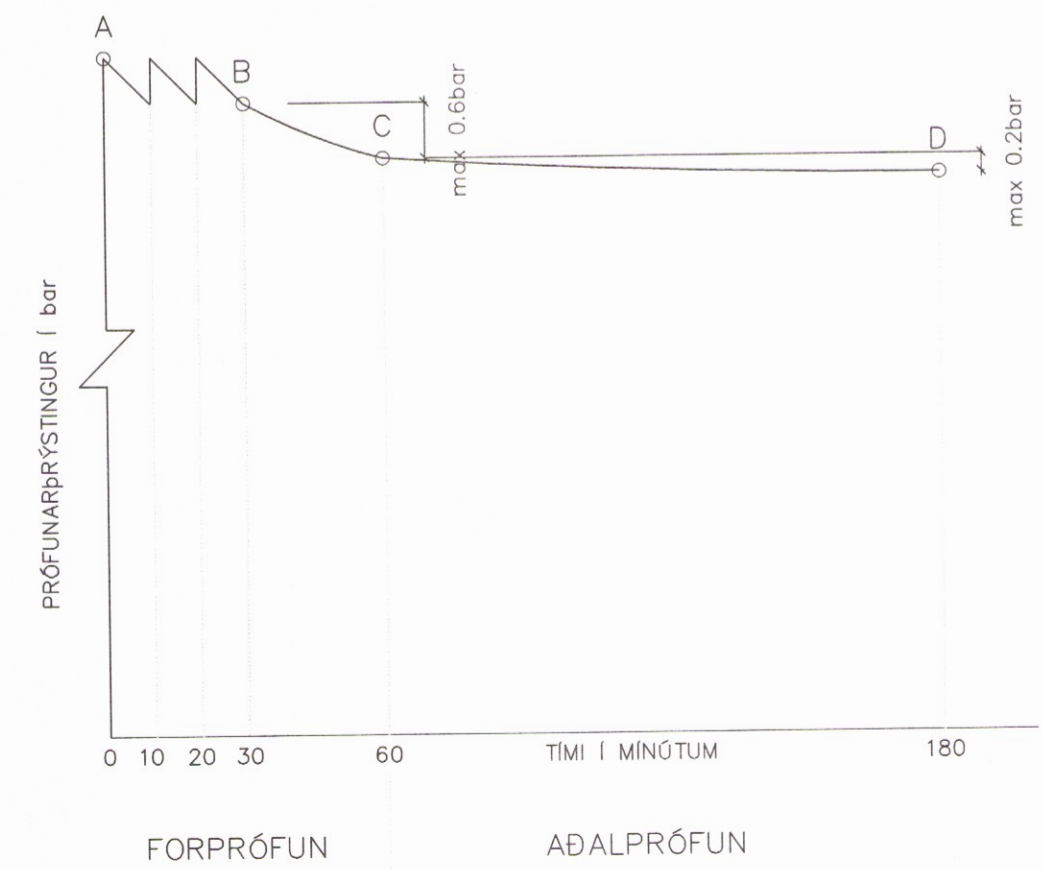

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.
 LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
 ÍDRÁTTARÖR ERU ÓR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X, PB EÐA ÁLPEX.
 ALMENNT ERU HEITA(RAUÐ RÖR)- OG KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) 16x2.2 RÖR MEÐ 20/25 HD. LAGNIR STEYPAST Í PLÖTU.

MÉLT ER MEÐ AÐ LAGNIR Í STURTU SÉU 20x2.8 Í 28/34 HD.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI SAMKVÆMT MEÐ FYLGJANDI PRÓFUNARBLAÐI. PRÓFUNARÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSÞRÝSTINGUR VEITU] ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.

SKAMMSTAFANIR:

HL HANDLAUG
 VS VATNSSALERNI
 SB STEYPIBÁÐ
 EV ELDHÚSVASKUR
 UV UPPÞVOTTAVEL

LÍNUGERDIR:

--- KALT NEYSLUVATN
 --- HEITT NEYSLUVATN
 --- HEIMÆÐ

- SKÝRINGAR FYRIR KERFISMYND**
- A INNTAK VATNSVEITU
 - RENNSLISSTEFNA
 - 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKI
 - 2. SÍA
 - 3. VATNSMÆLIR
 - 4. EINSTREYMISLOKI
 - 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
 - 6. ÞRÝSTIMÆLIR
 - 7. HITAMÆLIR
 - 8. TÆMING
 - 9. ÁLAGSSTÝRD DÆLA 0.09 l/sek
 - 10. ÞENSLUKER (12 LÍTRA) T.D. FLEXCON
 - 11. SJÁLFBIRK ÚTLOFTUN
 - 12. SJÁLFBIRK ÁFYLLING (EINSTREYMI)

TORUS VERKERFEDISTOFA

LEIFUR ÖRN LEIFSSON
 BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
 KT: 150982-4139
 GRAFHÖLAR 8. 800 SELFOSS.
 TORUS@TORUS.IS S: 695-9289

GRÍMKELLSTAÐIR, BLÁSKÓGARBYGGÐ 28

LAGNIR	MKV:
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEIKNAD: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKNÚMÉR: 16-016	SKRÁARNAFN: 16-016-520-U1
DAGSETNING:	SAMPYKKT:
18. APRÍL 2016	TEIKNING NÚMÉR: 530