

1

2

3

4

5

6

7

8



Skýringar


- PEH Vatnslögn, SDR 17,6
- PVC Skoplögn
- - - PEH Brunavatnslögn
- BH Brunahani

Útlínur burðargrinda eru sýndar hér sem útlínur bygginga.

Hnitaskrá fráveitulagna og brunahana

Nr	X-hnit	Y-hnit
1	1.659.466,17	200.165,06
2	1.659.398,83	200.194,63
3	1.659.349,86	200.121,53
4	1.659.290,92	200.164,93
5	1.659.410,80	200.125,60
6	1.659.434,50	200.185,95
BH	1.659.350,10	200.181,59
BH	1.659.449,35	200.131,90

Hnitakerfi: ISN2004
Hæð í metrum yfir sporvölu GRS80

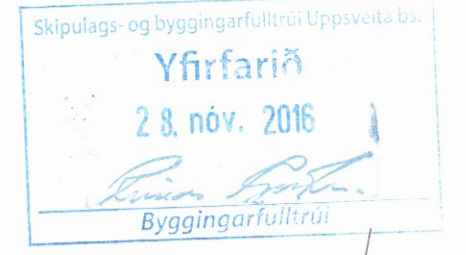

3" PEH lögn að brunahana
Staðsetning ónákvæm

Brunahani
Staðsetning ónákvæm

Fylling undir vinnubúðir
H = 136,00

Sjúkraskýli og kynning

Skrifstofur

Mítuneyti

Skrifstofa

Brunavatnspró

Skúr yfir dælur
og búnað

2 A-Íbúðir

6 B-Íbúðir

Fylling undir vinnubúðir
H = 136,00

Botnköli neysluvatnslagnar: 134,70
Botnköli brunavatnslagnar: 134,40

Svefnálma A


Svefnálma B

Svefnálma C

Svefnálma D

Sturtlagir
Lamhæð & rotröðarsvæði
H = 135,00

Rotpró 22.000 L



UTGAFA	BREYTING	DAGSETNING	GERT	SAMHYKKT	UTGAFA	BREYTING	DAGSETNING	GERT	SAMHYKKT	DAGSETNING	21.11.2016	ANDRITZ HYDRO GmbH	Fráveitu- og vatnslagnir Vinnubúðir hliðarverktaka: Yfirlitsmynd	PERL	BETI	STADUR		
															NÖMER	+	UTGAFA	LYK
																NÖMER	UTGAFA	BLAD
																	5.440.219 P-110	01
											A2	Stækun BÚRFELLSVIRKJUNAR	Nesey ehf	MANNVIT				

0153