

KRAFTSPERRUR 1:50

IPE120 stálbiti á milli gáma, festist í stálramma að ofan og neðan



Kraftsperra m/m 900 mm

Kraftsperra m/m 900 mm


Kraftsperra m/m 900 mm



IPE120 stálbiti á milli gáma, festist í stálramma að neðan

SKÝRINGAR

Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18). Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindaefni í útveggjum á göflum er 45X145 mm eða sambærilegt. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegl. Undir boltarær, sém herðastað tré, komi skífur 40x40x4 mm.

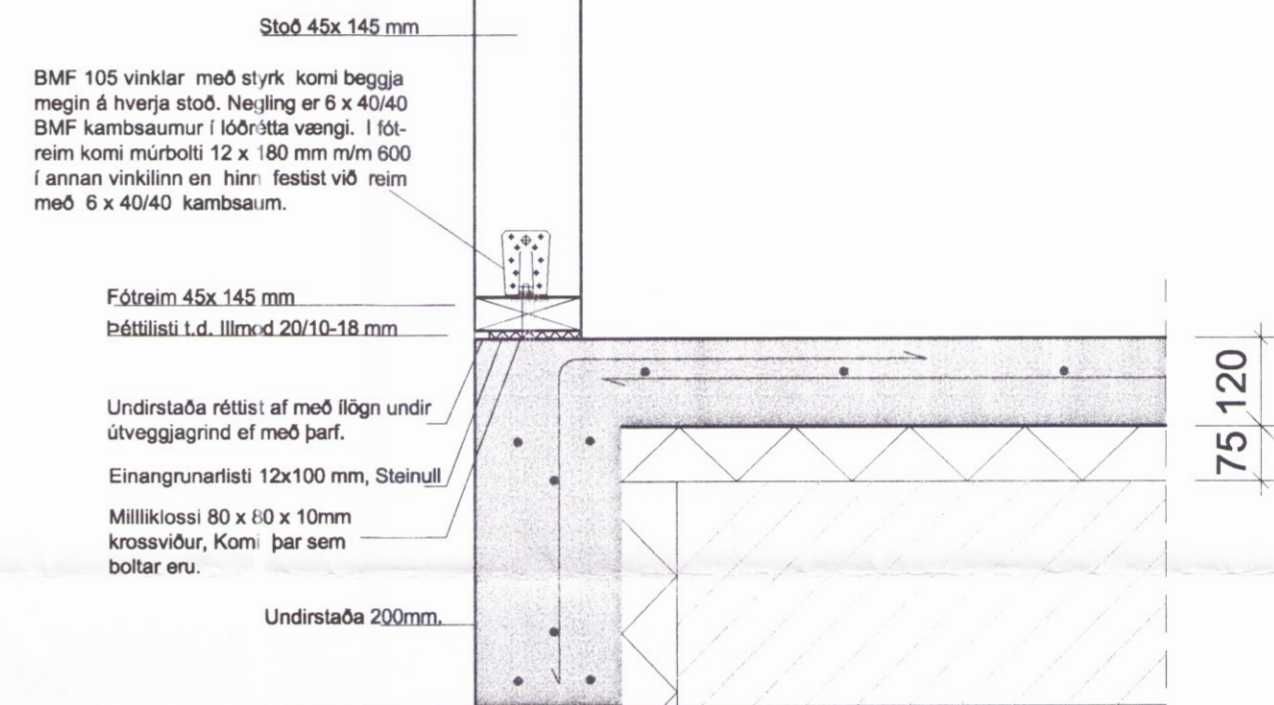

B Snið í enda, timburgrind Mkv. 1:10

Allar grindur eru samsettar á sama hátt með 5/90 mm tréskrúfur m/m 300 mm víxlað.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) nema annað sé tekið fram. Jafngilt er að nota bolta eða snitteina, nota skífur á milli.

Allt timbur í burðarvirki skal vera af styrkleikaflokk T1, (K18). Yfir húsi eru kraftsperrur, m/m 900 mm. Ofan á sperrur komi fura 25x150. Klæðningu skal negla í sperrur með 3 stk. 3" galv. saum í hverja sperru.



Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter teiknistofa ehf</b> Stórhöfða 15, 110 Reykjavík <small>Gsm: 7790004, 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
<small>ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small> 			
<b>LAMBAMÝRI, 801 SELFOSSI</b>			
<b>ÞAKVIRKI, SNIÐ B OG SKÝRINGAR</b>			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD/YFIRFARIÐ	VIÐFANGSEFNI
587-801-LAMBAMÝRI	FÓ	FO	ÞAK
SAMPYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAÐ NR.
Fríðrik Ólafsson 2303592459	B03	1:50/1:10	3
DAGS.		VERK NR.	
17.11.2016		587	