

FRÁRENNSLI: Afstöðumynd 1:200

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
 Stærðir á pípum er innra þvermál.
 Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lagn eru í rennisslagnibotni (þ.e. innri botn rörs.).
 Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennisslaginir.
 Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar.
 Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hliðar við og ofan við jarðvatnslaginn komi drenmál (þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr). Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypa grús upp undir yfirborð. Sé um útboðsverk að ræða, telst söndun svo og öll önnur jarðvinna með jarðvinnulið útboðsins, nema annað sé tekið fram.

PIPUR Í GRUNNI.

- Tákna skólplögn.
- Tákna regnvatnslögn, þökkkuð.
- Tákna regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkkuð lögn.
- Tákna jarðvatnslögn, óþökkkuð lögn.

EFNI Í PIPUR.

- ST Tákna steinsteypar pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Tákna plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).
- J Tákna pottpípur.


BRUNNAR:

- BR Tákna brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skólplögn skulu vera með botnrásam (ísteyptr rör eða steyptr rásir).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennisskóta.

- LH(ST) Tákna lokhæð á steinsteypu loki.
- LH(J) Tákna lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Tákna frárennissstofn.
- EV Tákna eihúsvask.
- SV Tákna skolvask (ræstivask).
- UV Tákna uppþvottavél.
- PV Tákna þvottavél.
- HL Tákna handlaug.
- BK Tákna baðker.
- STB Tákna sturtubotn.
- BI Tákna skolskál.
- VS() Tákna vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Tákna gólfniðurfall.
- GNH Tákna gólfniðurfall með hliðarinnátengingu.
- ÚT Tákna útlöftun af stofni.
- PN Tákna þakniðurfall.
- SN Tákna svalarniðurfall.
- NF Tákna niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Tákna niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.
- ÖNF Tákna öryggisniðurfall (lyktarlaust).

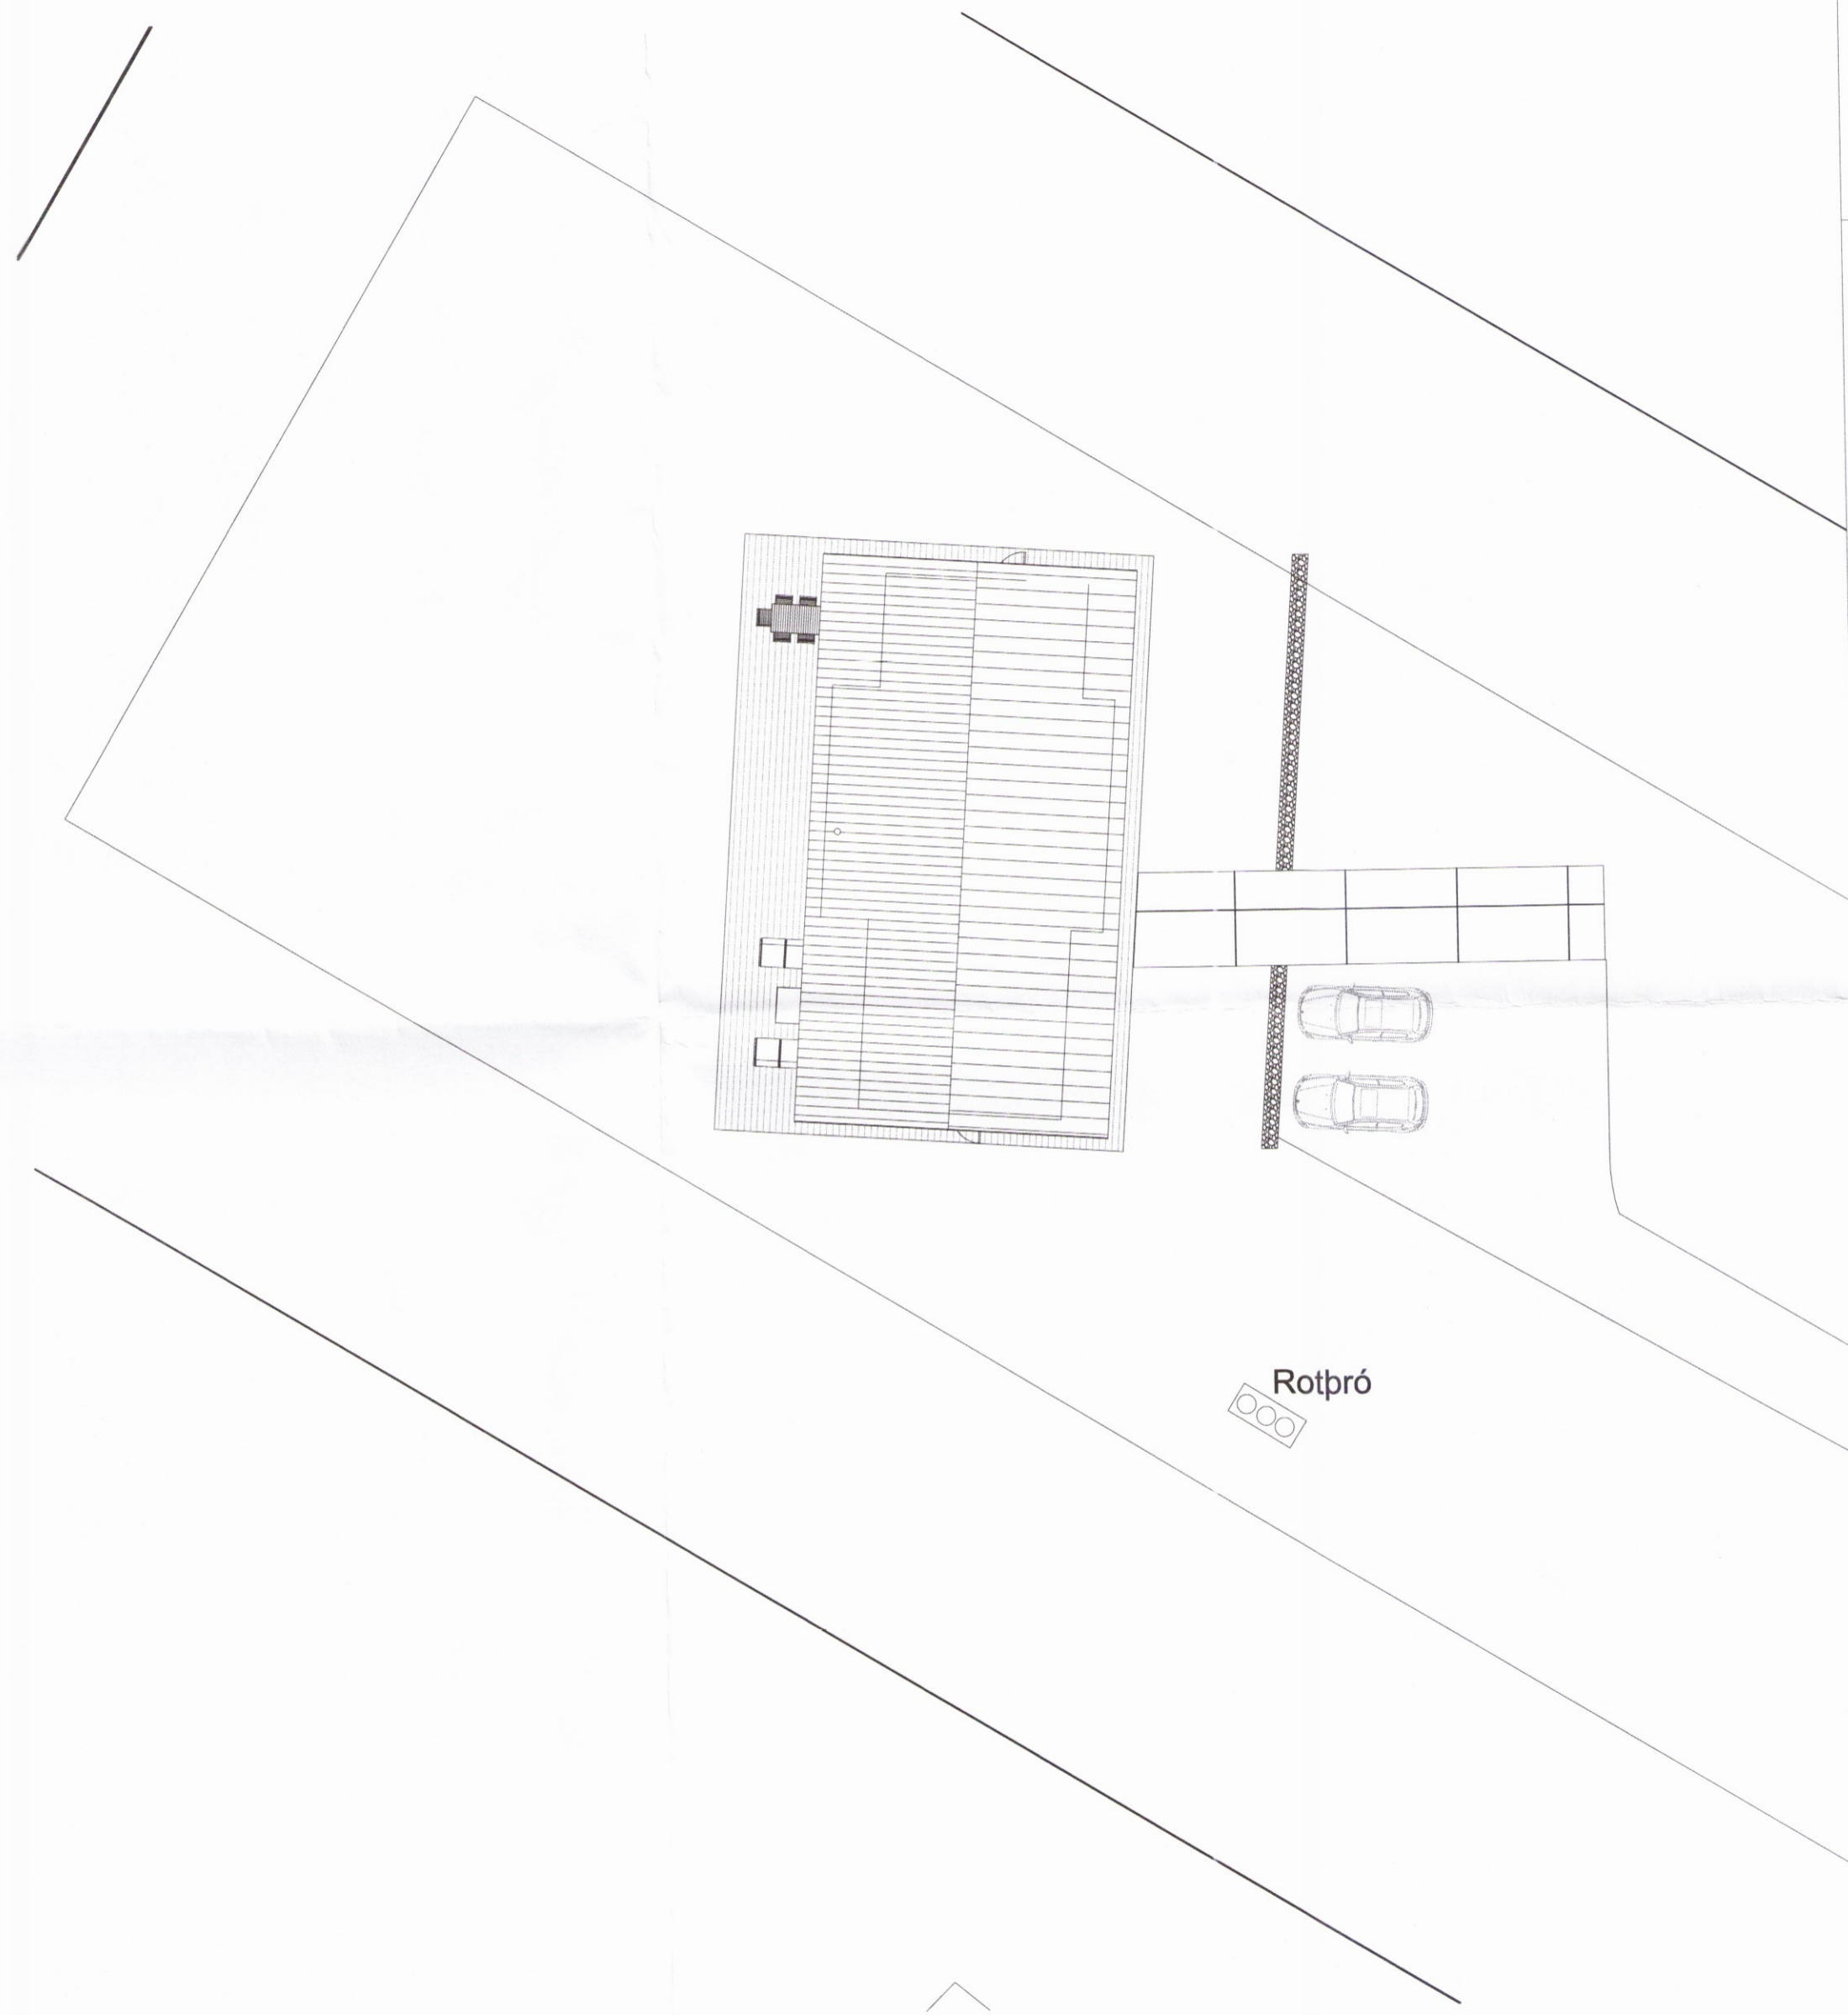

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 10. feb. 2017
 Byggingarfulltrúi

TEIKNING Í VINNSLU

Breytingar:

TÓV TEIKNISTOFAN ÖDINSTORGI, VERKFRÆDISTOFA ehf.
 Öðinsgötu 7
 101 Reykjavík
 Netfang: gusti@to.is
 Sími: 510 2210

Verkefni: KIDHÁLSBRAUT 17, ÖNDVERDANESI
 Heiti: FRÁRENNSLI: Afstöðumynd og skýringar

Hönnun:	VÍFILL ÖDDSSON kt. 101237-3629	VERKFRÆDINGUR FVFI - FRV
	GÚSTAF VÍFILLSSON kt. 231163-5069	VERKFRÆDINGUR FVFI
	KRISTJÁN S. GUDMUNDSSON kt. 070254-5819	VERKFRÆDINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar: *Sigr. Heiðgerðsdóttir*

M. 1:200
 R. G.V.
 T. G.V./I.V.
 Dags. Des. 2016. Nr. 1648-2-1.

0749