




GRUNNMYND 1:50

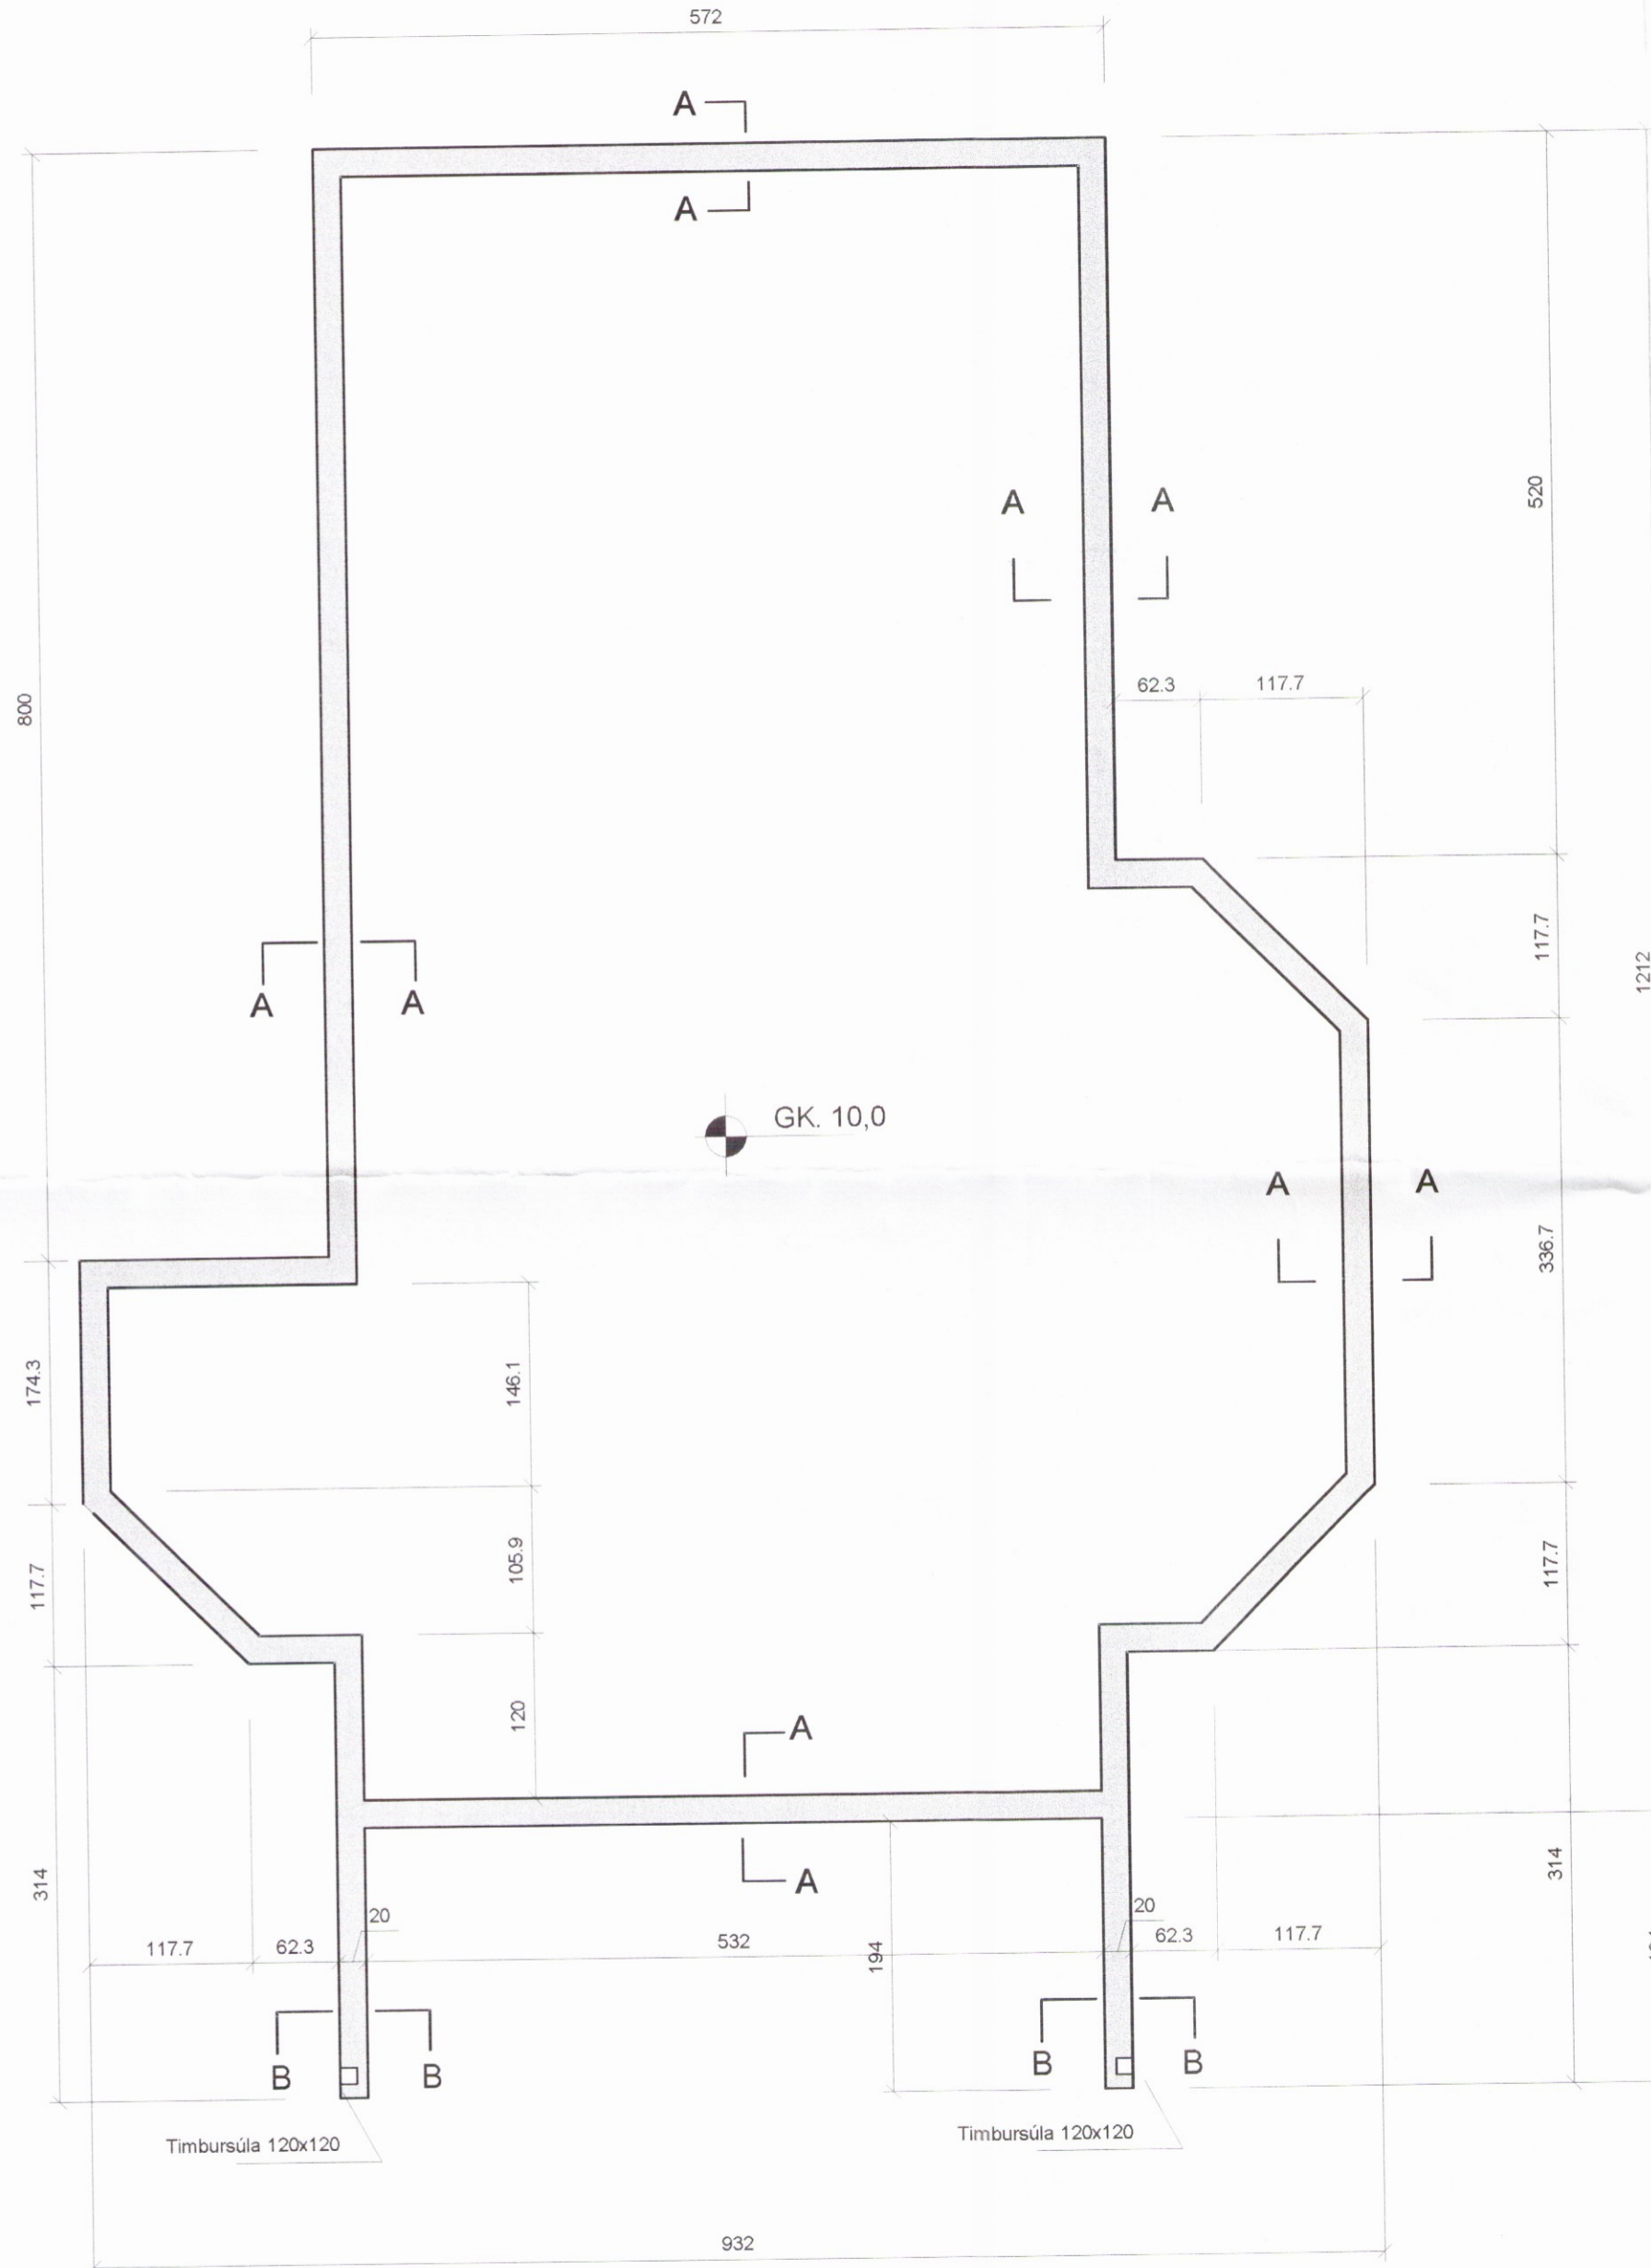

SNIÐ A-A 1:20

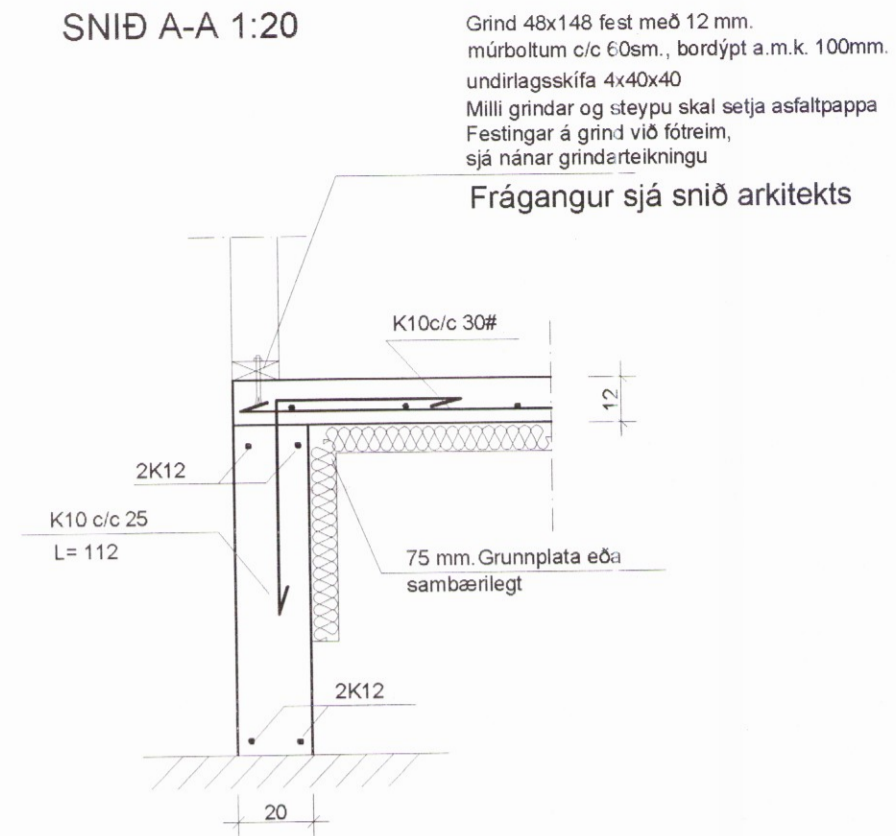

SNIÐ B-B 1:20

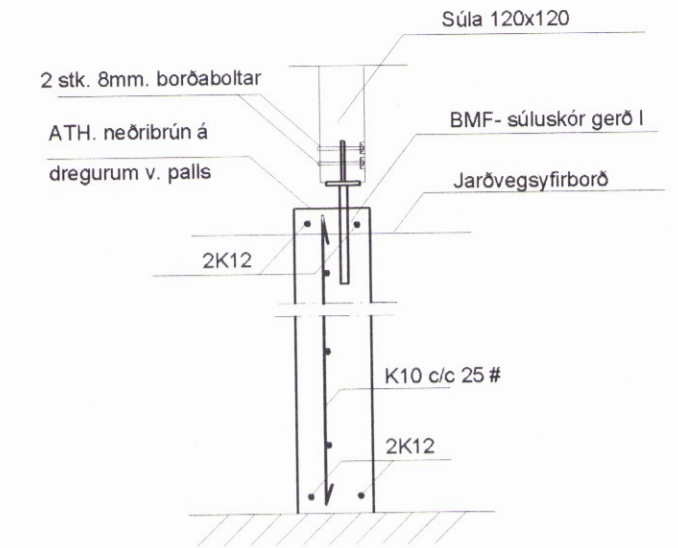

Skýringar:

Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
 Steypustyrktarjárn Ks.4200, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhula minnst 40mm. í undirstöðum og í ómúrhúðuðum veggjum,
 25mm. í múrhúðuðum veggjum og 15mm. í plötum.
 Umhverfis öll múrop og í veggendum komi 2K12, járnin
 nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
 Undirstöður standa á grúsarfyllingu. Mesta álag er 2 kg/cm².
 Þjöppun grúsarfyllingu skal vera í samræmi við
 ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staðla.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.
 Allar hæðartölur eru afstæðar, Kóti botnplötu settur í 10,0 m.
 önnur mál eru í sm.

Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.



Teiknistofan Röðull

Knarrarvogi 4 Reykjavík
 S: 5683577 Fax 5683522

Verkefni: Fríst.hús, Torfastöðum Biskupstungu, lóð nr. 15
 Verkhúti: Undirstöður
 Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489
 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

Mkv. 1:50, 1:20	Hannað: hg
Dags: júlí 2006	Teiknað: hg
Breytt	Yfirfarið: hg
Breytt	Fjöldi blaða 5
Breytt	Blað nr. 1
Breytt	

0841