HITALÖGN, GRUNNMYND. 1:50

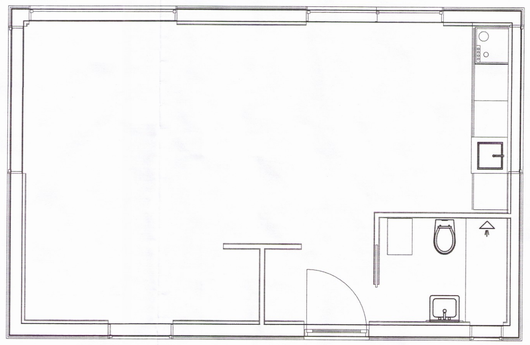

OFNASKRÁ:

Nr. ofns	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
1.01	600	500	700	100	A-B	-	HERBERGI
1.02	680	500	700	100	C-D	-	HERBERGI
1.03	710	500	700	100	C-D	-	GANGUR
1.04	1020	500	700	100	A-B	-	HJÓN
1.05	320	1200	500	50	E-F	HANDKL.OFN	BAÐHERB.
Alls	**3330 W**						

Ath. Stærð (hæð og lengd valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgefnum mestu málum (mm).
Allir ofnstútar skulu vera 10 mm.
Ofnastærðir miðast við 40° C hitafall í ofni (80-40° C).

Tengingar ofna:

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
27. feb. 2017
Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Janúar '17	Útgefið:	31.01.2017
Teikn.	JKR	Janúar '17	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

ÁRVEGUR 44
XXX

Nr. 2-04

Verkhluti
HITA- og ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com