




Grind nr. 14

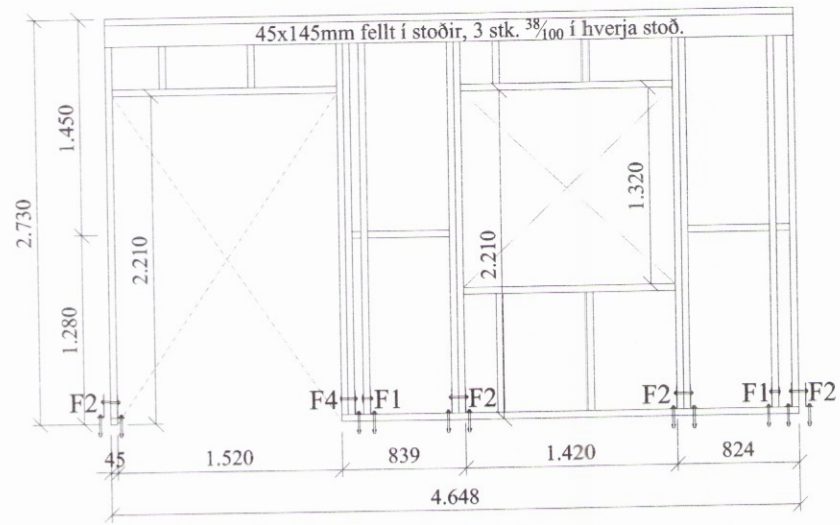


Grind nr. 13

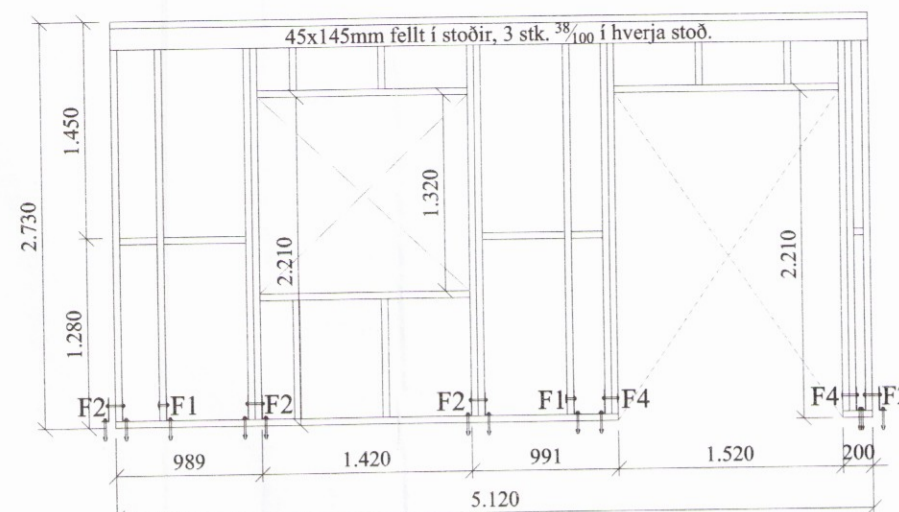


Grind nr. 12

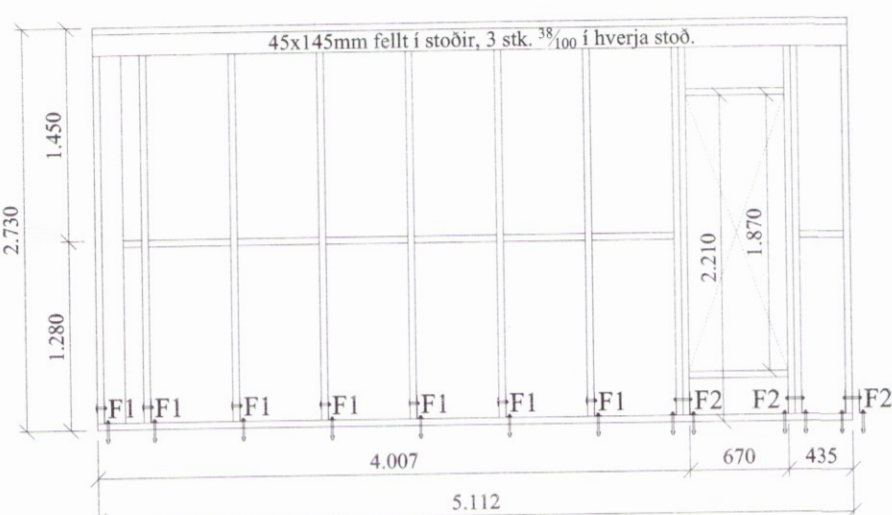


Grind nr. 9

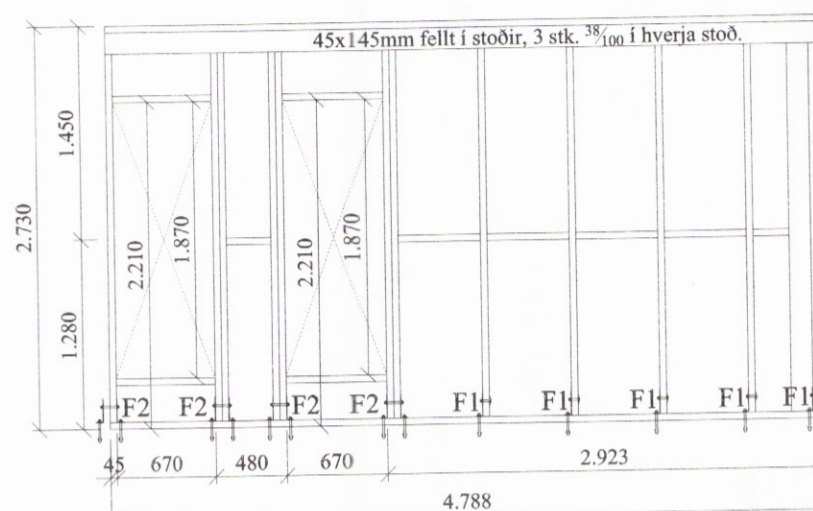


Grind nr. 8

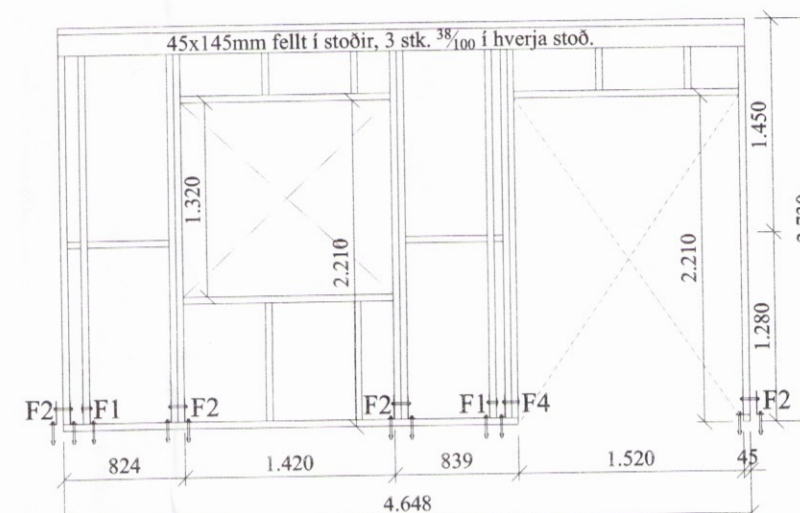

Grind nr. 11

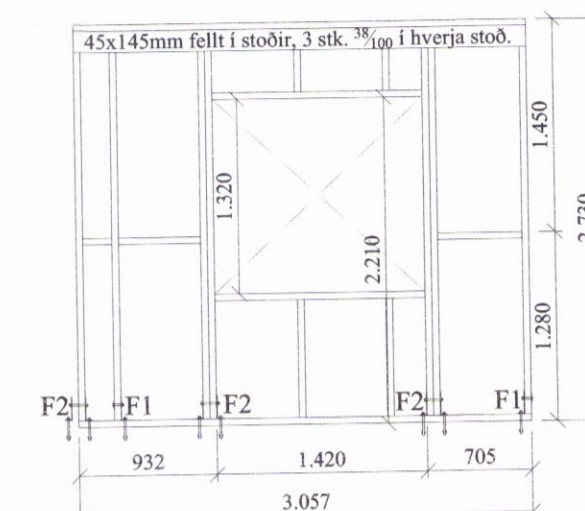


Grind nr. 10

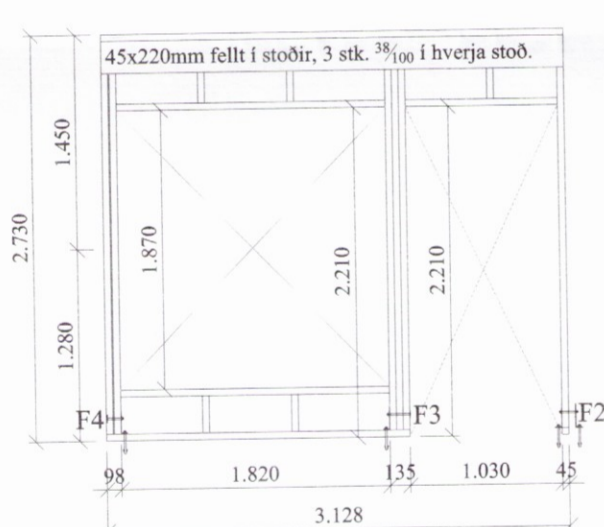

Grind nr. 7




Grind nr. 6

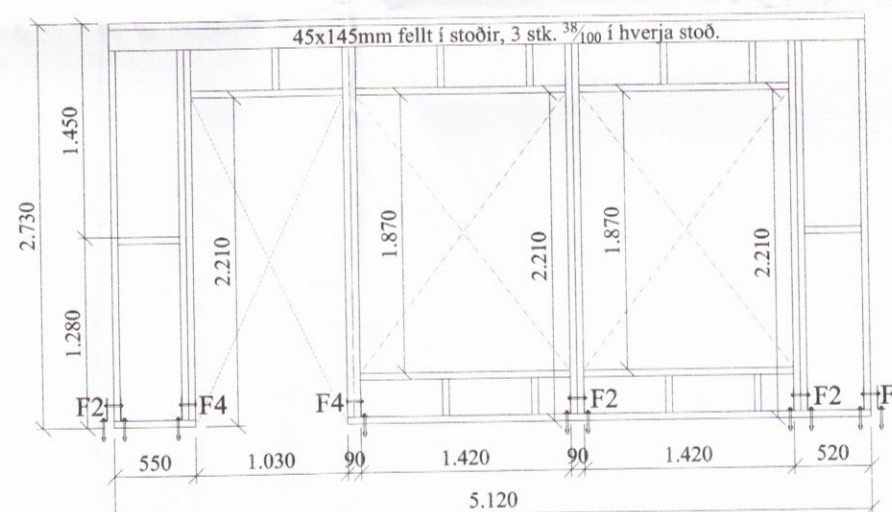


Grind nr. 5




Grind nr. 2

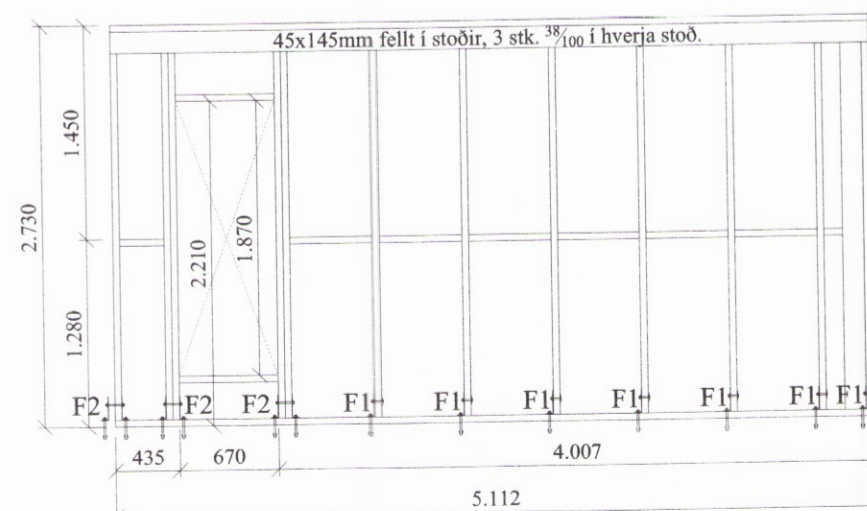

Grind nr. 1

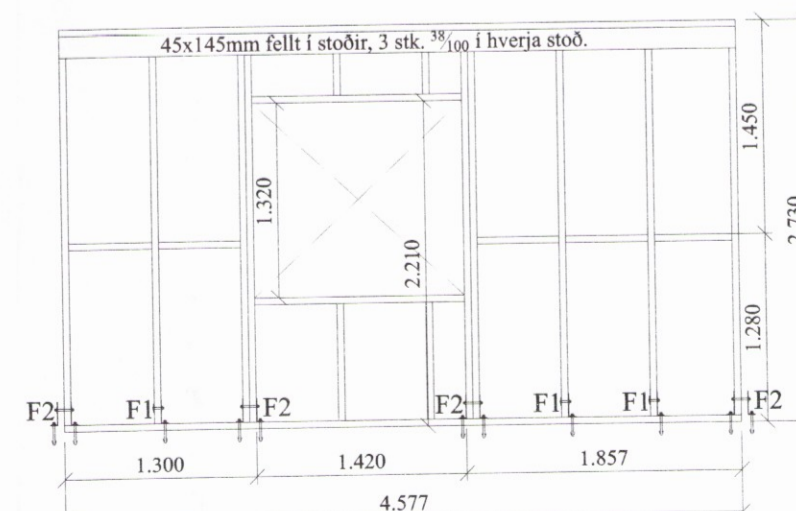

Grind nr. 4

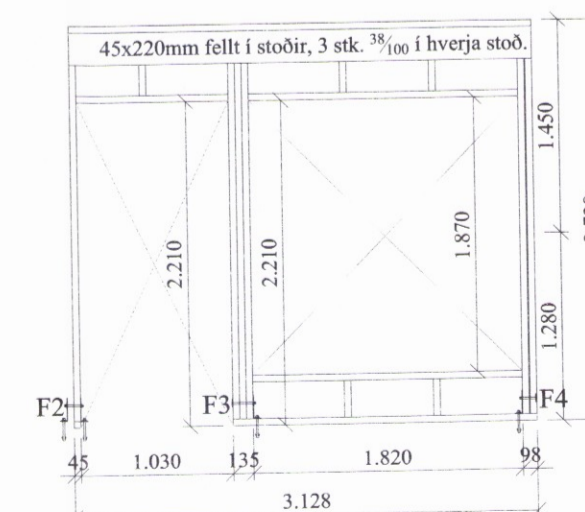

Grind nr. 3

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru 45/145 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaból lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða lílmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlkrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrbolta M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steiptan flöt => 80 mm.

F1 - F4
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags: 21.03.17	Samþ: 1700
VERKHEITI: Miðholt 35 a-c 801 Bláskógabyggð	TEIKNINUMER: 201	
VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvín Viglundsson kt. 040546-2009 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>BV</i> Blástær: <i>Bent Larsen</i>	BLÁÐSTÆRÐ: A-2 DAGS: 21.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		VERKNR: 17-09 MKV: 1:50

1700