


- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
  - Lagnaefni: 16 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steypit í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
  - Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
  - Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
  - Prýstiprófa skal gólfplagnir áður en steypit er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
  - Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypit er fram á teikningum.
  - Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
  - Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.


Gólfhitalögn framrennsli: \_\_\_\_\_  
 Gólfhitalögn bakrennsli: \_\_\_\_\_  
 Ídráttarrör 32mm: \_\_\_\_\_

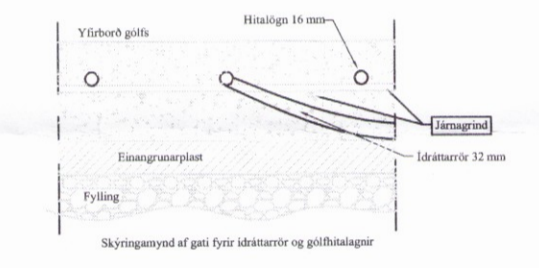

- Skýringar:**
- Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm ull.
- Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypit í plötu undir járngrind.
- Ofn nr 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarloka.
- Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
 Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

**Ofnaskrá:**

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
101	325	600 764	Handklæðaofn	EF	3	

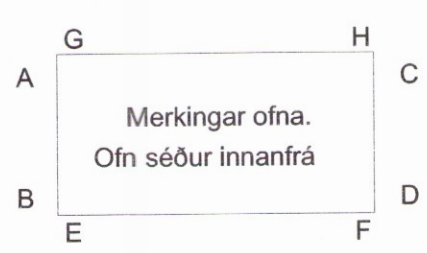

- Skýringar:**
- Lofthitastýrður framrásarloki.
  - Lofthitastýrður bakrásarloki.
  - Vatnshitastýrður bakrásarloki.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.  
 Br: Breyting \_\_\_\_\_ Dags: \_\_\_\_\_ Samp: \_\_\_\_\_

VERKHEITI: Miðholt 14-22 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 561
VERKHLUTI: Lagnir Gólfhita og ofnalagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Sambýkt: <i>Björgvin Viglundsson</i>	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Sambýkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 17.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.S. Sími 844-7599 bsverk@gmail.com	VERKNR: 17-08 MKV: 1:50