

Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

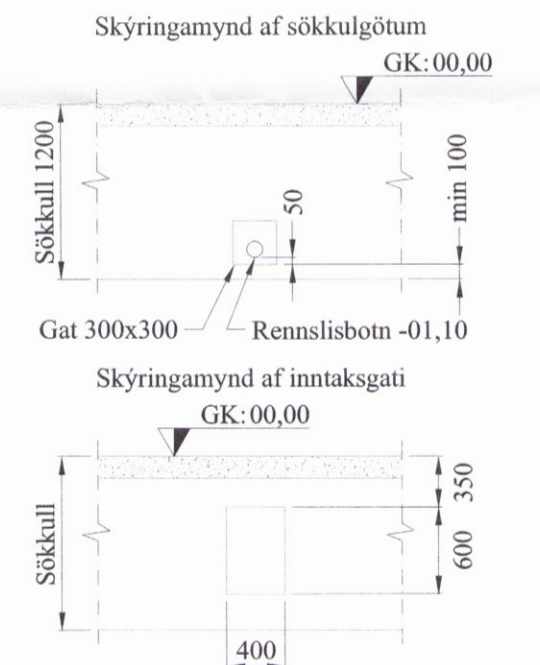

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags: 17.03.17	Samþ: Bent Larsen
VERKHETTI: Miðholt 14-22 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 162	
VERKHILTU: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvín Viglundsson kt. 040546-2009	Samþykkt: Bent Larsen	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: Bent Larsen	DAGS: 17.03.17
Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 944-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 17-08	MKV: 1:50