

**Almennt:**


Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

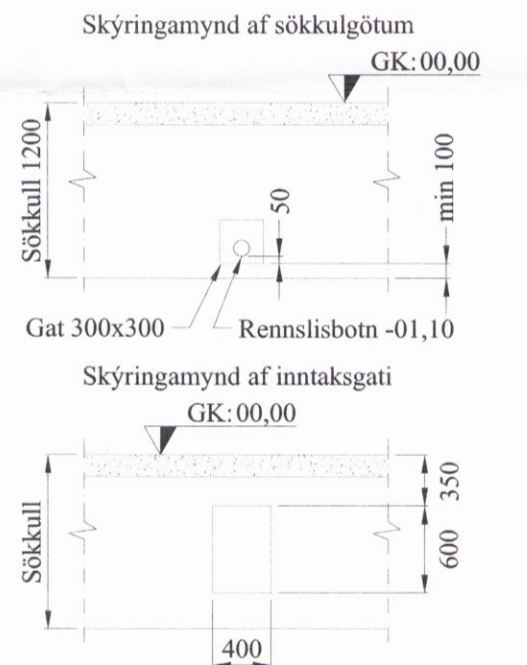

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samþ:
VERKHEITI: Miðholt 14-22 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 163	
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvin Viglúndsson kt. 040546-2009 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i> DAGS: 17.03.17	BLADSTÆRD: A-2
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i> DAGS: 17.03.17	VERKNR: 17-08 MKV: 1:50