HITALAGNIR
Grunnmynd gólfhita 1:50

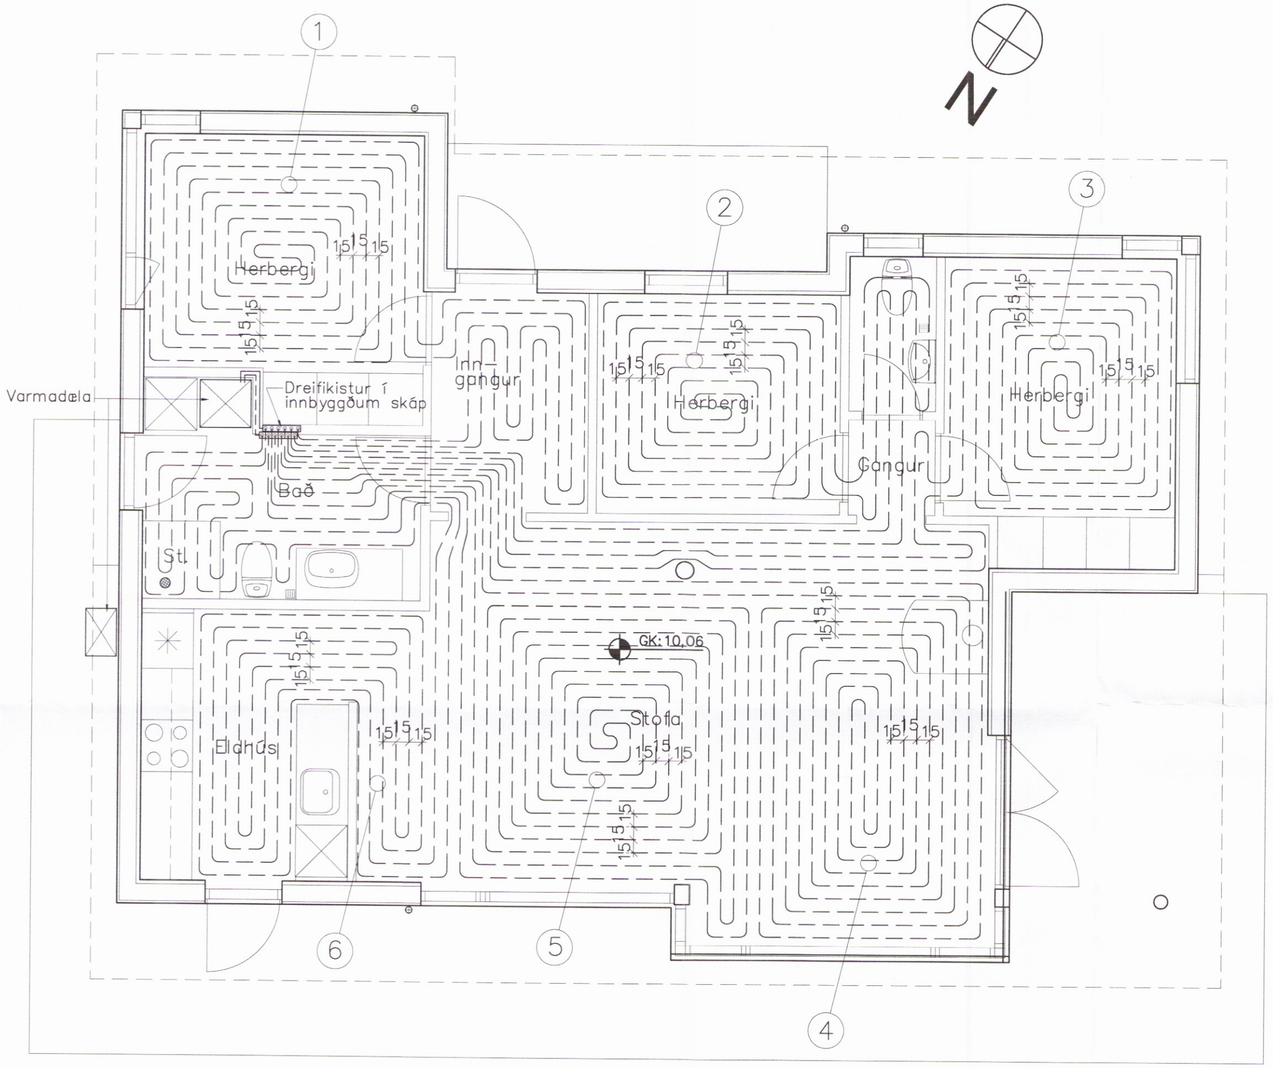

SKÝRINGAR:

Merkja skal slaufur í samræmi við númer á teikningu. Rörin skulu vera pex– eða álpexrör sem viðurkennd eru fyrir gólf–hitalagnir og vottuð fyrir allt að 70°C. Stærð röra skal vera a.m.k. 16 mm eða 20 mm að innanmáli.

Afköst gólfgeisla miðast við að yfirborðshiti fari ekki yfir 30 °C og að max hiti inn á slaufur fari ekki yfir 40 °C.

Sjá einnig vatns– og frárennslisteikningar til hliðsjónar.

Hitunarbúnaður er varmadæla, bæði fyrir gólfhitakerfi og neysluvatn. Varðandi allar tengingar og frágang á þeim búnaði vísast til framleiðanda valinnar varmadælu, uppsetning sé síðan framkvæmd af fag–mönnum með reynslu í slíkum frágangi.

Gólfhitaslaufur:

Nr.	Lengd	Afköst	ø (mm)
1	83 m	995 W	16
2	76 m	915 W	16
3	75 m	900 W	16
4	90 m	1080 W	16
5	87 m	1045 W	20
6	80 m	960 W	20

Samtals: 491 m 5895 W

Snið í gólf hæðar 1:10

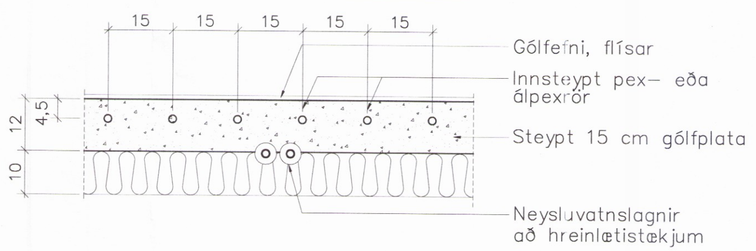

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. apríl 2017
Byggingarfulltrúi

Breytingar:

TÓV

TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI, VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: tov@to.is
Sími: 510 2211

Verkefni: Tjarnarvík 1
Grímsnes– og Grafningshr.
Heiti: Hitalagnir: Grunnmynd gólfhita og snið

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237–3629 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ – FRV
KRISTJÁN GUÐMUNDS. kt. 070254–5819 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ
GÚSTAF VÍFILSSON kt. 231163–5069 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:50 og 1:10
R. K.S.G.
T. K.S.G.
Dags. mars 2017 Nr. 1664–4–1