

AUSTUR




NORÐUR



VESTUR




SUÐUR

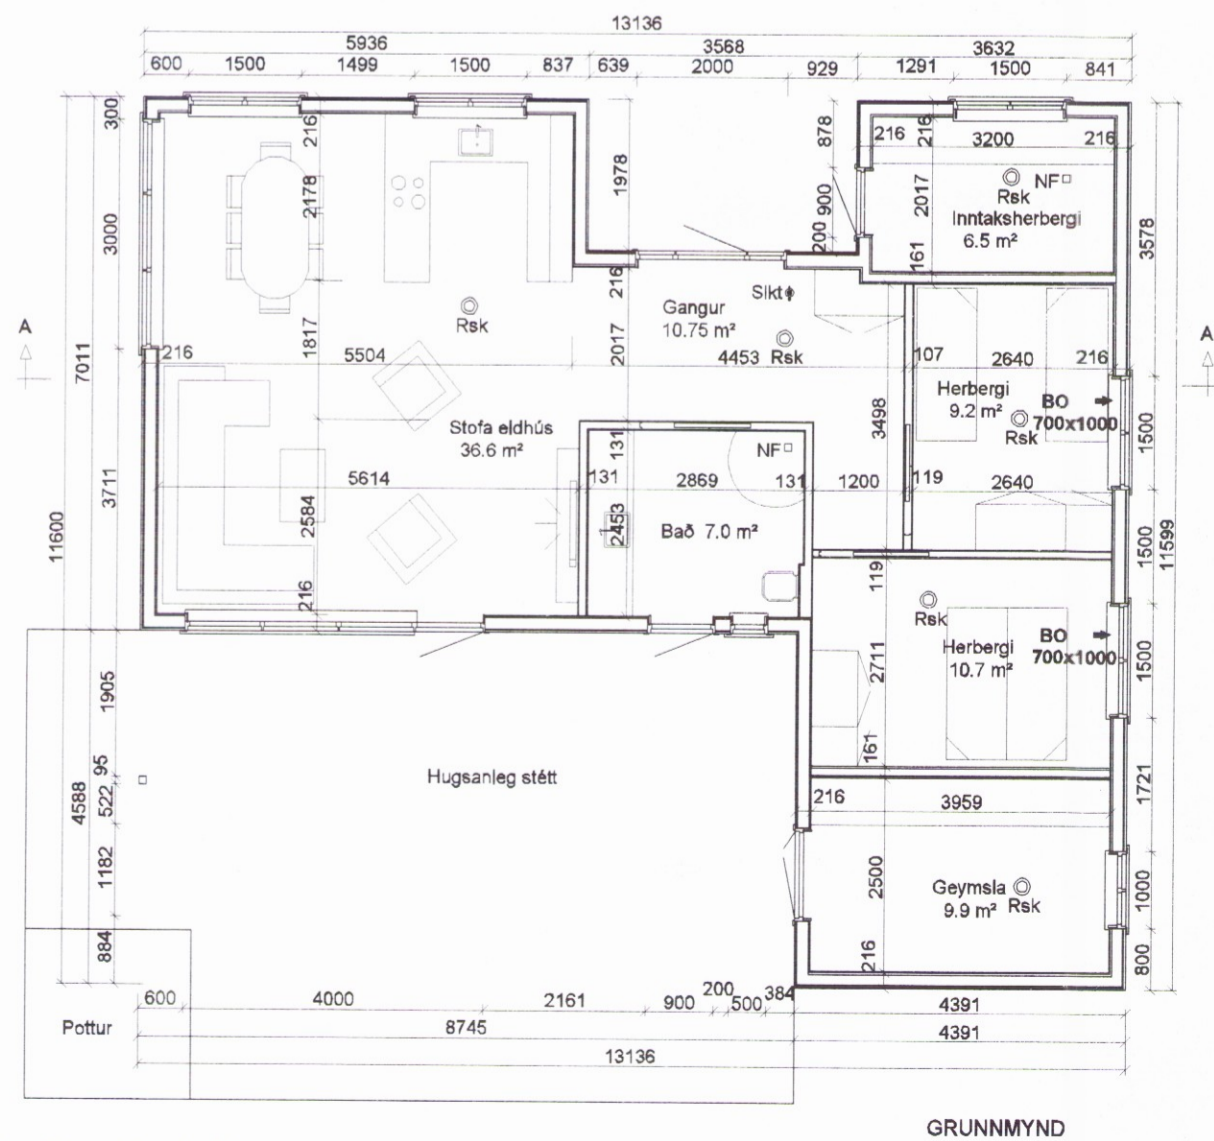

GRUNNMYND

Verði pottur settur skal hann hafður með læstu loki.

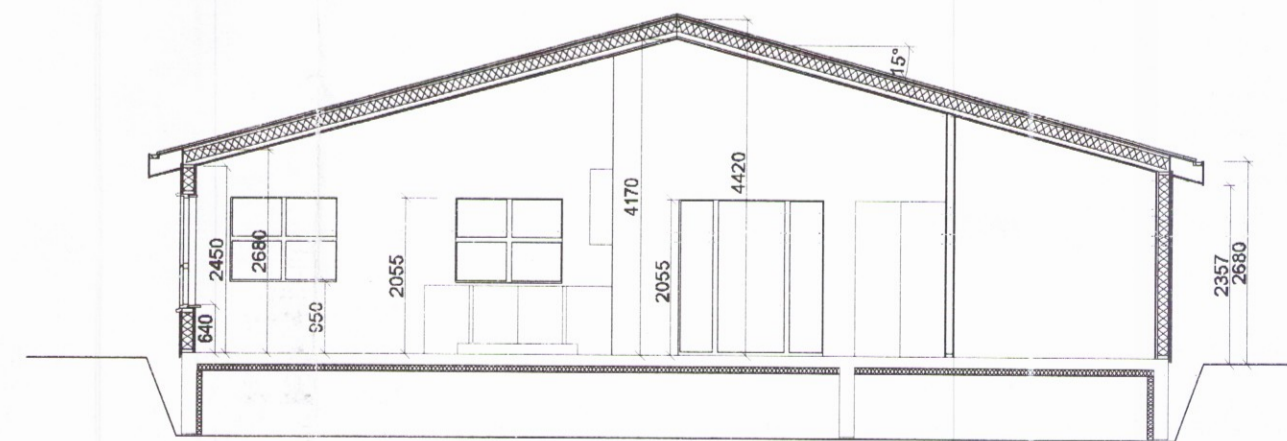

Snið A - A

Stutt byggingalýsing.

Sökkjar eru steypir og steypist niður fyrir frostdýpt 900 - 1200 mm á frostfrían fastan jarðveg.

Einangrun með sökkjum er 100 mm harðpressuð plasteinangrun. Plata er steypd og kemur hitalögn í gólfplötu. Undir plötu kemur 100 mm harðpressuð plasteinangrun.

Útveggjagrind er úr 45 x 145 mm, bárujárns- og timburklædd yst, vindvörn 9 mm grenikrossviður, steinullareinangrun 145 mm og plötu/paníllædd að innan. Milliveggir milli herbergja eru byggðir upp með 45 x 95 grind og einangraðir með þéttullarplötum undir klæðningu.

Þak er byggt upp með flimtrébitum 90 x 466 og 45 x 220 mm þakásam, ofan á þakása er klætt með borðum 25x150 mm, þakpappa og bárujárni.

Þak er einangrað með 200 mm þakull og klætt innan með plötum / panel. Í laggagrind sem er 45x45 mm skal koma 45 mm þéttullarplötur.

Fylgja skal Rb - blöðum 47.102 og 47.103.

Allir naglar og jarnfestingar skulu galvanhúðaðar og frá viðurkenndum framleiðanda. Setja skal í hvert sperrubíl 2 stk 40 mm loftunarrör með neti til loftunar þaks.

Allur burðarviður skal að minnsta kosti uppfylla timburflokk K24.

Þar sem timbur kemur að steypu skal setja tjörupappa á milli.

U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta við hitastig T_i?18°C (T_i er innhitastig) skulu vera í samræmi 180 gr. gildandi byggingareglugerðar:

Þak	U-gildi 0.2
Útveggur	U-gildi 0.4
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler)	U-gildi 2.0
Hurðir	U-gildi 3.0
Gólf að útilofti	U-gildi 0.2
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)	U-gildi 0.85

Staðsetning á húsi og rotþró á lóð kemur fram á lóðablaði.

Þjörgunarop eru 700x1000 mm ljósmál

GN = gólfniðurfall

Rsk = reykskynjari

Slkt = slökkvitæki

Frístundahús matshluti 01:

Brúttó rúmmál: 387,9 m³

Birt flatarmál: 105,6 m²

Öll mál skulu yfirfarin á staðnum.

Stekkatún 5, Bláskógabyggð

Landnr 224218 Matshl 1

Grunnmynd, útlit, snið og skýringar

Paul. Benjason

Blaðst A2

1

Dagsetn:

jan 2017

Mælikvarði:

1 : 100

Breytt í feb 2017.
 Sett þjörgunarop á ásýnd húss og niðurfall í geymslu.