
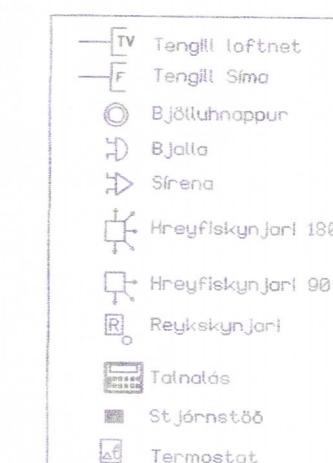


### Almennar skýringar

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkendri gerð og almennt vera 16mm nema annað standi í teikningum. Dósir skulu vera í 20cm hæð fyrir tengla og 105cm hæð fyrir rofa nema annað sé tekið fram á teikningu. Öll gefin hæðarmál eru miðuð út frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós. Við lagningu raflagna í innréttингum skal bera saman innréttингarteikningar og raflagnateikningar. Málstraumur tengla og rofa má minnst vera 10A nema annað sé tekið fram í teikningum. Skamhlaupsþol töflubúnaðar skal vera minnst 10kA.

Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglugerðum um raforkuvirki og reglum Landsímans.

Binda skal saman tvö neðstu sökkuljárnin K12 og tengja þau við PEN skinnu í aðaltöflu T0 með 10q cu vír, einnig skal jarðbinda baðkar og sturtu með 6q cu vír við PE skinnu í greinatöflum T1 og T2 ídráttarvír skal almennt vera 1,5q nema annað sé tekið fram á teikningu.

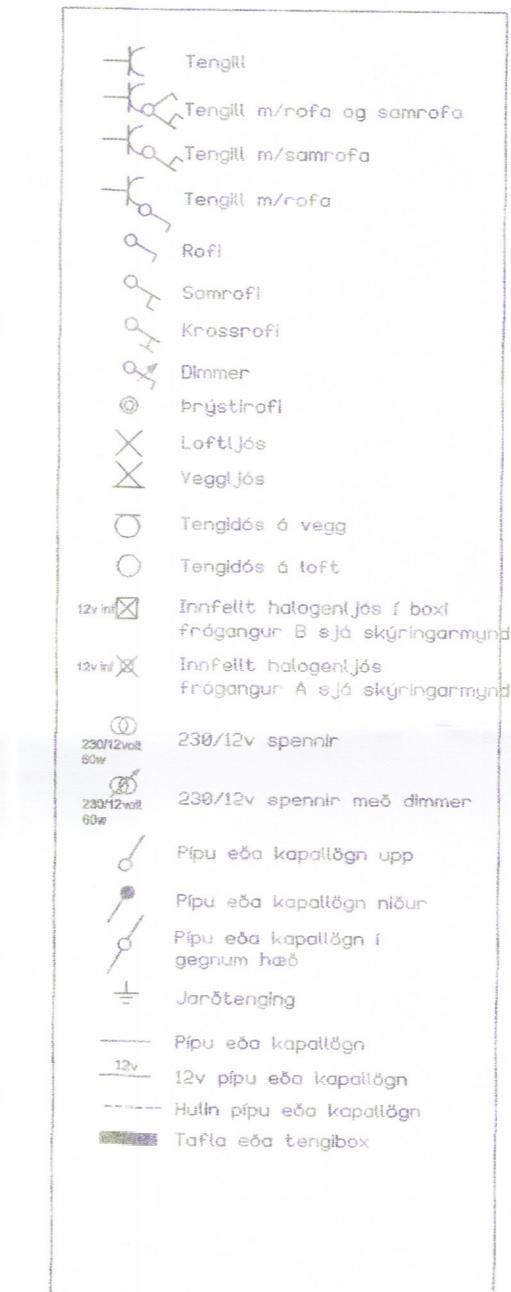

1352.9

Valur Benediktsson

Hannað af: Valur Benediktsson	Yfirfarið af: Valur Benediktsson	Samþykkt af: Valur Benediktsson	kt 190570-3719	Dags: 20 04 2004	Kvarði: 1/500
Rafval Akureyri		Vorsabæjarháleiga			
Afstæða táknað af: 1	Útgáfa: 2				