Tafla skal vera 65*80cm að stærð og vera þriskipt
eitt hólf skal vera fyrir í það minnsta 36gr af öryggjum, í
miðjunni skal vera mælaeining fyrir 3fasa
mælir og þriðja hólfið skal vera fyrir smáspennueiningu.
Nota skal einingarskáp og skal skápurinn vera með tvöfaldri
einangrun.

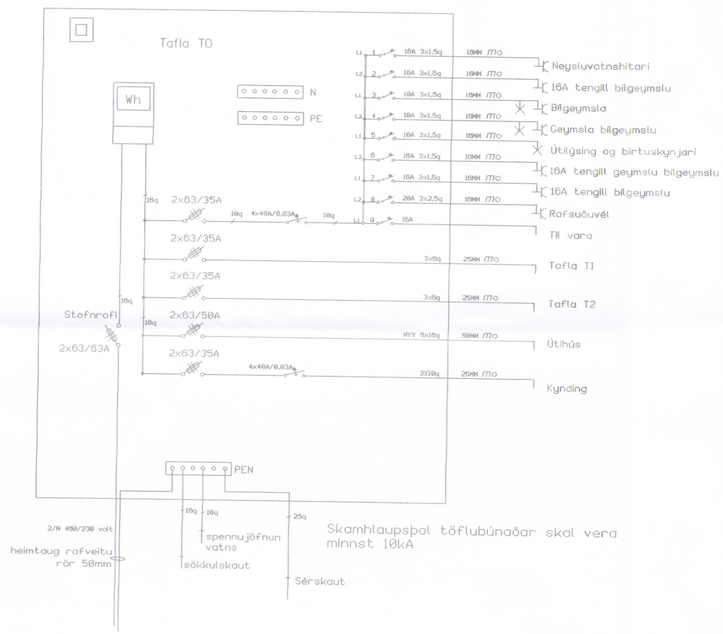

Skamhlaupsþol töflubúnaðar skal vera
minnst 10kA

Tafla skal vera 24gr innf greinatöflukassi með tvöfaldri
einangrun

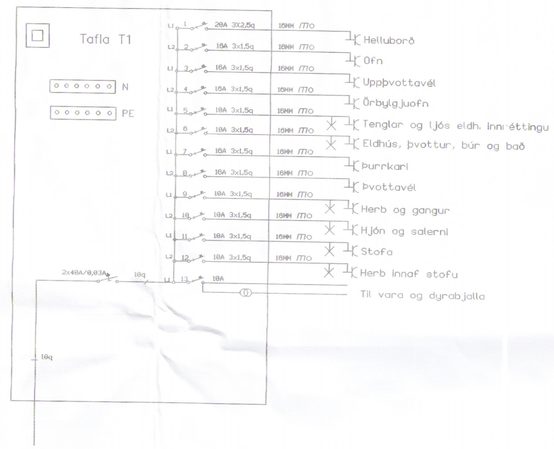

Tafla skal vera 24gr innf greinatöflukassi með tvöfaldri
einangrun

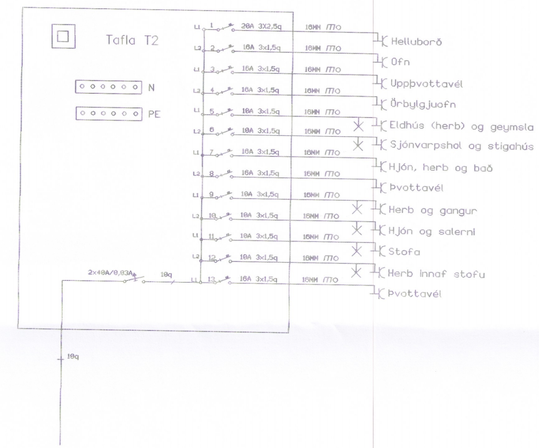

#355-19 Valur Benediktsson

Hannað af:	Yfirfarið af:	Samþykkt af:	kt	Dags:	Kvarði:
Valur Benediktsson		Valur Benediktsson	190570-3719	20 04 2004	

Rafval Akureyri	Vorsabæjarhjáleiga		
	Töflumyndir	Útgáfa: 1	Blað: 5