

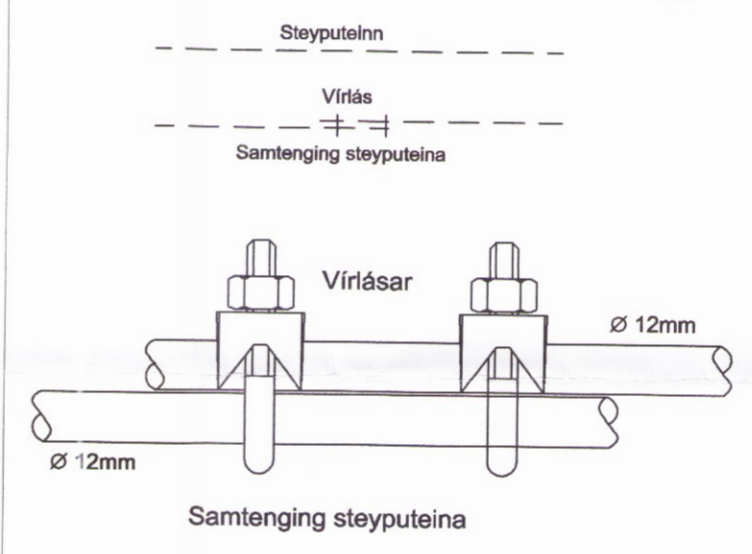


# Sökkulskaut

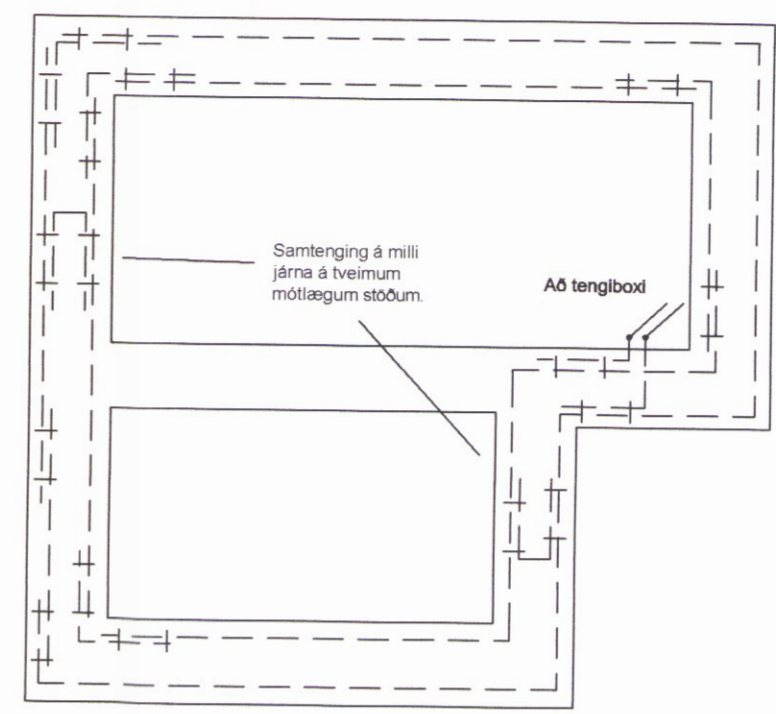


Tengja skal saman tvö neöstu jörnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leiðilegt að tengja sameigilegan úthring en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
 05. maí 2017  
*Helgi Pálsson*  
 Byggingarfulltrúi

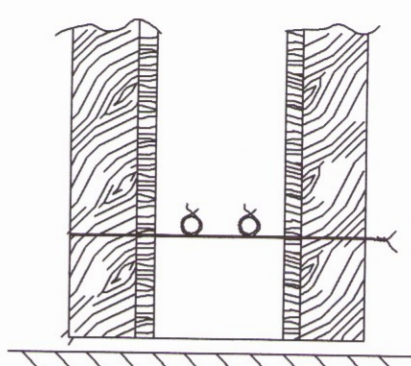

Sýnd eru 2 neöstu steypu-styrktarjárn í steypumóti ofan á neöstu mótavirum.

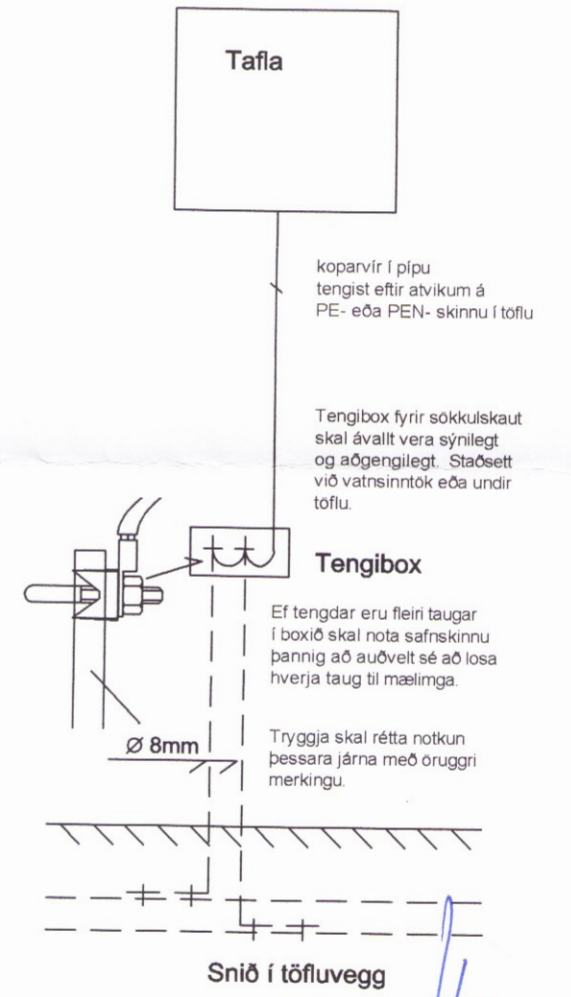

Samþykkt arkitekts		Dags		Yfirfarið	
1					
2					
<b>Voltorka ehf</b>		Hönnunarstofa			
		kt: 410606-1860 S: 855-3155			
<i>Helgi Pálsson</i>		Helgi Pálsson Rafionfræðingur Hagalandi 7, 270 Mosfellsbæ S: 898-4476 voltorka@gmail.com			
Verkefni	<b>Skálabrekkugata 12</b>				
Staður	<b>Bláskógabyggð</b>				
Skýring	<b>Afstaða, skurður, sökkulskaut</b>				
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	2 af 3		
Kt.	270963-5019	Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson			
Mkv	1:100/ 1:500	Dagsetning, 03.04.2017			
Verknúmer	2017-010	Land nr.	203328		

164