




Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
 09. maí 2017  
*Sigjak*  
 Byggingarfulltrúi

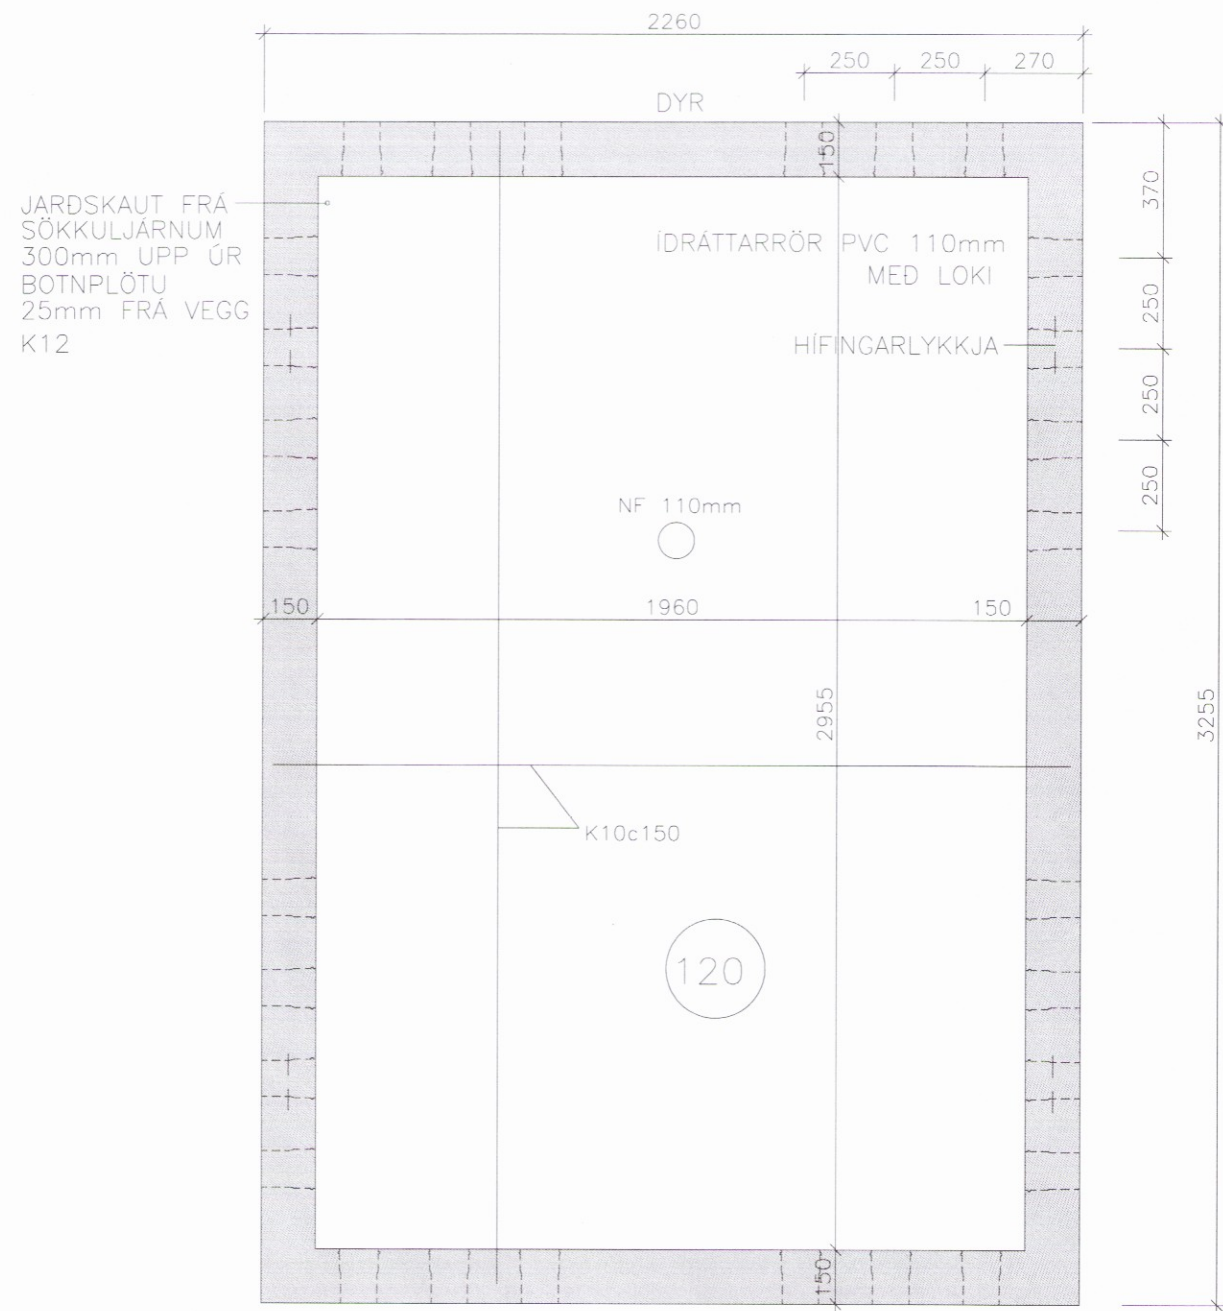


GRUNNMYND

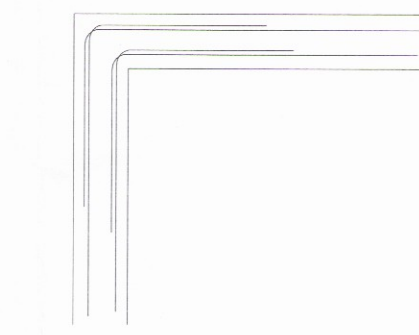

SKEYTING LÁR. K12 Í HORNUM

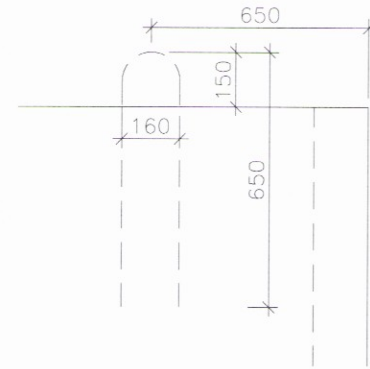

HÍFINGARLYKKJUR K16 L=1500

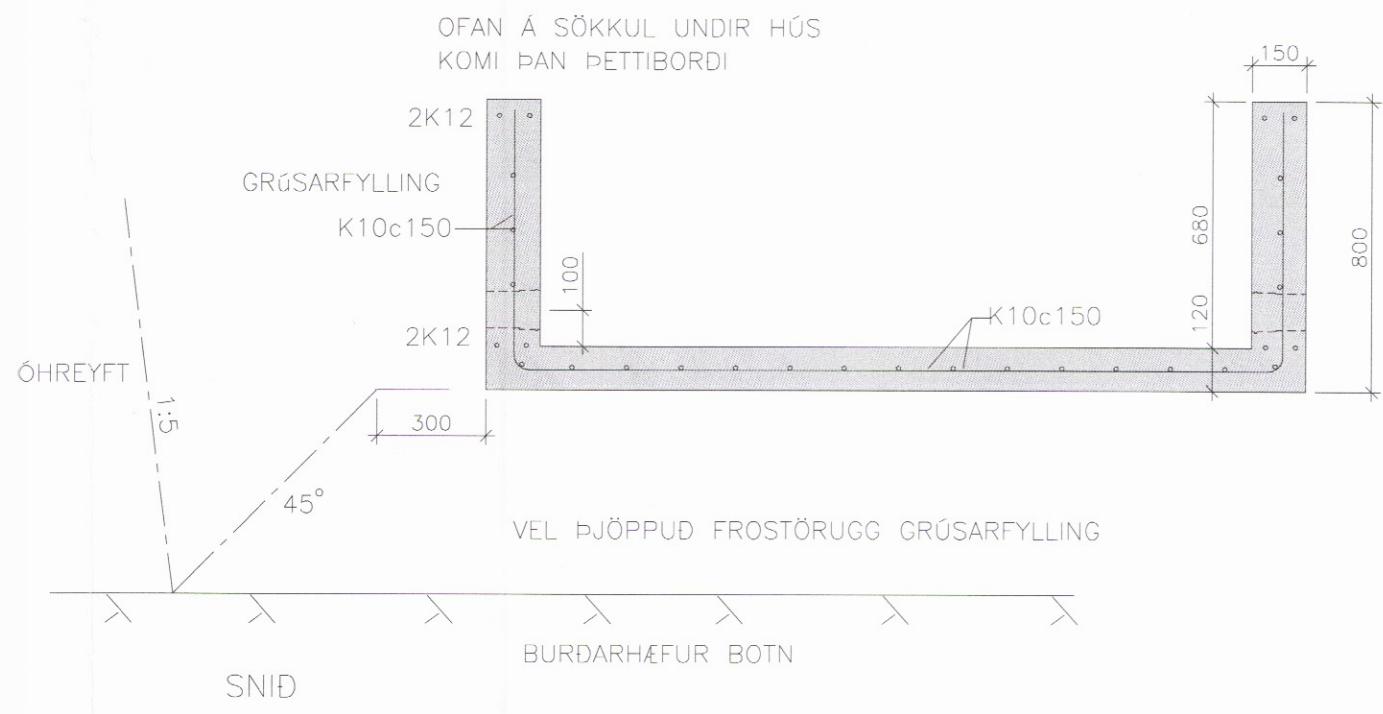

GRUNDUN  
 GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN.  
 UNDIR SÖKKLA SKAL FYLLA MEÐ FRÖSTÖRUGGRI GRÚS BLEYTA HÆFILEGA OG ÞJAPPA VEL  
 ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR (PLÖTUPRÓF):  
 $E2 \geq 100 \text{ MPa}$   
 $E2/E1 \leq 2,2$   
 JAFNA SKAL FYLLINGU MEÐ ÞUNNU SANDLAGI UNDIR BOTNPLÖTU.

JÁRN:  
 K MÉRKIR KAMBSTÁL B500C SAMKV. FS ENV 10080  
 GRIND SÉ Í MIÐJUM VEGG OG PLÖTU  
 ÖLL LÁRÉTT JÁRN Í VEGGJUM BEYGJAST SKEYTILENGD FYRIR HORN  
 SKEYTILENGD JARNA ER 40x JÁRNAÞVERMÁL  
 VINKLAR BEYGIST UM HJÖL MEÐ ÞVERMÁL 10x JÁRNAÞVERMÁL  
 MNINSTA STEYPUHULA ER 40mm AD UTAN OG 30mm AD INNAN

STEINSTEYPA:  
 STEYPUGÆÐI C30/35 SEMENTSMAGN A.M.K. 300 Kg/m<sup>3</sup>  
 V/S-TALA < 0.55  
 LOFTINNIHALD STEYPU 6-8 % (EFTIR DÆLINGU)  
 HÁMARKS KÖRNASTÆRD 30 mm (d max)

NR:	DAGS	BREYTING	AF
Bölti ehf LYNGHEIDI 23, 810 HVERAGERDI, S 8629329, sigjak@simn.is			
RARIK: NESJAVELLIR GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR			KVARDI: 1:20
SPENNISTÖÐ MAXI 2260-3255 (800) BURÐARVIRKI, FORSTEYPTAR UNDIRSTÖÐUR			REIKN: Spj TEIKN: Spj DAGS: 28.01.2016
SAMP.	<i>Sigjak</i>		Kt. 100745-6589 NR: 15009.4-B1