

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-53-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

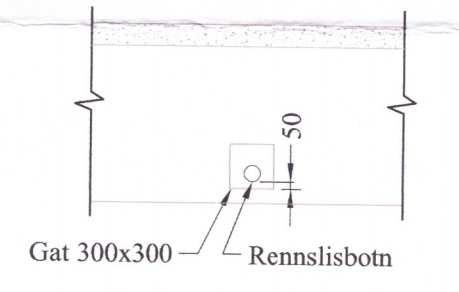

1661-19

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar 6-9, St.mannahúsið 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 162
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Ljofsson kt. 150982-4139	Sambýkt: <i>Leifur Örn Ljofsson</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adámsson kt. 240448-2469	Sambýkt: <i>Reynir Adámsson</i>
LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
	VERKNR: 18-62
	MKV: 1:50
	DAGS: 11.02.19
	BLADSTÆRD: A 2