

Brunnur Ø600
 Kótí tengist á við lóðamörk er óþekktur, áður en lagnir eru lagðar skal ganga úr skugga um að rennslishalli gangi upp m.v. kótasetningu á teikningu

Kótí tengist á við lóðamörk er óþekktur, áður en lagnir eru lagðar skal ganga úr skugga um að rennslishalli gangi upp m.v. kótasetningu á teikningu

Stofnlagir fyrir hvarfa þau byggjast er innihafinn Fróðheimaslógn Stofnlagir skulu byggja á þessum dýpi í forngangnum 25mm rúm, lí dæmi 84.030x.



SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIDUÐ VID INNBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

- *ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VID RENNSLISSBOTN.
- K = HÆDARKÓTAR LAGNA.
 - HL = HANDLAUG
 - SV = SKOLVASKUR
 - VS = VATNSSALERNI
 - BK = BADKAR
 - ST = STURTA
 - EV = ELDHÚSVASKUR
 - UÞV = UPPVOTTAVÉL
 - ÞV = ÞVOTTAVÉL
 - ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
 - HR = HREINSISTÚTUR MED LOKI
 - GK = GÓLFKÓTI
 - GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
 - GNG50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
 - GNG70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
 - GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

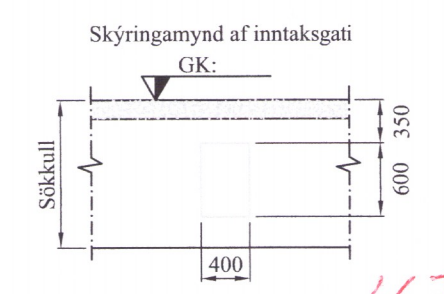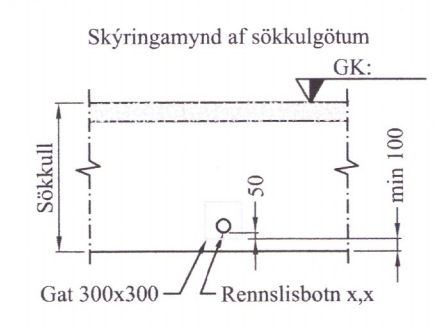

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags: 11.02.19	Samþ: 18-62
VERKHEITI: Friðheimar 6-9, St.mannahúsið 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 520	
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frárennsli-, regnvatn (yfirlit)	UTGÁFA: A1	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469	Samþykkt: <i>Reynir Adamsson</i>	DAGS: 11.02.19
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 18-62
		MKV: 1:75

1671-19