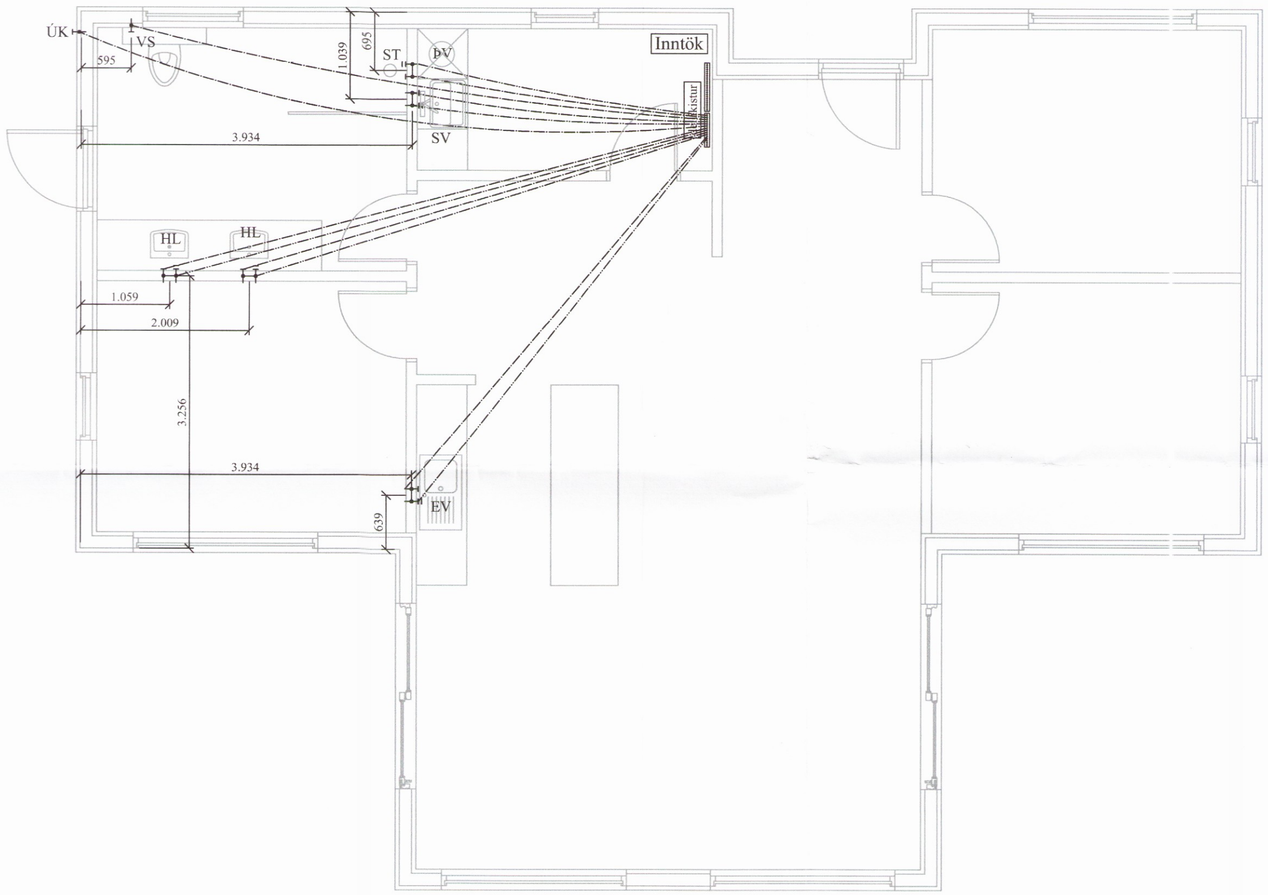

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
12. júní 2017
Byggingarfulltrúi

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járnagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtu.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug	SV : Skolvaskar
EV: Eldhúsvaskur	BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni	ST: Sturta
ÞV: Þvottavél	ÚK: Útikrani

Kalt vatn : —— - ——— - ——— - ——— - ——
Heitt vatn: ——— - - ——— - - ——— - - ———

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:

VERKHEITI: Hrauntröð 12 801 Grímsnesi	TEIKNINÚMER: 530
VERKHLUTI: Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009 — Samþykkt:	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009 — Samþykkt:	DAGS: 23.05.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-41 MKV: 1:50

1738