

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
 12. júní 2017  
*Bent Larsen*  
 Byggingarfulltrúi


**Skýringar:**

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steipt í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótrolka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfhagnir áður en steipt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steipt er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfhögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: \_\_\_\_\_

Gólfhitalögn bakrennsli: - - - - -

Ídráttarrör 32mm: - - - - -

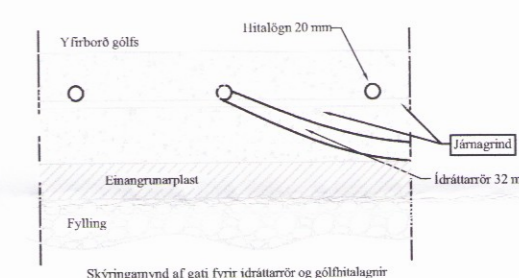

|   |                                      |              |                    |            |          |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|
| Br:   | Breyting                             | Dags:        |                    | Samp:      |          |
| VERKHEITI:  | Hrauntröð 12<br>801 Grímsnesi        | TEIKNINÚMÉR: | 561                |            |          |
| VERKHLUTI:  | Lagnir - sökkull<br>Ídráttarrör      | ÚTGÁFA:      | A1                 |            |          |
| Hönnuður:   | Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 | Sambýttur:   | <i>Bent Larsen</i> | BLADSTÆRÐ: | A-2      |
| Yfirfarið af hönnunarstjóra:  | Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 | Sambýttur:   | <i>Bent Larsen</i> | DAGS:      | 23.05.17 |
| Bent Larsen Fróðason<br>Byggingafræðingur B.Sc<br>Sími 844-7699<br>bsverk@gmail.com |                                      | VERKNR:      | 16-41              |            |          |
|   |                                      | MKV:         | 1:50               |            |          |

1740