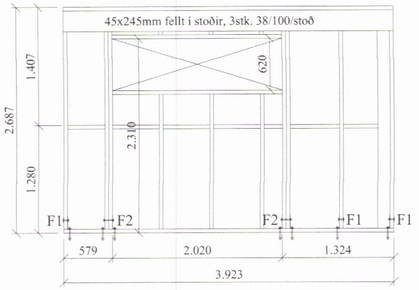

Grind nr. 6

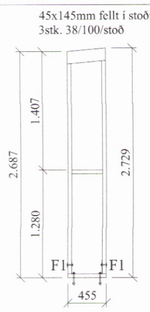

Grind nr. 5

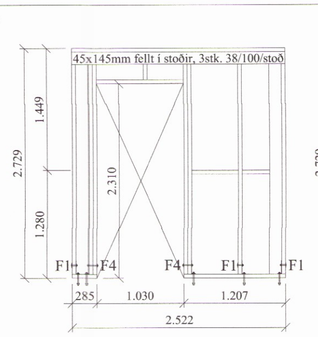

Grind nr. 4

Grind nr. 3



Grind nr. 2

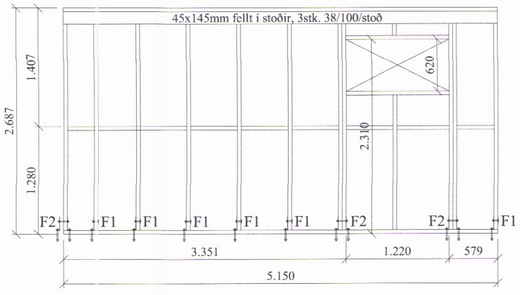

Grind nr. 1

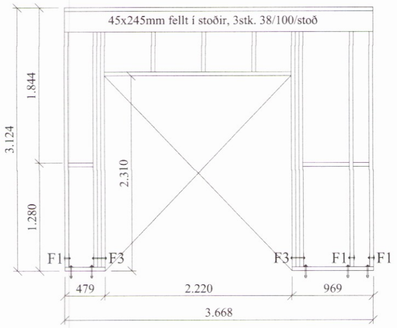

Grind nr. 14

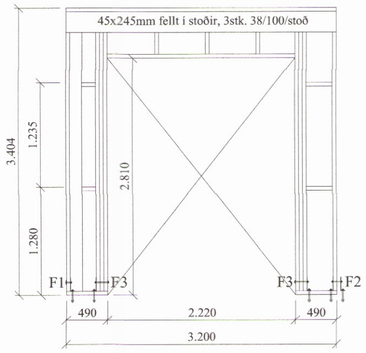

Grind nr. 12

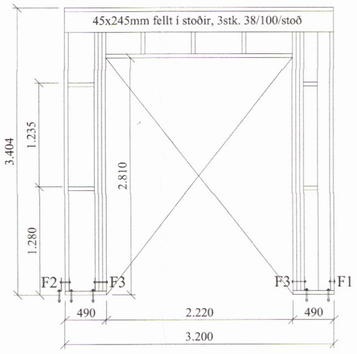

Grind nr. 11

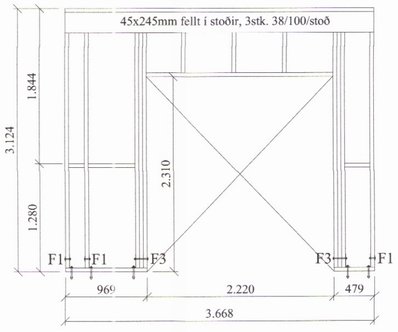

Grind nr. 9

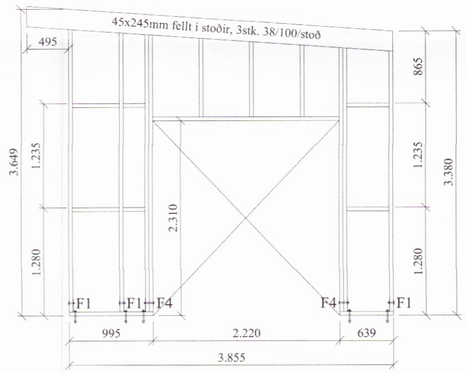

Grind nr. 10

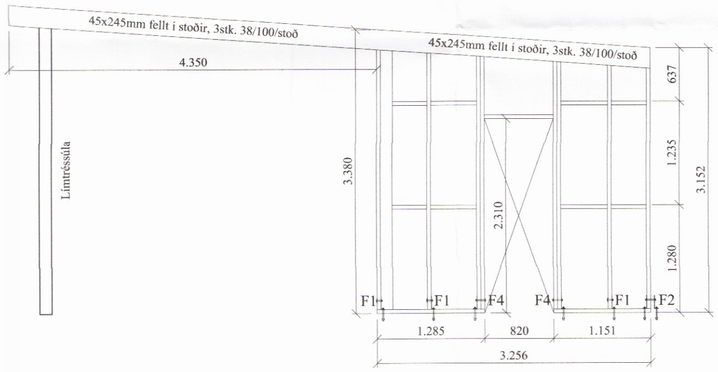

Grind nr. 8

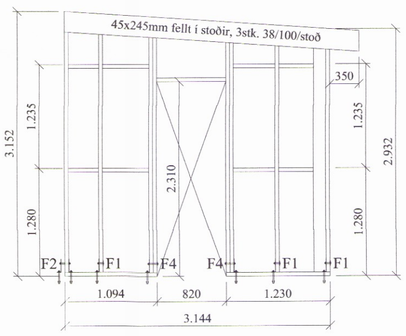

Grind nr. 7

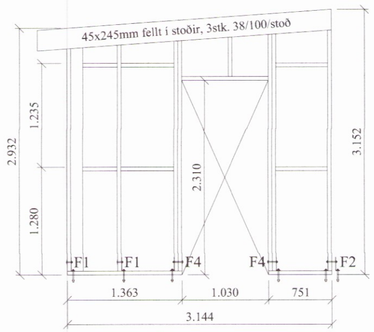

Grind nr. 16

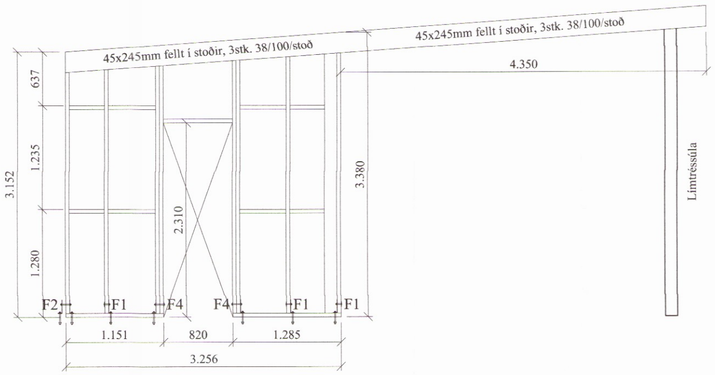

Grind nr. 15

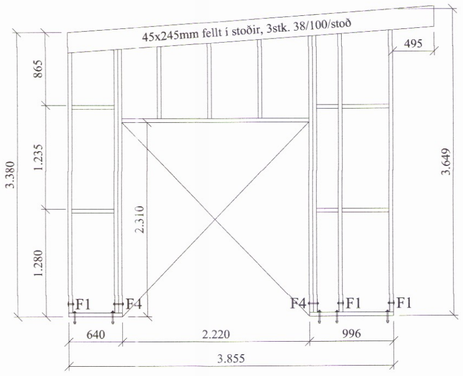

Grind nr. 13

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
12. júní 2017
Byggingarfulltrúi

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $^{45}/_{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $^{28}/_{65}$ C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F4

sjá sérmyndir.

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:

VERKHEITI: Hrauntröð 12, 801 Grímsnesi
TEIKNINÚMER: 201
VERKHLUTI: Burðarvirki, Ásýnd grindur
ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009 — Samþykkt:
BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009 — Samþykkt:
DAGS: 23.05.17
Bent Larsen Fróðason, Byggingafræðingur B.Sc, Sími 844-7699, bsverk@gmail.com
VERKNR: 16-41
MKV: 1:50

1744