

VATNSLAGNIR:
 ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
 LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI
 ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-polyeten EN ÍDREGIN RÖR
 PEX-a m. SÚREFNISKÁPU
 LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AÐ TÆKIUM ERU
 Ø20x2.0 Í 25/20 HD.
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN
 EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST.
 NIÐURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á MEÐFYLJANDI PRÓFUNARBLAÐ
 OG VERA UNDIRRITAD AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÚSSINS
 ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS

- SKAMMSTAFANIR:**
- HL HANDLAUG
 - SV SKOLVASKUR
 - SB STEYPIBÁÐ
 - BK BAKKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - VS VATNSSALERNI
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - PV ÞVOTTAVÉL
 - BR BRUNASLANGA
 - GS GARDSLANGA
 - LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)

ÞAR SEM LAGNIR KOMA UPP Í
 MIÐJUM MILLIVEGG SKAL STYÐJAST
 VIÐ AÐALUPPDRÆTTI ARKITEKTS AF
 STAÐSETNINGU MILLIVEGGJA OG MÁL
 SETNINGU Á TEIKNINGU. ÖLL MÁ ERU
 Í mm OG MIÐAST VIÐ ÚTBRÚN SÖKKLA

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR
 TIL VARNAR LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR
 LIGGJA UNDIR MILLIVEGGI
 KALT NEYSLUVATN ER LAGT UNDIR EINANGRUN
 EN HEITT NEYSLUVATN LAGT OFAN EINANGRUNAR

LÍNUGERÐIR:
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 — — — — — HEITT NEYSLUVATN


GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA

RÖR Í RÖR
 LÖGD OFAN Á NEDRI JÁRNAGRIND
 TENGIKISTÚTAR KOMI UPP Í RAFMAGN-
 GRIND Í ÚTVEGG, INNAN RAKAVARNARÐÚKS.



STAÐSETNING LAGNA Í PLÖTU/ÚTVEGG
 Mkv. 1:20

RÖR Í RÖR
 LÖGD OFAN Á NEDRI JÁRNAGRIND
 TENGIKISTÚTAR KOMI UPP Í MIÐJUM INNVEGG.

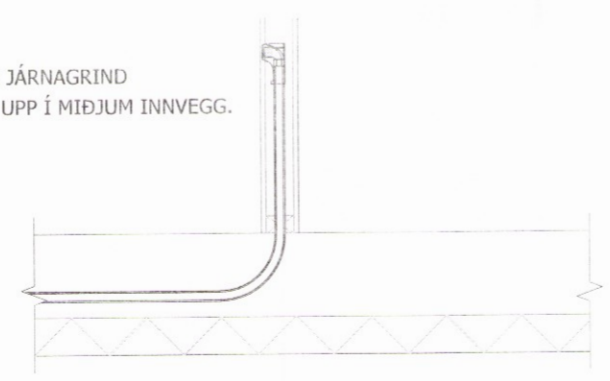

STAÐSETNING LAGNA Í PLÖTU/INNVEGG
 Mkv. 1:20

Vatnsleysa land B í Bláskógabyggð			
Lagnir			Mkv
Grunnmynd neysluvatnslagna			1:50
Snið			1:50-1:20
Skýringar			

HANNAD:	TEIKNAD:	BLAÐSTÆRÐ	DAGS:
BL	BL	A2	20-03-2017
SLÓÐ Í GEYMSLU:	VERKNR.	BL.NR.	
VAT-30.dwg	17-005	311	

Hönnuður: *Ólafur Tage Bjarnason*
 2002705179
 2002705179

Hönnunarstjóri: Ólafur Tage Bjarnason

