

**Þakuppbygging:**  
 Bárújám  
 Þakpappi  
 Klæðning 25 x 150  
 Sperra 45 x 225mm  
 Einangrun 200mm (reglugerð)  
 Rakavarnarlag 0,2mm  
 Viðbótareinangrun (25mm) ef með þarf  
 Legtur 35 x 45mm  
 Klæðning að vali verkkaupa

**Uppbygging á útveggjum:**  
 Tréklæðning 22 x 120 1 á 2  
 Legtur 45 x 35mm c 600mm, undir legtur  
 Krossviður 9mm, Gæta skal að loftun inn í grind  
 Veggjagrind 45 x 145mm  
 Einangrun 145mm (reglugerð 120mm)  
 Rakavarnarlag 0,2mm  
 Legtur 35 x 45mm  
 Klæðning að vali verkkaupa

**Gólfuppbygging:**  
 Klæðning að vali verkkaupa  
 Gólfplötur 22mm  
 Gólfbitar 45 x 145mm eða 45 x 195  
 Einangrun 200mm  
 Krossviður 9mm undir einangrun  
 Listar undir krossvið 22 x 95mm

**Almennar skýringar:**


Stoðir koma ofan á gólfbita og sperrur ofan á stoðir. 600mm eru á milli stoða. Aukastoð kemur þar sem frávik eru á málum t.d. við glugga eða hurðir.

- \* Allar festingar eru zinkhúðaðar eða úr ryðfríju stáli. Stærð festinga sem ekki er getið um er í samræmi við það sem festa á, millibil 250 - 600mm
- \* Allt timbur skal vera 4. flokkur eða betra. Nota skal fúavörn (t.d. gagnvörn) á undirstk. og stoðir í grind. Annað timbur er gott að fúaverja með hefðbundnu fúavarnarefni.
- \* Vanda skal uppsetningu á rakavarnarlagi: Samskeyti skulu klemmd saman með listum, gæta skal þess að ekki komi gót og að frágangur við glugga og í kverkum sé þéttur.
- \* Allar gólf-, veggja- og þakeiningar skulu vera loftræstar utan frá í

*Byggingarreglugerð 112/2012, gr.10.5.5.*  
 Varnir gegn rakapéttingu.  
 Byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og frágengir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakapéttingar.  
 Útveggjaklæðningar bygginga skulu lofaðar til að tryggja að raki lokist ekki inni bak við þær og einnig til að tryggja að vatnsdræg klæðningarefni þorni nægjanlega hratt til að draga úr hættu á skemmdum. Loftbil bak við klæðningu skal að lagmarki vera 20 mm og skal loftunin inn í bilið vera nægjanleg og tryggt að meindýr komist ekki bak við klæðninguna.

Efnisstærðir eru eins og þak-, veggja- og gólfteikningar sýna.

Málsetningar og hæðir á byggingahlutum eru á hlutateikningum.

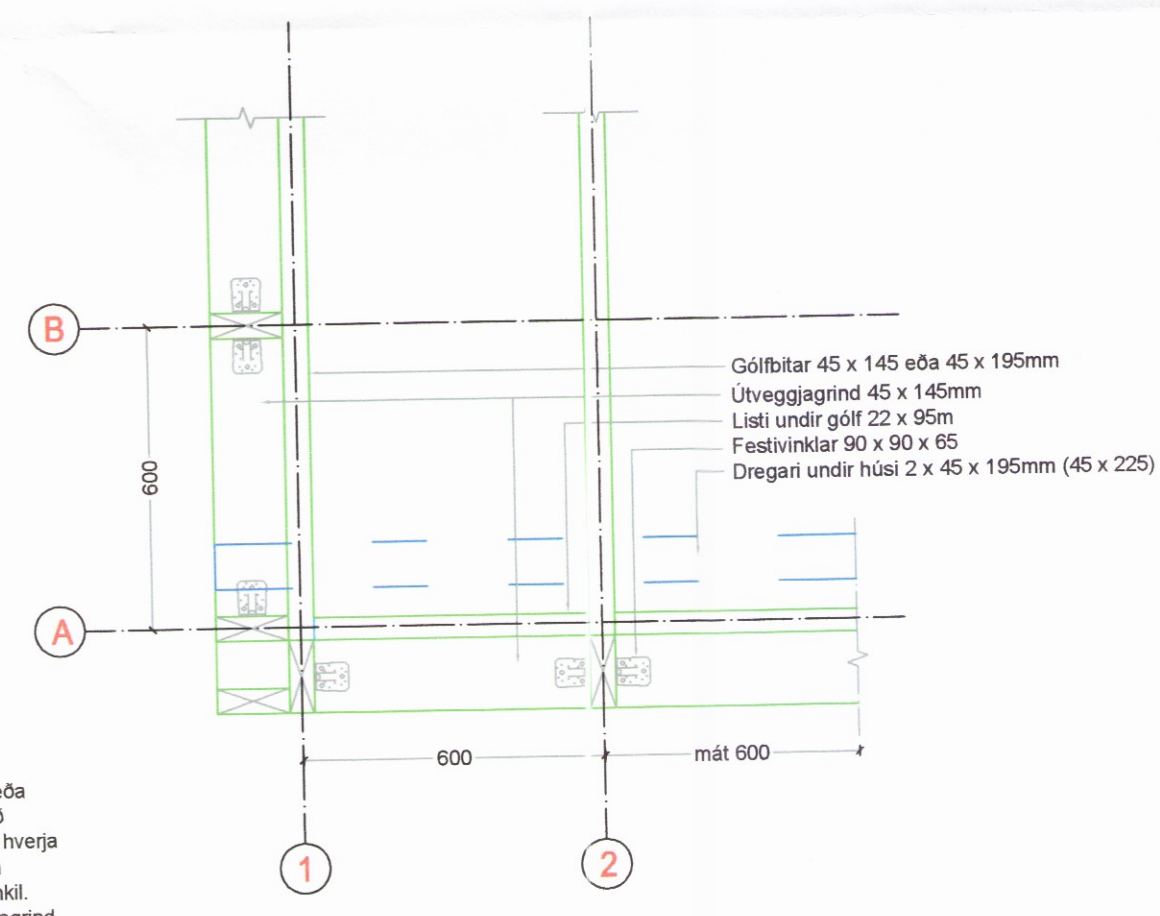

**Grunnmynd: Lárétt mynd**

**Snið af sólpalli: Handrið og undirstöða**

**Snið lóðrétt mynd: Útveggur:**

**Deiliteikning: Almenn skýringarteikning:**  
 Skýringar gilda um uppbyggingu, festingar og þar sem það á við.

<b>Stefán Arnason</b> byggingafræðingur, kt. 020346 4269 Símar 896 3920, 6617 280, sa@intermel.is				
Fristundahús í landi Oddholts Grímsneshreppi nr. 38, landnr. 212753				
Snið með útfærslu og festingurm. ( Sniðið er almennt snið fyrir uppbyggingu)				
Tövuakrá	Hannað/teiknað	MKV	Blað nr.	TEIKN
2010-007	SA/SA	1/20	1	2
			Dags.	25-5-2017