

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 06. maí 2019
Deið Sig
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR



Álag á þakvirki:
 Varanlegt álag 0,25 kN/m²
 Notálag 0,40 kN/m²
 Snjóálag (kennigildi) 2,10 kN/m²
 Vindálag (kennigildi) 2,03 kN/m²

Stálvirki
 Efnisgæði skv. ÍST EN 10025:
 Stálstoðir og plotur S235JR
 Rúnstál S355J2
 Boltar 8.8

Allt stálvirki skal heitsinkhúða

Timburvirki
 Efnisgæði skv. ÍST EN 14080:
 Limtré 90x270 GL30c eða betra
 Limtré 65x180 GL28c eða betra

GRUNNMYND - ÞAKVIRKI
 1:100

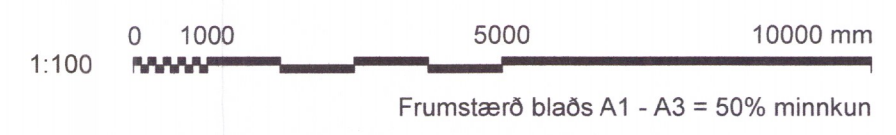

	SAMÞYKKT: Ari Sigfússon <i>AS</i> 150275-5399 <i>Arnfinn Guðni Guðnason</i>	HÆLI 1, 801 SELFOSS STÆKKUN Á FJÖSI Burðarvirki Þakvirki Grunnmynd
	A 12.04.2019 VERKTEIKNING ÖH ÖH ArS ArS ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMÞ	VERKFANG 18202 TEIKNING C50.004 A

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

1936-19