

Gólfhitalögn.

———— Gólfhita rétúr
———— Gólfhita túr

Allt efni skal vera votta samkvæmt Byggingareglugerð og efnið skal vera lagnavottað.

Rör skulu vera úr 18x2 mm hitaþolnum pexörum með súrefniskápu.

Meðfram öllum útveggjum og milliveggjum skulu vera þensluborðar.


Fjarlægð á milli röra skal vera 150 mm.

Áður en lagnir verða huldar með anhydriti eða sandfloti skulu lagnir þrýstiprófaðar.

SNID Í GÓLF


MKV:1:5

Gólfhita P-PEX ø18x2

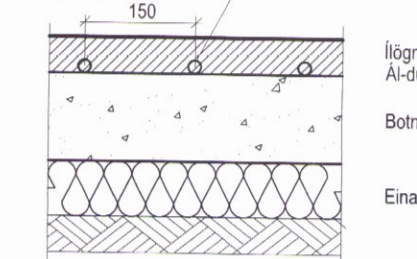

Nr. Sl.	Stærð á sl	Alköst [W]
SL.1	L~34m	612 W
SL.2	L~63m	1.134 W
SL.3	L~72m	1.296 W
SL.4	L~97m	1.746 W
SL.5	L~109m	1.962 W
Valið alls:		6.750 W

TENGRIND GÓLFHITA

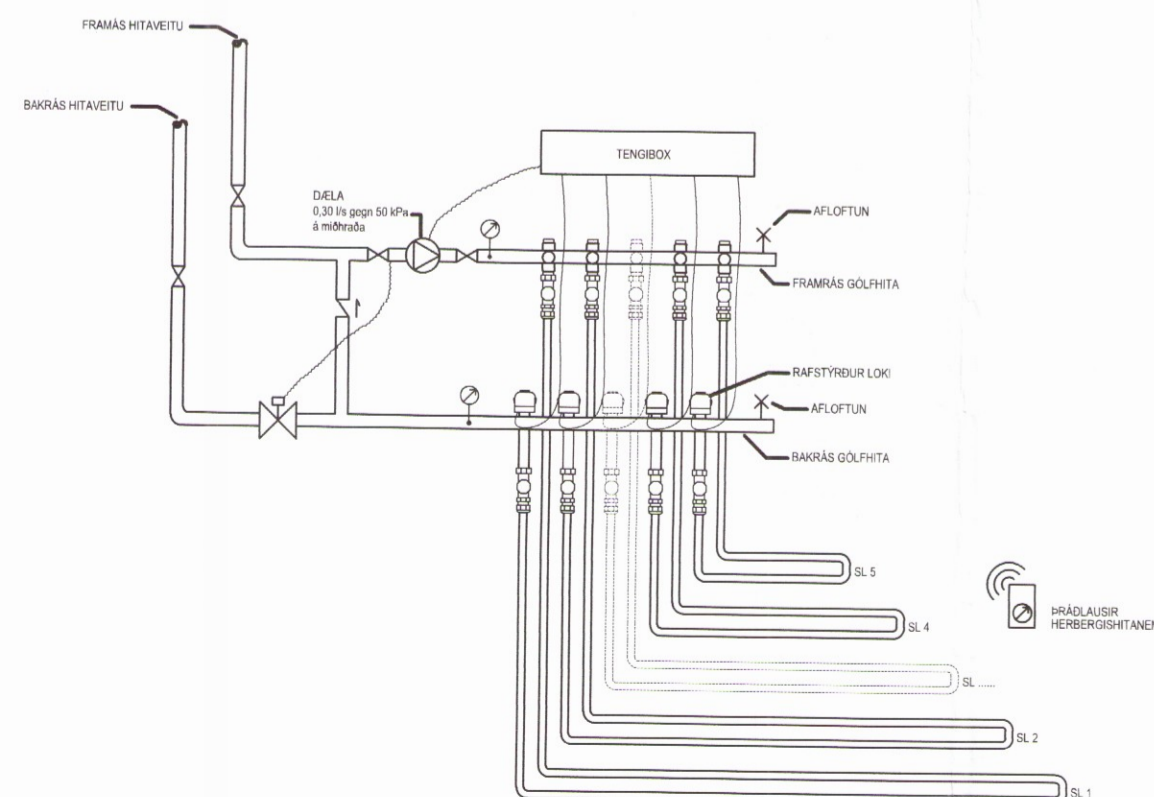

<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Siðumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363</p>		<p>Sigurður Hafsteinsson byggingatæknifræðingur Kt. 030859-7749 email: sigurdur@vektor.is</p>		<p>ÞÓRISSTAÐIR, LAND 10</p>	
<p>Teikn. nr. Távísun á teikningu</p>		<p>Br. Dags.</p>		<p>GÓLFHITALAGNIR</p>	
<p>Samþykkt</p>		<p>Hannað SH</p>		<p>Teiknað</p>	
<p>Dagsetning 19.06.2017</p>		<p>Verk nr.</p>		<p>Mælikvarði 1:50</p>	
<p>Teikn. nr. L-02</p>		<p>Teikn. nr.</p>		<p>Teikn. nr.</p>	