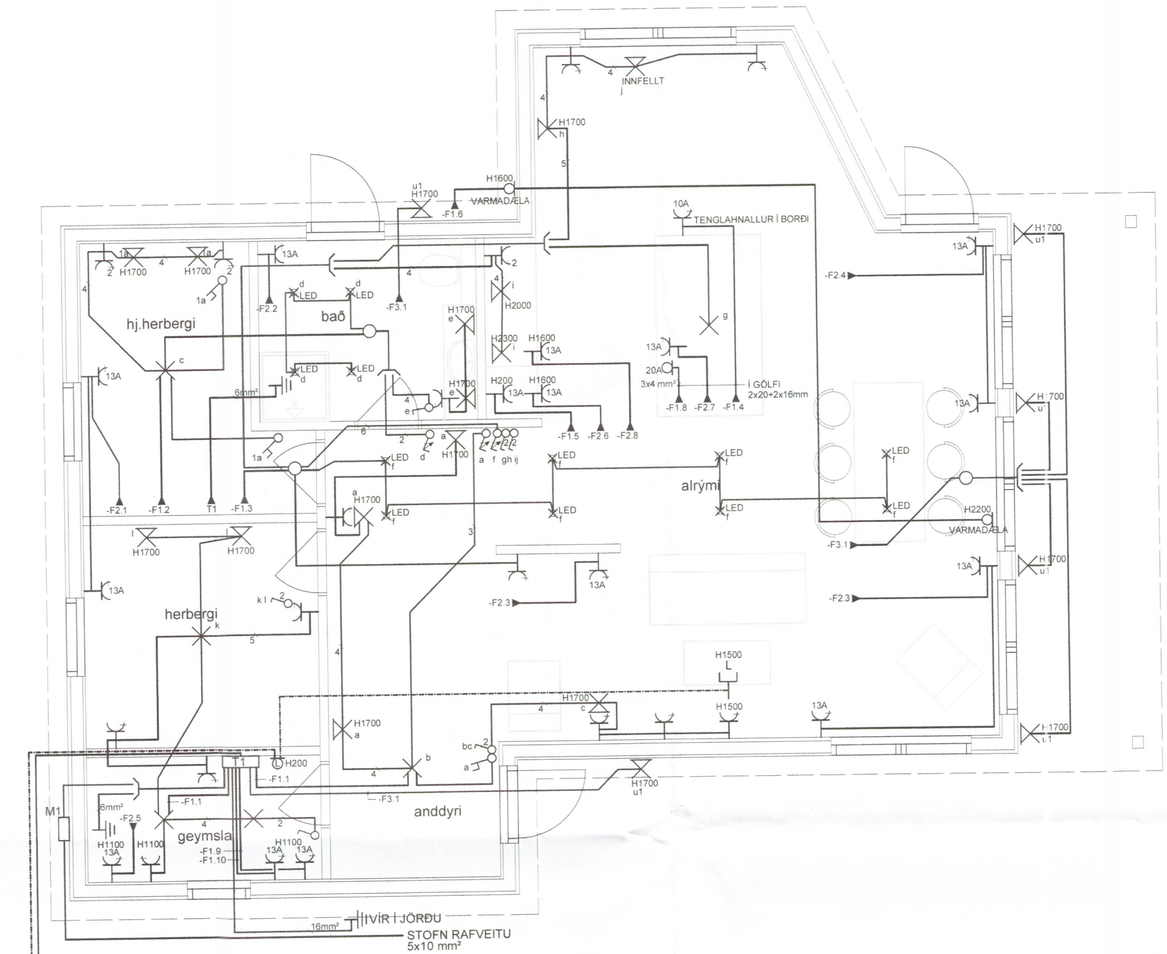

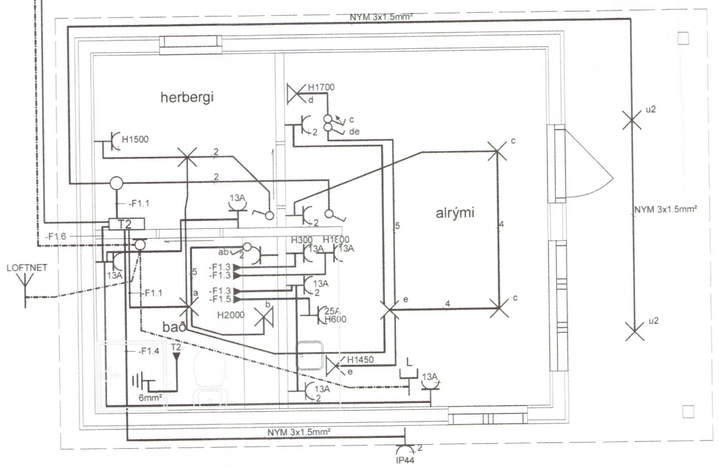

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirlitsmynd
- 8. maí 2012
FA: Byggingarfulltrúi

ALMENNAR SKÝRINGAR:
ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM (mm).
ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI.
OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS.
Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

LÁGSPENNA:
ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm².
HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 110mm.
HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 200mm.
HÆÐ Á TENGLUM Í GEYMSLUM Í SAMEIGN ER 1100mm.
HÆÐ Á TENGLUM Í GEYMSLU, ELDHÚSI OG BAÐI ER 1100mm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A.
MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.
EF GREINAR ERU EKKI SÝNDAR AÐ TÖFLU ERU ÞÆR ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: -F1.1 (T1) SEM ER ÞÁ GREIN NR. -F1.1 Í TÖFLU T1.
VAL Á RAFBÚNAÐI SS. LJÓSDEYFUM SKAL UPPFYLLA KRÖFUR OG STAÐFLA SKV. REGLUGERÐ.
TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFAVÖRN.
MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA SKV. REGLUGERÐ.
JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

FYRRNEFND ATRIÐI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

BREYTINGAR

ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HÁ.	YF.
A	20.03.19	REYNDARTEIKNING	GÞR	GÞR

VERKHLUTI
LÁGSPENNA OG SMÁSPENNA
2026-19

KVARÐI 1:100/500

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRF.	ÚTGÁFA
GÞR	GÞR		A

VERKKAUPI

GÖTUHEITI
LERKIGERÐI 5

STAÐUR
Í LANDI MÝRARKOTS

Gísli Þór Ragnarsson
RAFLAGNAHÖNNUÐUR
Kambaseli 69, 109 Reykjavík

TEIKNING NR.	BLAÐ NR.	N. BLAÐ NR.
	3	-

DAGS.	VERK NR.
10.08.12	LER.5-2012-1001

SAMÞ.	KENNIT.
	040367-5789