


UNDIRSTÖÐUR PALLA GRUNNMYND M.K. 1/50

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Yfirfarið
06. júlí 2017
Byggingarfulltrúi



UNDIRSTÖÐUR DEILI M.K. 1

SNIÐ C-C
súlur undir palli

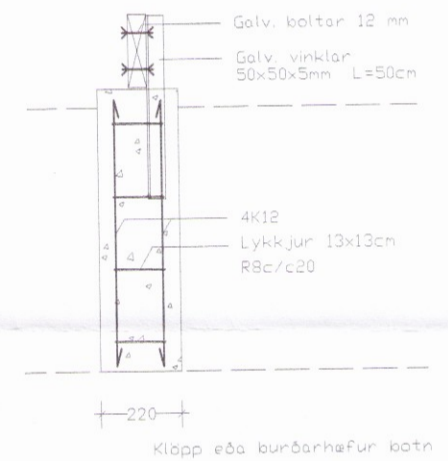

SKÝRINGAR

Grafið síkal niður á burðarhæfan botn og allt lífrænt efni fjarlægt úr grunni. Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostrítt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt. Dýpt sökkla á fyllingu skal vera a.m.k. 900 mm. Álagsforsendur: Mesta reiknað álag frá sökklum er 0,06 MN/m². Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfur ÍST 15.

hagtækni
tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal

VERK
Prastahólar 18, Grímsnes

TEIKNING
Sumarbústaður
Undirstöður palla 1/50 og 1/20

DAGS. 1. júní 2017
BREYTT
HÖNNUÐUR
Ingólfur Margeirsson 070252-3099
UNDIRRITUN

Ingólfur Margeirsson