




SNIÐ K-K  
 sperrur og  
 skammbítar

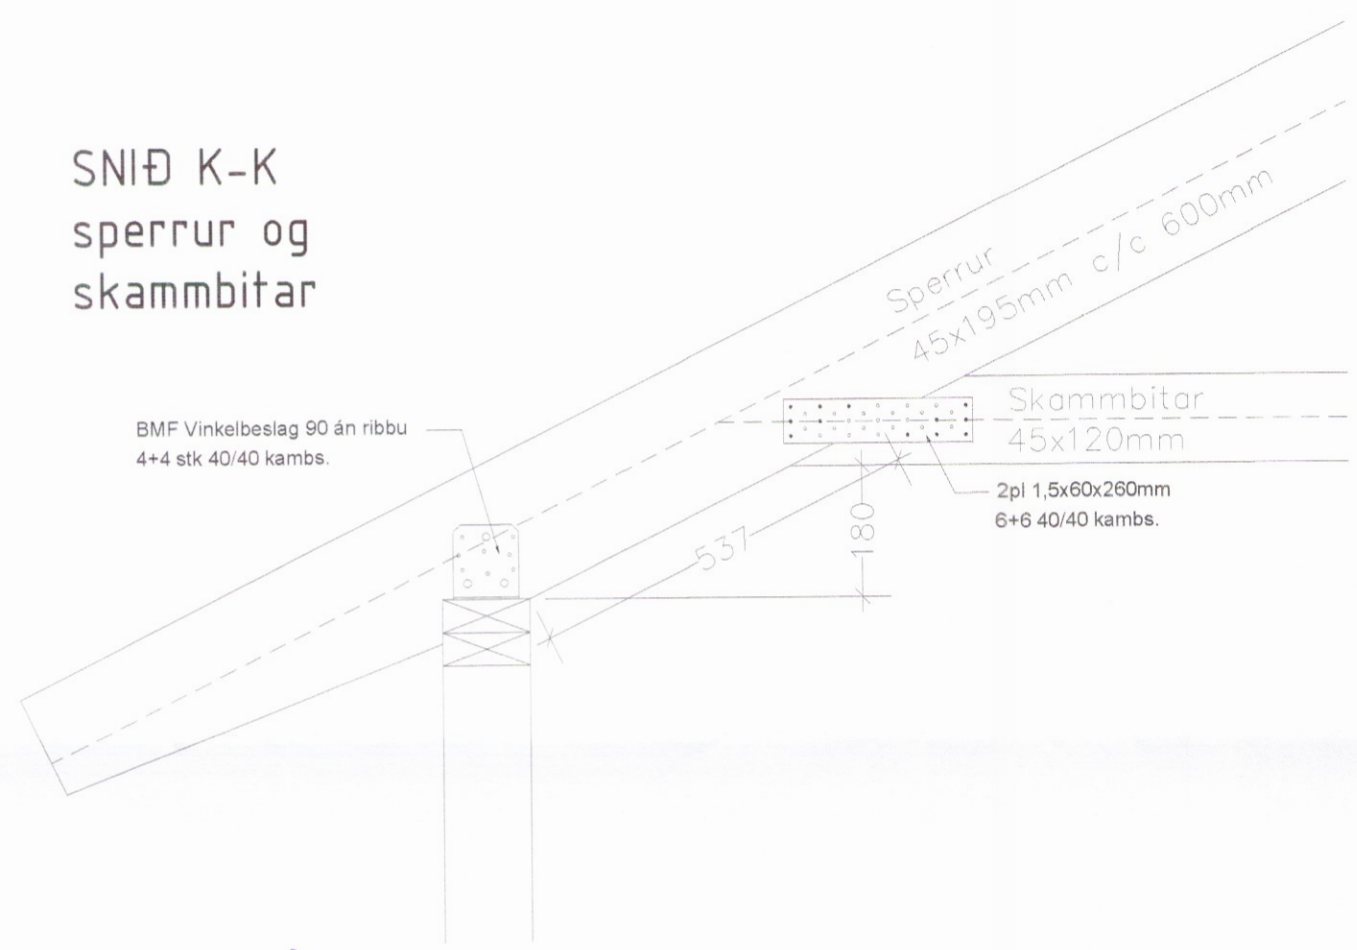

SNIÐ M-M  
 stoðir við  
 sökkul

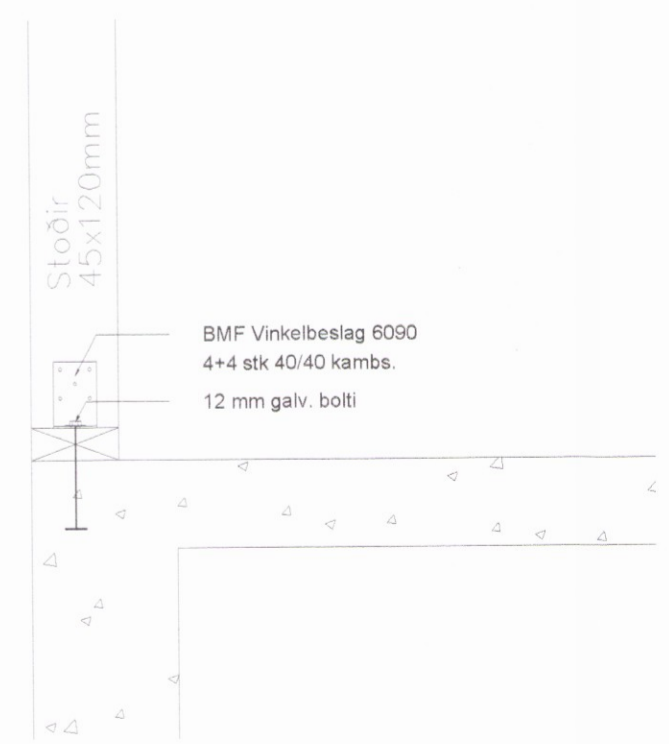

SNIÐ L-L  
 sperrur í mæni

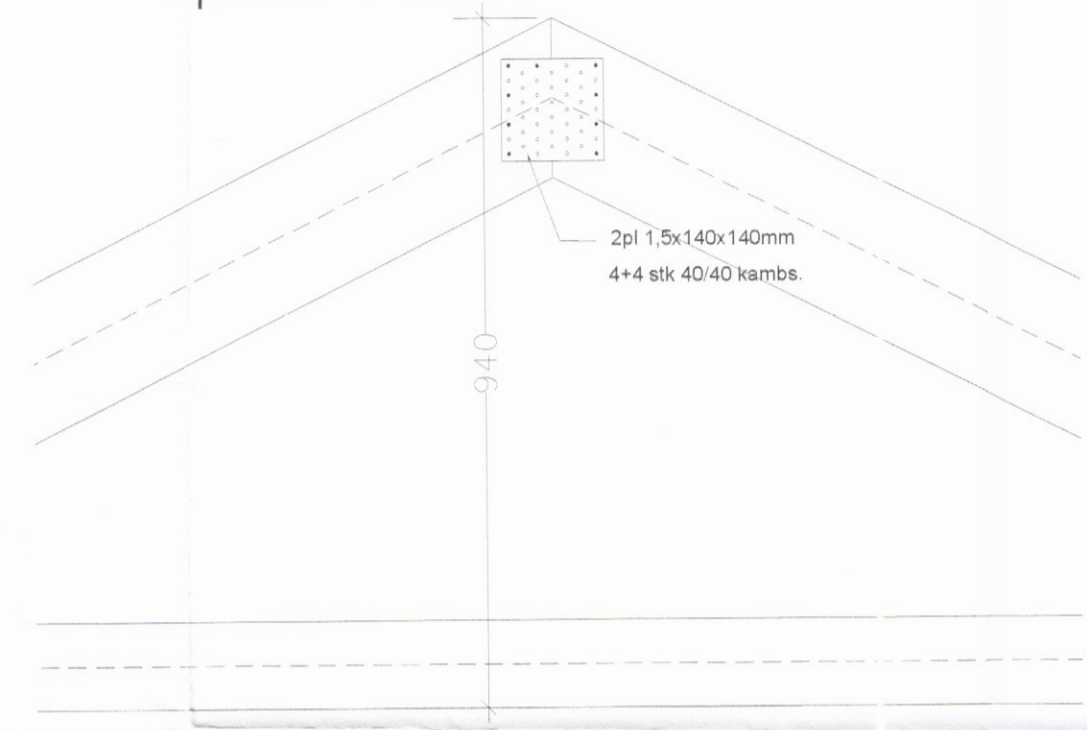

SKÝRINGAR:

Grindur skal klæða með 12 mm rakalímdum krossviði skrúfað með 4/40 skrúfum c/c 150 á hornum c/c 200 annars staðar. Pappi komi milli timburs og steypu.

Grindur útvegga og burðarvegga eru 45x120mm í gæðaflokki T1 þaksperrur eru 45x195mm í gæðaflokki T2

Allur saumur og tengi sé galvanhúðað