


UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND 1:50

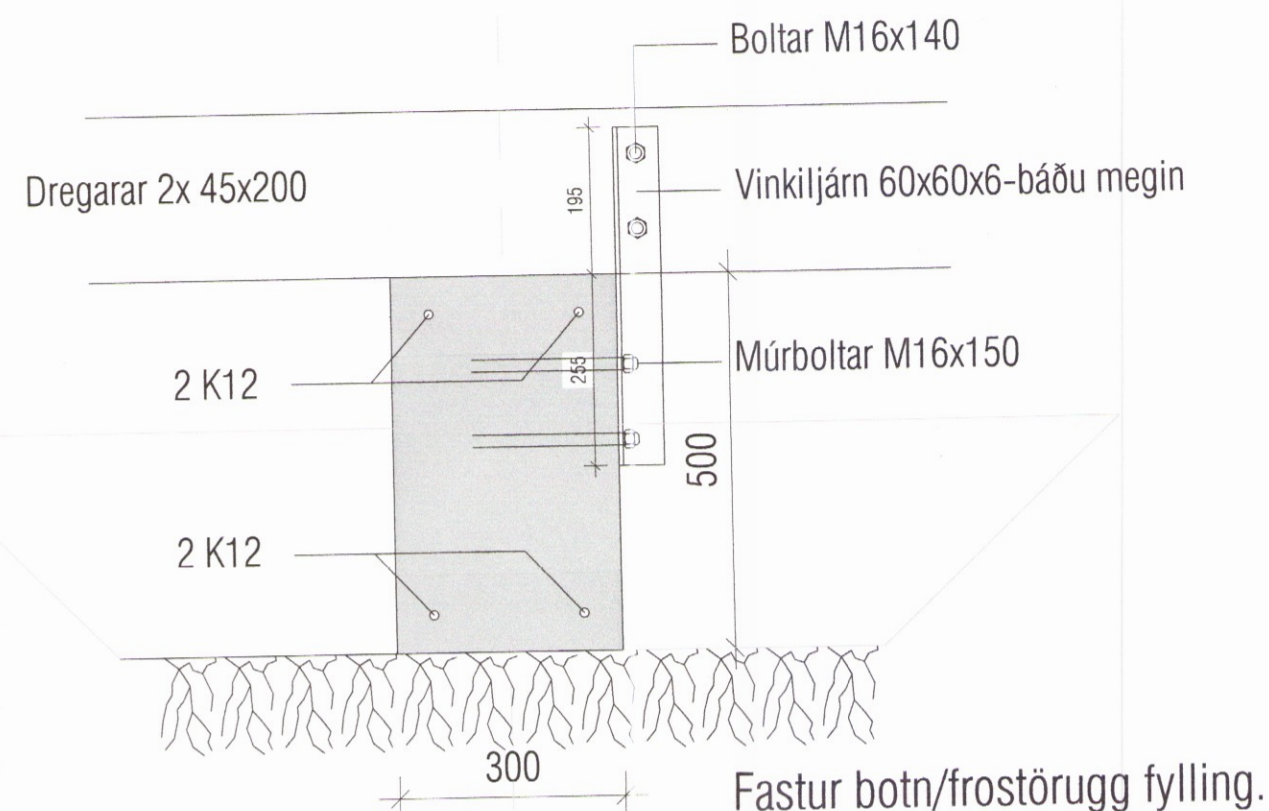

Undirstöður

Undirstöður eru steptir langveggir, 300mm breiðir, 500 mm háir. Steypugæði S-250. Veggir skulu járnbentir sbr. sérmýnd. Festingar fyrir dregara eru úr vinkiljárn 60x60,

Veggir skulu ná niður á fastan botn eða frostörugga fyllingu.

SKÝRINGAR:

GRUNDUN:

UNDIRSTÖÐUR GRUNDIST Á PÚÐA SEM ER AMK. 1M ÞYKKUR FYLTA SKAL UNDIR UNDIRSTÖÐUM MED FROSTFRÍU EFNI.

STEINSTEYPA

ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STADAL IST-10 / DS-411
ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR.
BROTFLÖKKUR S-250 Í SÖKKLA OG BOTNPLÖTU
ÞJÁLNIFFNI MELMENT EÐA ÖNNUR SAMBÆRILEG EFNI
LOFTINNIHALD: Í ALLA STEYPU SKAL LOFTINNIHALD VIÐ NIÐURLÖGN VERA 5-6%
SIGMÁL STEYPU: FYRIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIFFNA CA. 6 CM EFTIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIFFNA CA. 12-15 CM
V/S TALA < 0,55 OG SEMENTSMAGN Í M3 STEYPU EKKI MINNA EN 300 KG
HÁMARKS KORNASTÆRÐ D max=32 mm
ALLA STEYPU SKAL VIBRA Í MÓTUM.

JÁRNBENDING:

ALLT JÁRN SKAL VERA KAMBSTÁL Ks (SÚDUHÆFT)
TRYGGJA SKAL AÐ STEYPUHULA Á JÁRNUM SÉ NÆGJANLEG:
AÐ SÖKKULMÓTUM 30mm
AÐ JÖRÐU 50mm:

Helgi Kjartansson
Byggingatæknifræðingur MTFÍ
kt. 030270-5419 s: 897-7623
netf: helgikj@mmedia.is

Verkheiti
Mýrarstígur 5 Flúðum
Starfsmannahús
Undirstöður

Dags. 19.12.2016 Teikn. Nr. B-01 Mkv. 1:50 - 1:10 Skrá

Breyting dags eðli breytingar

Sambýttir
Helgi Kjartansson